



LCIE

Attestation de conformité / Attestation of conformity N°60041096-541156 A1

aux exigences des normes CEI 60831-1 et CEI 60831-2 / to the requirements of standards IEC 60831-1 and IEC 60831-2

délivrée à / issued to : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SA

RECTIPHASE
399, rue de la Gare
BP 10
74371 PRINGY CEDEX

pour le matériel / for the apparatus :

CONDENSATEUR BASSE TENSION VARPLUS² TRIPHASES
THREE PHASES LOW VOLTAGE CAPACITOR VARPLUS²

Modèles / models	:	Varplus ²
Tension assignée d'emploi / rated voltage	:	gamme / range 400V/415V ~ / 50Hz-60Hz gamme / range 440V/480V ~ / 50Hz-60Hz
Puissance réactive / reactive power	:	gamme / range 400V/415V ~ : 5 à / to 21,5 kvar -50Hz, 6 à / to 19 kvar -60Hz gamme / range 440V/480V ~ : 6,1 à / to 22,7 kvar -50Hz, 7,3 à / to 22,9 kvar -60Hz
Tension d'isolement / Insulated voltage	:	4kV
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage	:	15kV
Catégorie de température / temperature range	:	-25/D (max +55°C)
Couplage / Coupling	:	D

Constructeur / manufacturer : RECTIPHASE (MERLIN GERIN - SCHNEIDER ELECTRIC)

selon les référentiels / according to standards :

CEI / IEC 60831-1 : 1996 + A1 : 2002

CEI / IEC 60831-2 : 1995


documents pris en comptes / relevant documents :

Rapports d'essai / Test reports :

Rapport d'essai LCIE n°60041096-541156 A / LCIE Test report n° 60041096-541156 A

Cette attestation ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / This attestation applies only to the sample submitted to the type test.
La reproduction de cette attestation de conformité n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral / This attestation of conformity shall only be reproduced in the form of a complete photographic facsimile.

Fontenay-aux-Roses, Le / on : 2006/04/24
Le Responsable technique / The technical Manager,

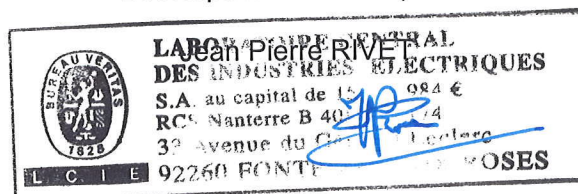

LCIE

Laboratoire Central

des Industries Electriques

Une société de Bureau Veritas

33, av du Général Leclerc

BP 8

92266 Fontenay-aux-Roses cedex

France

Tél : +33 1 40 95 60 60

Fax : +33 1 40 95 86 56

contact@lcie.fr

www.lcie.fr

Société Anonyme

au capital de 15 745 984 €

RCS Nanterre B 408 363 174