Pääkaaviot

Opale

KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	TUNNUS	JOHDOTUS	kVA/kW	A / A	HUOM.
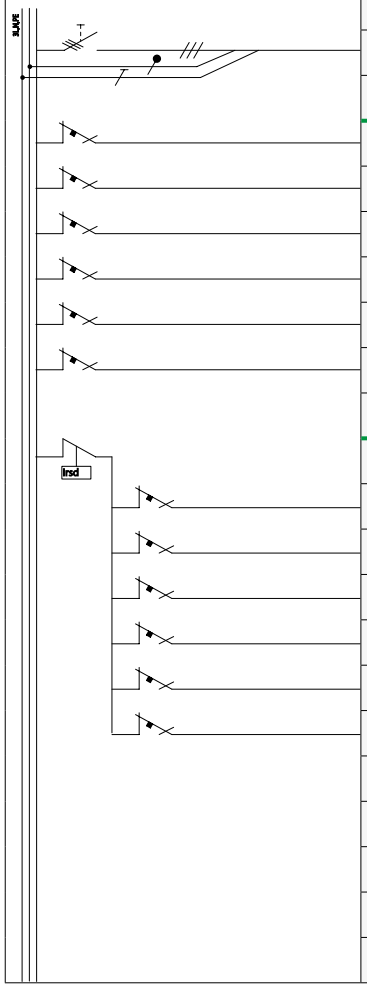							
	Q1	SYÖTTÖ JA PÄÄKYTKIN				40A	
	1					1B10	
	2					1B10	
	3					1B10	
	4					1B16	
	5					1B16	
	6					1B16	
	VV7					VV4NAP30mA	
	7					1B10	
	8					1B10	
	9					1B10	
	10					1C16	
	11					1C16	
	12					1C16	
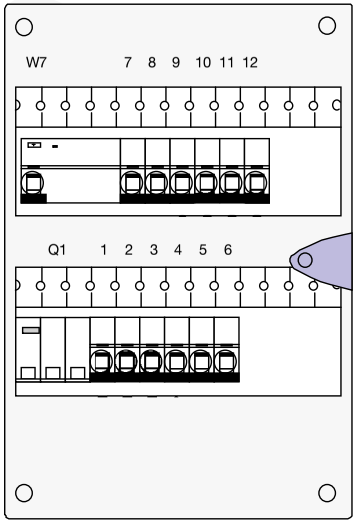
RYHMÄKESKUS		
SRK4P40213+FI		
3321101		
In 40A	Un 400V	
Pl = kw	Ph = kw	
Kotelointi IP40		
VARATILAT 7 kpl		
LÄHTEVIÄ RYHMIÄ 12 Kpl		
KESKUKSEN MITAT [mm]		
K 380		
L 252		
S 138,5		
3,7 kg