

Profil Environnemental Produit

Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm

Représentatif de tous les Disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités Acti9 iCVm40, iCVr40 et Resi9 RCBO compactes






Informations générales

Produit de référence	Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm - R9DX01616
Description du produit	Ce produit Resi9 est un Disjoncteur différentiel compact détecteur d'arc électrique RCBO et protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie.
Description de la gamme	Les impacts environnementaux de ce produit de référence sont représentatifs des impacts des autres produits de la gamme développés avec une technologie similaire. Les produits de la gamme sont : tous les Disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités Acti9 iCVm40, iCVr40 et Resi9 RCBO compacts
Unité fonctionnelle	Protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits et protéger également les personnes et les locaux à risque d'incendie ou d'explosion contre les défauts d'isolement dans un circuit de tension assignée 240V, de courant assigné 16A, avec 1P+N pôles, un pouvoir assigné de coupure en court-circuit 6000A, la courbe de déclenchement B, la sensibilité 30mA, et le type de protection différentielle A, et si applicable les caractéristiques particulières, en domaine d'application Domestique/Commercial ou Industriel, selon le scénario d'usage approprié, et pendant la durée de vie de référence de 20 ans du produit.
Spécifications :	<ul style="list-style-type: none"> - Tension assignée d'emploi (Ue) : 240 V - Courant assigné (In) : 16 A - Nombre de pôles (Np) : 1P+N - Pouvoir assigné de coupure en court-circuit : 6000A - Courbe de déclenchement (Cd) : B - Sensibilité (S) : 30mA - Type de protection différentielle (Tp) : A - IP20 pour le produit seul - IP40 lorsqu'il est installé dans un boîtier modulaire - Basse tension (AC)



Matières constitutives

Masse du produit de référence 139 g comprenant le produit, l'emballage, les accessoires et éléments additionnels

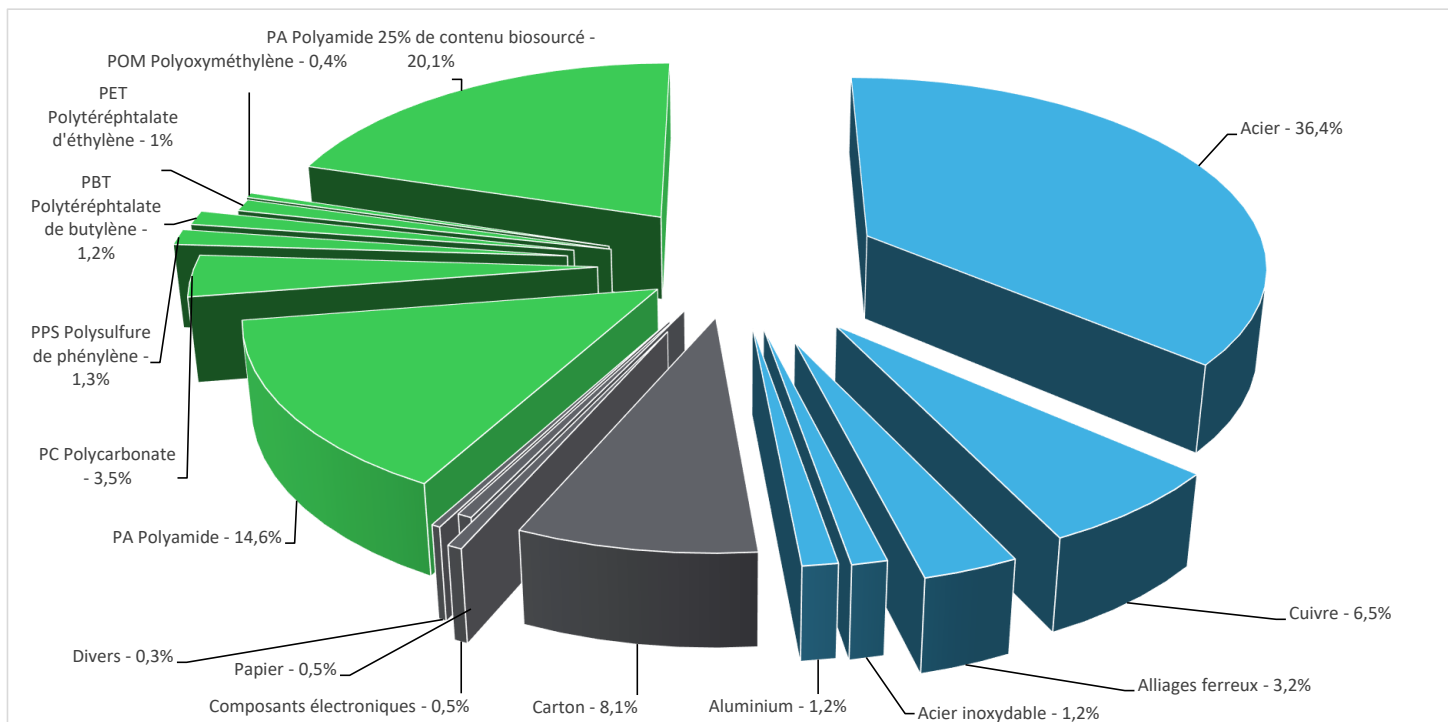

Plastiques	42,1%
Métaux	48,5%
Autres	9,4%



Déclaration substance

Des précisions sur les substances soumises à RoHS et à REACH peuvent être trouvées sur le site internet de Schneider-Electric

<https://www.se.com>



Informations environnementales additionnelles

Fin de Vie	Potentiel de Recyclabilité	52%	Le taux de recyclabilité a été calculé à partir des taux de recyclage de chaque matériau composant le produit sur la base de l'outil REECY'LAB développé par Ecosystem, pour les composants/matériaux non couverts par l'outil, les données de la base de données EIME et le PSR associé ont été utilisées. Si aucune donnée n'a été trouvée, une hypothèse conservatrice a été utilisée (0 % de recyclabilité).
------------	----------------------------	-----	--



Impacts environnementaux

Durée de vie de référence	20 ans			
Catégorie de produit	Disjoncteurs différentiels - Domestique / Commercial			
Cycle de vie du produit	La fabrication, la distribution, l'installation, l'utilisation et la fin de vie ont été prises en compte dans cette étude.			
Consommation d'électricité	L'électricité consommée pendant les processus de fabrication est considérée individuellement pour chaque partie du produit, l'assemblage final génère une consommation négligeable			
Éléments d'installation	Le produit ne nécessite aucune opération d'installation			
Scénario d'utilisation	Taux de charge = 15% de In Taux d'utilisation = 30% de la DVR			
Représentativité temporelle	Les données collectées sont représentatives de l'année 2024			
Représentativité technologique	Les modules de technologies tels que la production de matériaux, les processus de fabrication et la technologie de transport utilisés dans l'analyse PEP (LCA EIME dans le cas) sont similaires et représentatifs du type réel de technologies utilisées pour fabriquer le produit.			
Représentativité géographique	Site d'assemblage final	Utilisation		Fin de vie
	Espagne	Europe		Europe
Modèle énergétique utilisé	[A1 - A3]	[A5]	[B6]	[C1 - C4]
	Electricity Mix; Low voltage; 2020; Spain, ES	Pas d'énergie consommée	Electricity Mix; Low voltage; 2020; Europe, EU-27	Les datasets mondiaux, européens et français sont utilisés.

Les résultats de l'ensemble des indicateurs optionnels mentionnés dans le PCRed4 sont disponibles dans le rapport ACV et sur demande au format digital - Country Customer Care Center - <http://www.se.com/contact>

Indicateurs Obligatoires		Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm - R9DX01616						
Indicateurs d'impact	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	3,04E+00	9,71E-01	2,70E-02	3,02E-02	1,75E+00	2,62E-01	-2,69E-01
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	3,01E+00	9,87E-01	2,70E-02	1,42E-02	1,72E+00	2,61E-01	-2,64E-01
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	3,88E-02	0*	0*	1,60E-02	3,87E-02	3,67E-04	-5,10E-03
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	6,73E-06	6,70E-06	0*	0*	0*	3,48E-08	0,00E+00
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	3,99E-07	3,87E-07	4,15E-11	1,83E-10	7,51E-09	3,74E-09	-4,60E-08
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	1,76E-02	7,53E-03	1,71E-04	4,16E-05	9,18E-03	6,58E-04	-2,96E-03
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	2,79E-05	2,31E-05	1,02E-08	3,04E-07	4,20E-06	3,09E-07	-4,64E-07
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	2,15E-03	8,32E-04	8,03E-05	1,81E-05	1,07E-03	1,42E-04	-1,61E-04
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	2,89E-02	9,07E-03	8,81E-04	1,30E-04	1,72E-02	1,63E-03	-1,88E-03
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	7,01E-03	2,92E-03	2,22E-04	2,99E-05	3,41E-03	4,33E-04	-7,38E-04
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	4,09E-04	4,08E-04	0*	0*	5,69E-07	0*	-8,31E-05
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	6,20E+01	1,77E+01	3,78E-01	1,33E-01	4,21E+01	1,73E+00	-5,71E+00
Contribution au besoin en eau	m3 eq	8,34E-01	6,71E-01	1,03E-04	1,25E-03	1,33E-01	2,88E-02	-1,75E-01

SCHN-02065-V01.01-FR - PEP ECOPASSPORT® - Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm

Indicateurs de Flux d'inventaire		Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm - R9DX01616						
Flux d'inventaire	Unité	Total (hors Module D)	[A1 - A3] - Fabrication	[A4] - Distribution	[A5] - Installation	[B1 - B7] - Utilisation	[C1 - C4] - Fin de vie	[D] - Charges et bénéfices
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	1,04E+01	4,82E-01	0*	1,84E-02	9,85E+00	8,62E-02	-9,97E-02
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	1,35E-01	1,35E-01	0*	0*	0*	0*	2,66E-02
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	1,06E+01	6,17E-01	0*	1,84E-02	9,85E+00	8,62E-02	-7,30E-02
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	6,04E+01	1,60E+01	3,78E-01	1,33E-01	4,21E+01	1,73E+00	-5,71E+00
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	1,63E+00	1,63E+00	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	6,20E+01	1,77E+01	3,78E-01	1,33E-01	4,21E+01	1,73E+00	-5,71E+00
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	1,17E-02	1,17E-02	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	1,96E-02	1,56E-02	2,39E-06	9,23E-05	3,11E-03	7,82E-04	-4,07E-03
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	1,03E+01	1,03E+01	0*	0*	4,84E-02	1,74E-03	-6,52E+00
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	1,17E+00	7,48E-01	9,50E-04	6,19E-03	2,64E-01	1,45E-01	-2,16E-01
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	4,26E-04	3,55E-04	6,77E-07	8,98E-07	6,23E-05	6,42E-06	-1,12E-04
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	8,56E-02	6,49E-03	0*	1,02E-02	0*	6,89E-02	0,00E+00
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0,00E+00	0*	0*	0*	0*	0*	0,00E+00
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	1,29E-03	6,59E-05	0*	5,43E-04	0*	6,82E-04	0,00E+00

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

Contribution à la teneur en carbone biogénique du produit	kg de C	0,00E+00
Contribution à la teneur en carbone biogénique de l'emballage associé	kg de C	3,56E-03

Indicateurs Obligatoires		Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm - R9DX01616							
Indicateurs d'impact	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution au changement climatique	kg CO2 eq	1,75E+00	0*	0*	0*	0*	0*	1,75E+00	0*
Contribution au changement climatique - combustibles fossiles	kg CO2 eq	1,72E+00	0*	0*	0*	0*	0*	1,72E+00	0*
Contribution au changement climatique - biogénique	kg CO2 eq	3,87E-02	0*	0*	0*	0*	0*	3,87E-02	0*
Contribution au changement climatique - occupation des sols et transformation de l'occupation des sols	kg CO2 eq	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'appauvrissement de la couche d'ozone	kg CFC-11 eq	7,51E-09	0*	0*	0*	0*	0*	7,51E-09	0*
Contribution à l'acidification	mol H+ eq	9,18E-03	0*	0*	0*	0*	0*	9,18E-03	0*
Contribution à l'eutrophisation eau douce	kg P eq	4,20E-06	0*	0*	0*	0*	0*	4,20E-06	0*
Contribution à l'eutrophisation aquatique marine	kg N eq	1,07E-03	0*	0*	0*	0*	0*	1,07E-03	0*
Contribution à l'eutrophisation terrestre	mol N eq	1,72E-02	0*	0*	0*	0*	0*	1,72E-02	0*
Contribution à la formation d'ozone photochimique	kg COVNM eq	3,41E-03	0*	0*	0*	0*	0*	3,41E-03	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – éléments	kg Sb eq	5,69E-07	0*	0*	0*	0*	0*	5,69E-07	0*
Contribution à l'épuisement des ressources abiotiques – combustibles fossiles	MJ	4,21E+01	0*	0*	0*	0*	0*	4,21E+01	0*
Contribution au besoin en eau	m3 eq	1,33E-01	0*	0*	0*	0*	0*	1,33E-01	0*

Indicateurs de Flux d'inventaire		Resi9 - Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités (RCBO) - 1P+N, 16A, courbe B, 6000A, type A, 30mA, largeur 18mm - R9DX01616							
Flux d'inventaire	Unité	[B1 - B7] - Utilisation	[B1]	[B2]	[B3]	[B4]	[B5]	[B6]	[B7]
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	9,85E+00	0*	0*	0*	0*	0*	9,85E+00	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire renouvelable	MJ	9,85E+00	0*	0*	0*	0*	0*	9,85E+00	0*
Contribution à l'utilisation d'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisées comme matières premières	MJ	4,21E+01	0*	0*	0*	0*	0*	4,21E+01	0*
Contribution à l'utilisation de ressources d'énergie primaire non renouvelable comme matières premières	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation totale de ressources d'énergie primaire non renouvelables	MJ	4,21E+01	0*	0*	0*	0*	0*	4,21E+01	0*
Contribution à l'utilisation de matière secondaire	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation de combustibles secondaires non renouvelables	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'utilisation nette d'eau douce	m³	3,11E-03	0*	0*	0*	0*	0*	3,11E-03	0*
Contribution aux déchets dangereux éliminés	kg	4,84E-02	0*	0*	0*	0*	0*	4,84E-02	0*
Contribution aux déchets non dangereux éliminés	kg	2,64E-01	0*	0*	0*	0*	0*	2,64E-01	0*
Contribution aux déchets radioactifs éliminés	kg	6,23E-05	0*	0*	0*	0*	0*	6,23E-05	0*
Contribution aux composants destinés à la réutilisation	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées au recyclage	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution aux matières destinées à la valorisation énergétique	kg	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*
Contribution à l'énergie fournie à l'extérieur	MJ	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*	0*

* représente moins de 0,01% des impacts sur le cycle de vie total du flux de référence

L'analyse du cycle de vie a été menée avec le logiciel EIME version v6.2.4, et la base de données version 2024-01 conformément à l'ISO 14044, la méthode EF3,1 est appliquée, pour le stockage de carbone biogénique, la méthodologie d'évaluation -1/1 est utilisée

Selon cette analyse environnementale, des règles de proportionnalité pourront être utilisées pour évaluer les impacts d'autres produits de cette gamme, les ratios à appliquer peuvent être fournis sur demande

Note : les valeurs indiquées ci-dessus sont uniquement valides dans le contexte spécifié et ne peuvent pas être utilisées directement pour déterminer les impacts environnementaux d'une installation.

N° enregistrement :	SCHN-02065-V01.01-FR	Règles de Rédaction	PCR-4-ed4-EN-2021 09 06
N° d'habilitation du vérificateur :	VH48	complété par le	PSR-0005-ed3.1-EN-2023 12 08
Date d'édition :	09-2025	Information et référentiel	www.pep-ecopassport.org
		Durée de validité	5 ans

Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'ISO 14025 : 2006

Interne Externe X

Revue critique du PCR conduite par un panel d'experts présidé par Julie ORGELET (DDemain)
 Les PEP sont conformes aux normes NF C08-100-1 :2016 et EN 50693 :2019 ou NF E38-500 :2022
 Les éléments du PEP ne peuvent être comparés avec les éléments issus d'un autre programme
 Document conforme à la norme ISO 14025 : 2006 « Marquages et déclarations environnementaux.
 Déclarations environnementales de Type III »



Schneider Electric Industries SAS

Country Customer Care Center
<http://www.se.com/contact>

Siège Social
 35, rue Joseph Monier
 CS 30323
 F- 92500 Rueil Malmaison Cedex
 RCS Nanterre 954 503 439
 Capital social 928 298 512 €

www.se.com

Published by Schneider Electric

SCHN-02065-V01.01-FR

©2024 - Schneider Electric – All rights reserved

09-2025