

NU3535xx

NU5535xx



<https://www.go2se.com/ref=NU353518>



LED 200 W

2200 W

2000 W



1050 VA

10 A, 140µF

200 W

500 VA

1000 VA

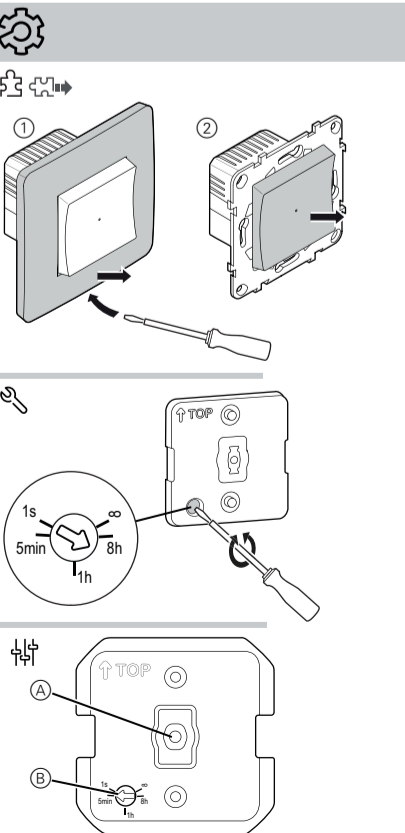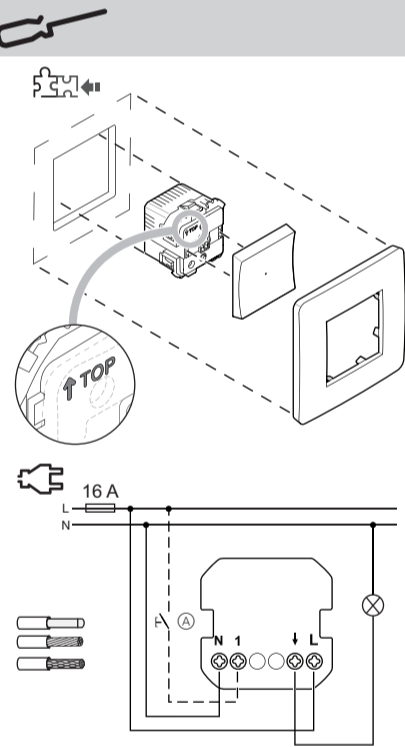

À propos de ce document

Vous trouverez dans ce document toutes les informations nécessaires à une installation sécurisée.

Des informations plus détaillées sur le produit sont disponibles sur Internet → voir le code QR.



Pour votre sécurité

⚠ DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU DE COUP D'ARC

L'installation électrique répondant aux normes de sécurité doit être effectuée par des professionnels compétents. Les professionnels compétents doivent justifier de connaissances approfondies dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Raccordement de différents appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

⚠ DANGER
Risque de blessure mortelle due à un choc électrique.

La sortie peut être porteuse de courant électrique même une fois la charge coupée.

- Lors d'activités sur l'appareil : Déconnectez impérativement l'appareil de l'alimentation électrique à l'aide du fusible du circuit d'entrée.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

Présentation du minuteur 10 A

Vous pouvez utiliser le minuteur 10 A (appelé ci-après **temporisateur**) pour activer les charges ohmiques, inductives ou capacitives pendant une durée de surcourse réglable.


Montage du temporisateur



- Ⓐ Interrupteur mécanique au niveau de la connexion d'unité d'extension (en option)


Réglage du temporisateur

Retrait du couvercle



- 1 Ôtez le cadre.
- 2 Retirez l'interrupteur.

Affichages et éléments de commande



- Ⓐ LED d'état (rouge)
- Ⓑ Potentiomètre

Réglage des fonctions



Durée de sur-course : 5 min - 1 h - 8 h

Réglez une durée de sur-course réglable à l'infini comprise entre 5 minutes et 8 heures. Plus le potentiomètre est tourné dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, plus le réglage augmente rapidement.

Mode infini : ∞

Il est possible d'utiliser le temporisateur comme un commutateur normal en mode infini. Les charges peuvent uniquement être désactivées manuellement.

Mode de déclenchement : 1 s

A l'aide d'un temporisateur en mode de déclenchement, vous pouvez faire fonctionner un deuxième temporisateur en externe et commuter des charges raccordées.

Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230 V CA ~, 50 Hz

Puissance nominale : W

Veille : max. 0,4 W

Bornes de raccordement : Bornes à vis pour max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unité d'extension : Bouton-poussoir unique, nombre illimité max. 50 m

Protection par fusible : Disjoncteur 16 A

Courant nominal : 10 AX, cosφ = 0,6

Ne jetez pas l'appareil avec les déchets ménagers, mais déposez-le dans un centre de collecte officiel. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre d'éventuels effets négatifs.

Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

se.com/contact

About this document

You can find all the information required for safe installation in this document.

More detailed product information is available on the Internet → See QR code.



For your safety

⚠ DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ DANGER
Risk of fatal injury from electric shock.

The output may carry electrical current even when the load is switched off.

- When working on the device: Always disconnect the device from the supply by means of the fuse in the incoming circuit.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Getting to know the countdown timer 10 A

You can use the countdown timer 10 A (hereinafter referred to as **timer**) to switch on ohmic, inductive or capacitive loads for a settable overtravel time.


Mounting the timer



- Ⓐ Mechanical push-button at extension unit connection (optional).

Setting the timer

Removing the cover



- 1 Remove the frame.
- 2 Pull the push-button off.

Displays and operating elements



- Ⓐ Status LED (red)
- Ⓑ Potentiometer

Setting functions



Overtravel time: 5min-1h-8h

Set an infinitely adjustable overtravel time between 5 minutes and 8 hours. The further the potentiometer is turned anticlockwise, the faster the setting increases.

Infinite mode: ∞

You can use the timer like a normal switch in infinite mode. Loads can only be switched off manually.

Trigger mode: 1 s

Using a timer in trigger mode, you can operate a second timer externally and switch connected loads.

Technical data

Nominal voltage: AC 230 V ~, 50 Hz

Nominal power: W

Standby: max 0.4 W

Connecting terminals: Screw terminals for max. 2 x 2.5 mm², 0.5 Nm

Extension unit: Single push-button, unlimited number max. 50 m

Fuse protection: 16 A circuit breaker

Nominal current: 10 AX, cosφ = 0.6

Temperature for ...

... operation 5-40 °C

... storage 5-40 °C

... transport 5-40 °C

Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

se.com/contact

Acerca de este documento

En este documento encontrará toda la información necesaria para una instalación segura.

Encontrará información más detallada del producto en internet → véase el código QR.



Por su seguridad

⚠ PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

Solo profesionales especializados deben llevar a cabo una instalación eléctrica segura. Los profesionales especializados deben demostrar un amplio conocimiento en las siguientes áreas:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos
- Normas de seguridad, normativas y reglamentos sobre cableado

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte o lesiones graves.

⚠ PELIGRO
Peligro de lesiones graves por descarga eléctrica.

Puede haber tensión en la salida, incluso cuando la carga está desconectada.

- Cuando trabaje con el dispositivo: Desconéctelo siempre de la alimentación utilizando el fusible del circuito entrante.

El incumplimiento de estas instrucciones causará la muerte o lesiones graves.

Información sobre el temporizador regresivo 10 A

Puede usar el temporizador regresivo de 10 A (en lo sucesivo denominado **temporizador**) para activar cargas óhmicas, inductivas o capacitivas durante un tiempo de encendido ajustable.

Montaje del temporizador



- Ⓐ Pulsador mecánico en la conexión de la unidad de extensión (opcional)

Ajuste del temporizador

Retirada de la tapa



- 1 Retire el marco.
- 2 Quite el pulsador.

Indicadores y elementos de mando



- Ⓐ LED de estado (rojo)
- Ⓑ Potenciómetro

Funciones de ajuste



Tiempo de encendido: 5 min - 1 h - 8 h

Configure el tiempo de encendido ajustable con un valor entre 5 minutos y 8 horas. Cuanto más se gire el potenciómetro hacia la izquierda, más rápido aumenta el valor de ajuste.

Modo infinito: ∞

Puede utilizar el temporizador como un interruptor normal en modo infinito. Las cargas solo se pueden desactivar de forma manual.

Modo de activación: 1 s

Si utiliza un temporizador en modo de activación, puede activar un segundo temporizador de forma externa y conmutar las cargas conectadas.

Datos técnicos

Tensión nominal: 230 V CA ~/50 Hz

Potencia nominal: W

Standby: máx. 0,4 W

Bornes de conexión: Bornes a tornillo máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidad de extensión: Pulsador individual, número ilimitado máx. 50 m

Protección del fusible: Interruptor automático de 16 A


Corriente nominal: 10 AX, cosφ = 0,6

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medio ambiente de posibles efectos negativos.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

se.com/contact

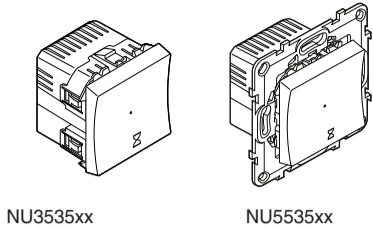

NU3535xx

NU5535xx



<https://www.go2se.com/ref=NU353518>



LED 200 W

2200 W

2000 W






1050 VA

10 A, 140µF

200 W

500 VA

1000 VA

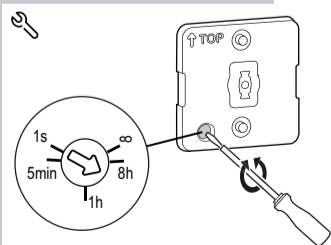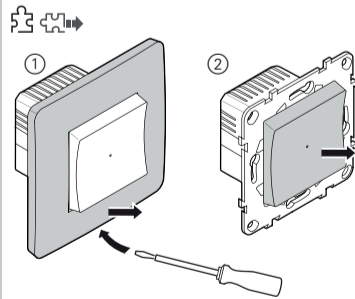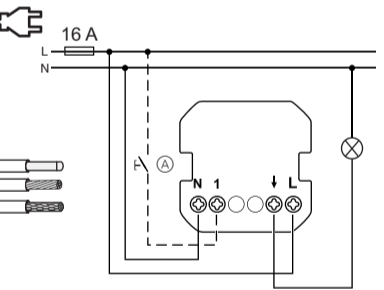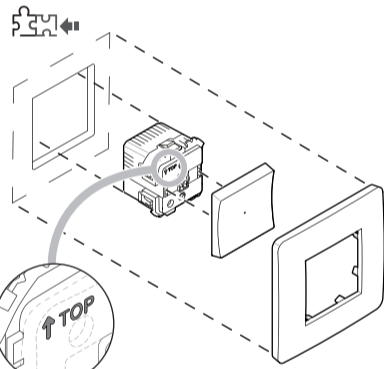

Acerca deste documento

Pode encontrar neste documento todas as informações necessárias para uma instalação segura.

Estão disponíveis informações mais detalhadas sobre o produto na Internet -> Consulte o código QR.



Para a sua segurança

PERIGO PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOÇÃO OU ARCO ELÉTRICO

A instalação elétrica segura deve realizar-se apenas por profissionais especializados. Os profissionais especializados devem provar que possuem conhecimentos aprofundados nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários dispositivos elétricos
- Instalação de cabos elétricos
- Normas de segurança, regulamentos e regras de cablagem locais

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

PERIGO Perigo de morte por electrocussão.

A saída pode transportar corrente elétrica mesmo com a carga desligada.

- Quando trabalhar no dispositivo: desligue sempre o dispositivo da alimentação através do fusível do circuito de entrada.

O incumprimento destas instruções tem como consequências a morte ou ferimentos graves.

Conhecer o contador regressivo 10 A

Pode utilizar o contador regressivo 10 A (a seguir designado por **temporizador**) para ligar cargas óhmicas, indutivas ou capacitivas por um tempo de duração configurável.

Montar o temporizador



- Ⓐ Botão de pressão mecânico na conexão da unidade de extensora (opcional)


Configurar o temporizador

Retirar a tampa



- 1 Retirar a moldura.
- 2 Retirar o botão de pressão.

Displays e elementos de operação



- Ⓐ LED de estado (vermelho)
- Ⓑ Potenciômetro

Funções de configuração



Tempo de duração: 5min-1h-8h

Configurar um tempo de duração infinitamente ajustável entre 5 minutos e 8 horas. Quanto mais rodar o potenciômetro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, mais rápido aumentam as configurações.

Modo infinito: ∞

Pode utilizar o temporizador como um interruptor normal no modo infinito. As cargas só podem ser desligadas manualmente.

Modo de accionamento: 1s

Utilizando um temporizador no modo de accionamento, pode operar um segundo temporizador externamente e comutar cargas conectadas.

Informação técnica

Tensão nominal: AC 230 V ~, 50 Hz

Potência nominal: $\Rightarrow \text{LED}$

Stand-by: máx. 0,4 W

Terminais de ligação: Terminais de parafusos, máx. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Unidade extensora: Botão de pressão único, número ilimitado máx. 50 m

Proteção de fusíveis: disjuntor de 16 A

Corrente nominal: 10 AX, cosφ = 0,6

Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

O tomto dokumentu

V tomto dokumentu najdete všechny informace potřebné pro bezpečnou instalaci.

Podrobnější informace o produktu jsou k dispozici na internetu -> viz kód QR.



Pro vaši bezpečnost

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, VÝBUCHU NEBO VZNIKU ELEKTRICKÉHO OBLUKU

Bezpečnou elektromontáž smí provádět pouze kvalifikovaný technik. Kvalifikovaný technik musí prokázat dobré znalosti v následujících oblastech:

- Připojení k instalačním sítím
- Připojení několika elektrických přístrojů
- Pokládání elektrických kabelů
- Bezpečné normy, místní pravidla a nařízení týkající se elektroninstalace

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

NEBEZPEČÍ Riziko úmrtí v důsledku úrazu elektrickým proudem.

Výstupy mohou být pod proudem, i když je zatížení vypnuté.

- Při práci na zařízení: Vždy odpojte zařízení od napájení pomocí pojistky ve vstupním obvodu.

Nesplnění těchto pokynů povede k úmrtí nebo vážnému zranění.

Seznámení se s odpočítávacím časovačem 10 A

Odpočítávacím časovačem 10 A (dále jen **časovač**) můžete zapínat ohmická, induktivní nebo kapacitní zatížení pro nastavitelnou dobu přejezdu.

Přípevnění časovače



- Ⓐ Mechanické tlačítko u připojení prodlužovací jednotky (volitelné)


Nastavení časovače

Odstraňte kryt.



- 1 Odstraňte rám.
- 2 Odstraňte tlačítko.

Displeje a provozní prvky



- Ⓐ Stavová LED (červená)
- Ⓑ Potenciometer

Nastavení funkcí



Doba přejezdu: 5min-1h-8h

Nastavte nekonečně nastavitelnou dobu přejezdu v rozmezí 5 minut až 8 hodin. Čím více otočíte potenciometer proti směru hodinových ručiček, tím rychleji se zvýší nastavení.

Nekonečný režim: ∞

Časovač můžete použít jako normální spínač v nekonečném režimu. Zatížení lze vypnout pouze ručně.

Spouštěcí režim: 1s

Pomocí časovače ve spouštěcím režimu můžete ovládat druhý časovač externě a přepínat zapojená zatížení.

Technické údaje

Jmenovité napětí: AC 230 V ~, 50 Hz

Jmenovitý výkon: $\Rightarrow \text{LED}$

Pohotovostní režim: max. 0,4 W

Připojovací svorky: Šroubové svorky pro max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Prodlužovací jednotka: Jedno tlačítko, neomezený počet max. 50 m

Ochrana pojistkou: Jistič, 16 A

Jmenovitý proud: 10 A, cosφ = 0,6

Zařízení nelikvidujte spolu s domovním odpadem, nýbrž předejte je oficiálnímu sběrnému místu. Odborná recyklace chrání člověka i životní prostředí před potenciálními škodlivými účinky.

Schneider Electric Industries SAS

V případě technických dotazů se prosím obraťte na centrum zákaznické podpory ve vaší zemi.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

O tomto dokumente

V tomto dokumente najdete všetky informácie potrebné na bezpečnú inštaláciu.

Podrobnejšie produktové informácie sú uvedené na internete -> pozri kód QR.



Pre vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VÝBUCHU ALEBO ELEKTRICKÉHO OBLÚKA

Elektrickú inštaláciu môžu bezpečne vykonať len kvalifikovaní odborníci. Kvalifikovaní odborníci musia disponovať dôkladnými znalosťami v nasledujúcich oblastiach:

- Pripojenie do inštalačných sietí
- Pripojenie niekoľkých elektrických zariadení
- Uloženie elektrických káblov
- Bezpečnostné normy, mieste elektroinštalačné smernice a predpisy

Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenie.

NEBEZPEČENSTVO Riziko smrteľného zranenia po zásahu elektrickým prúdom.

Výstup môže viesť elektrický prúd aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.

- Pri vykonávaní prác na zariadení: Prostredníctvom poistky vo vstupnom obvode zariadenie vždy odpojte od zdroja elektrického prúdu.

Nerešpektovanie týchto pokynov bude mať za následok smrteľné alebo vážne zranenia.

Oboznámenie sa s časovým spínačom 10 A

Pomocou časového spínača 10 A (ďalej len **časový spínač**) môžete zapínať odporové, indukčné alebo kapacitné zaťaženia na nastavitelnú dobu dobehu.

Montáž časového spínača



- Ⓐ Mechanické tlačidlo na prípojke rozširujúcej jednotky (voliteľné)


Nastavenie časového spínača

Odstránenie krytu



- 1 Odstráňte rámk.
- 2 Stiahnite tlačidlo.

Zobrazenia a ovládacie prvky



- Ⓐ Stavová LED dióda (červená)
- Ⓑ Potenciometer

Nastavenie funkcií



Doba dobehu: 5 min - 1 h - 8 h

Dobu dobehu môžete plynulo nastaviť v rozsahu od 5 minút do 8 hodín. Nastavovaná hodnota sa zvyšuje tým rýchlejšie, čím viac sa potenciometer otáča v protismere chodu hodinových ručičiek.

Nekonečný režim: ∞

Časový spínač môžete v nekonečnom režime používať ako normálny spínač. Zaťaženia možno vypnúť len manuálne.

Režim spúšťania: 1 s

Pomocou časového spínača v režime spúšťania môžete externé ovládať druhý časový spínač a spínať pripojené zaťaženia.

Technické údaje

Menovité napätie: AC 230 V ~, 50 Hz

Menovitý výkon: $\Rightarrow \text{LED}$

Pohotovostný režim: max 0,4 W

Pripájacie svorky: Skrutkové svorky pre max. 2 x 2,5 mm², 0,5 Nm

Rozširujúca jednotka: Jednoduché tlačidlo, neobmedzený počet max. 50 m

Zaistenie: 16 A istič

Menovitý prúd: 10 AX, cosφ = 0,6

Zariadenie je nutné zlikvidovať oddelene od odpadu z domácnosti na oficiálnom zbernom mieste. Odborná recyklácia chráni osoby a životné prostredie pred možnými negatívnymi vplyvmi.

Schneider Electric Industries SAS

V prípade technických otázok kontaktujte prosím Centrum starostlivosti o zákazníkov vo Vašej krajine.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

Despre acest document

Puteți găsi în acest document toate informațiile necesare pentru instalarea în siguranță.

Pe internet sunt disponibile informații suplimentare detaliate despre produs -> vezi codul QR.



Pentru siguranța dvs.

⚠ PERICOL DE ELECTROCUTARE, EXPLOZIE SAU FORMARE DE ARC ELECTRIC

Instalarea electrică în condiții de siguranță se va executa doar de personal calificat. Personalul calificat trebuie să dispună de cunoștințe aprofundate în următoarele domenii:

- Conectarea rețla rețelele electrice
- Conectarea mai multor dispozitive electrice
- Montarea cablurilor electrice
- Norme de siguranță, normele și regulamentele locale de cablare

Nerespectarea acestor instrucțiuni, poate duce la moarte sau provocarea unor leziuni grave.

⚠ PERICOL Pericol de moarte prin electrocutare.

Ieșirea poate fi sub tensiune, chiar dacă s-a deconectat sarcina.

- La executarea unor lucrări la dispozitiv: deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare, cu ajutorul siguranței din circuitul de intrare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la moarte sau la producerea unor leziuni grave.

Familiarizarea cu temporizatorul cu numărătoare inversă 10A

Puteți utiliza temporizatorul cu numărătoare inversă de 10 A (denumit în continuare **temporizator**) pentru a comuta sarcini ohmice, inductive sau capacitive pe durata unui timp de oprire întârziată reglabil.


Montarea temporizatorului



- Ⓐ Buton de comandă mecanic și extinderea unitatii de conectare (opțional)

Setarea temporizatorului

Îndepărtarea capacului



- 1 Îndepărtați rama.
- 2 Trageți în afară butonul de comandă.

Afișaje și elemente de operare



- Ⓐ LED de stare (roșu)
- Ⓑ Potențiomtru

Funcții de setare



Timp de oprire întârziată: 5 min - 1 oră - 8 ore

Setați un timp de oprire întârziată reglabil, între 5 minute și 8 ore. Cu cât rotiți mai mult potențiometrul în sensul opus acelor de ceasornic, cu atât crește mai rapid setarea.

Mod infinit: ∞

Puteți utiliza temporizatorul ca pe un comutator obișnuit în modul infinit. Sarcinile pot fi dezactivate doar manual.

Mod declanșare: 1 s

Cu ajutorul unui temporizator în modul declanșare, puteți manevra un al doilea temporizator din exterior și comuta sarcinile conectate.

Date tehnice

Tensiune nominală: c.a. 230 V ~, 50 Hz
Putere nominală:

Mod standby: max. 0,4 W
Borne de conectare: borne cu șurub de max. 2 x 2,5 mm²
0,5 Nm

Unitate de extensie: buton de acționare unic, număr nelimitat
max. 50 m

Protecție a siguranței fu- disjunctur 16 A
zibile:

Curent nominal: 10 AX, cosφ = 0,6

Eliminați dispozitivul separat de deșeurile menajere la un punct oficial de colectare. Reciclarea profesională protejează oamenii și mediul înconjurător de eventualele efecte negative.

Schneider Electric Industries SAS

Dacă aveți întrebări tehnice, contactați Centrul de Asistență Clienți din țara dumneavoastră.
se.com/contact

Относно този документ

Можете да намерите цялата необходима информация за безопасен монтаж в този документ.

По-подробна информация за продукта е достъпна в интернет -> вижте QR кода.



За вашата безопасност

⚠ ОПАСНОСТ РИСК ОТ ЕЛЕНТРИЧЕСКИ УДАР, ЕКСПЛОЗИЯ ИЛИ ВОЛТОВА ДЪГА

Електрическият монтаж трябва да се провежда само от опитни професионалисти. Опитните професионалисти трябва да имат доказани задълбочени познания в следните области:

- Свързване към инсталационни мрежи
- Свързване на няколко електрически устройства
- Полагане на електрически кабели
- Стандарти за безопасност, местни правила и разпоредби за поставяне на кабели

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

⚠ ОПАСНОСТ Съществува риск от фатално нараняване от електрически удар.

Възможно е по изхода да тече електрически ток дори при изключено захранване.

- Когато работите с изделието: Винаги изключвайте устройството от захранването посредством предпазител във входящата верига.

Неспазването на тези инструкции ще доведе до смърт или сериозни наранявания.

Запознаване с таймера за отброяване 10 A

Можете да използвате таймер за отброяване 10 A (наричан от тук нататък **таймер**) за превключване към омични, индуктивни или кондензаторни натоварвания за период от време за преминаване през площта, който може да бъде определен.

Монтиране на таймера



- Ⓐ Механичен бутон на връзката за удължаващия елемент (по избор)


Задаване на таймера

Отстраняване на рамката



- 1 Отстранете рамката.
- 2 Издърпайте бутона.

Дисплей и работни елементи



- Ⓐ LED за състояние (червен)
- Ⓑ Потенциометър

Задаване на функциите



Време за преминаване през площта: 5 min - 1 h - 8 h

Задайте безкрайно регулируемо време за преминаване през площта между 5 минути и 8 часа. Колкото повече потенциометърът е завъртян по посока, обратна на часовниковата стрелка, толкова по-бързо ще се увеличава настройката.

Безкраен режим: ∞

Можете да използвате таймера като нормален превключвател в безкраен режим. Натоварванията могат да се изключват само на ръка.

Режим на задействане: 1 s

Използвайте таймер в режим на задействане, за да работите отдалечено с втори таймер и да превключвате между свързаните натоварвания.

Технически данни

Номинално напрежение: AC 230 V ~, 50 Hz

Номинална мощност:

В готовност: макс. 0,4 W

Свързващи клеми: Изводи за винт за макс. 2 x 2,5 mm²
0,5 Nm

Разширителен модул: Единичен бутон, неограничен брой
макс. 50 m

Защита на предпазител: Прекъсвач 16 A

Номинален ток: 10 AX, cosφ = 0,6

Изхвърляйте устройството отделно от битовите отпадъци в официален пункт за събиране. Професионалното рециклиране предпазва лица и околната среда от потенциални негативни последици.

Schneider Electric Industries SAS

Ако имате технически въпроси, моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във Вашата страна.
se.com/contact

A dokumentumról

A biztonságos telepítéshez szükséges összes információ megtalálható ebben a dokumentumban.

Részletesebb termékinformáció található az interneten -> lásd a QR kódot.



Az Ön biztonsága érdekében

⚠ VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉS, ROBBANÁS VAGY VILLAMOS ÍV VESZÉLYE

A biztonságos villamos telepítés kizárólag képzett szakemberek által hajtható végre. A képzett szakembereknek bizonyítaniuk kell, hogy rendelkeznek alapvető ismeretekkel a következő területeken:

- szerelőhálózatokhoz történő csatlakoztatás
- több villamos készülék csatlakoztatása
- villamos vezetékek fektetése
- biztonsági szabványok, helyi huzalozási előírások és rendeletek

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

⚠ VESZÉLY Áramütés okozta halálos sérülés veszélye!

A kimenet lekapcsolt terhelés mellett is áram alatt lehet.


- Ha a készüléken tevékenységet végez: Mindig válassza le a készüléket a feszültségellátásról a bemenő áramkör biztosítékának segítségével.

Az említett utasítások figyelmen kívül hagyása halált vagy súlyos sérülést von maga után.

A 10 A-es visszaszámláló időzítő ismertetése

A 10 A-es visszaszámláló időzítő (a továbbiakban: **időzítő**) a beállítható túlfutási időhöz tartozó ohmos, induktív és kapacitív terhelés kapcsolására használható.

Az időzítő felszerelése



- Ⓐ Mechanikus nyomógomb a bővíthetőség csatlakozásánál (opcionális)


Az időzítő beállítása

A fedél eltávolítása



- 1 Vegye ki a vázat.
- 2 Engedje fel a nyomógombot.

Kijelző- és kezelőelemek



- Ⓐ Állapotjelző LED (piros)
- Ⓑ Potenciométer

Beállítási funkciók



Túlfutási idő: 5 perc - 1 óra - 8 óra

Az 5 perctől 8 óráig terjedő tartományban tetszés szerinti túlfutási időt állíthat be. Minél tovább tekeri a potenciométert az óramutató járásával ellentétes irányba, annál gyorsabban növelheti a beállítást.

Végtelen üzemmód: ∞

Az időzítőt normál kapcsolóként használhatja végtelen üzemmódban. A terhelésnél csak kézi kikapcsolást alkalmazhat.

Trigger üzemmód: 1 mp

Ha az időzítőt a trigger üzemmódban használja, külsőleg egy második időzítőt is működtethet, és bekapcsolhatja a csatlakoztatott terhelést.

Műszaki adatok

Névleges feszültség: AC 230 V ~, 50 Hz
Névleges teljesítmény:

Készenlét: max. 0,4 W
Csatlakozóterminálok: Csavarterminálok
max. 2 x 2,5 mm²
0,5 Nm

Bővíthetőség: Egy nyomógomb, korlátlan szám
max. 50 m


Biztosítékvédelem: 16 A-es megszakító

Névleges áramerősség: 10 AX, φ = 0,6

A készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve, hivatalos gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa. A szakszerű újrahasznosítással kivédhetők az embereket és a környezetet érintő, esetleges negatív hatások.

Schneider Electric Industries SAS

Műszaki problémák esetén vegye fel a kapcsolatot az Ön országában működő ügyfélszolgálatunkkal.
se.com/contact

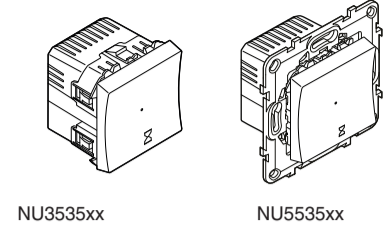

NU3535xx

NU5535xx



<https://www.go2se.com/ref=NU353518>



LED 200 W

2200 W

2000 W



1050 VA


10 A, 140μF

200 W

500 VA

1000 VA

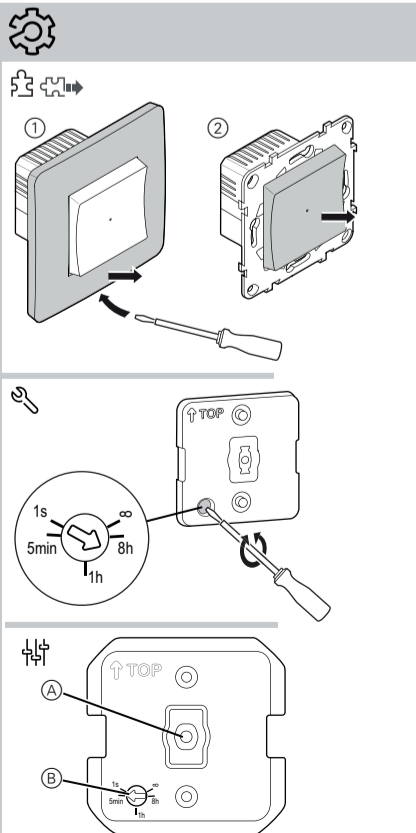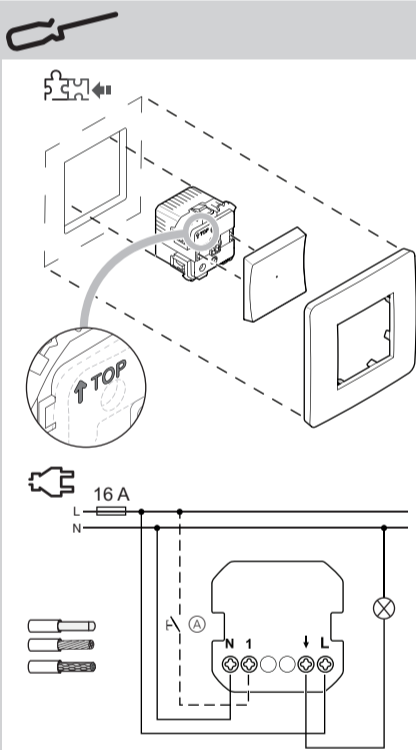

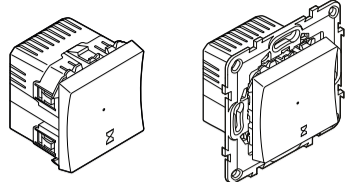

NU3535xx

NU5535xx

O ovom dokumentu

Sve informacije potrebne za sigurnu instalaciju možete pronaći u ovom dokumentu.

Detaljnije informacije o proizvodima dostupne su na internetu -> Pogledajte kod QR.



Za vašu sigurnost

OPASNOST OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, EKSPLOZIJE ILI BLJESKA ELEKTRIČNOG LUKA

Sigurnu električnu instalaciju moraju izvesti kvalificirani stručnjaci. Kvalificirani stručnjaci moraju raspolagati temeljitim znanjem u sljedećim područjima:

- Spajanje instalacijskih mreža
- Spajanje više električnih uređaja
- Polaganje električnih kabela
- Sigurnosne norme, lokalna pravila i propisi o ožičenju

Ako se ne pridržavate ovih uputa to će dovesti do teških ozljeda ili smrti.

OPASNOST Opasnost od smrtonosne ozljede uslijed strujnog udara.

Izlaz može provoditi električnu struju čak i kad je opterećenje isključeno.

- Tijekom radova na uređaju: Uvijek odvojite uređaj od napajanja osiguračem na ulaznom strujnom krugu.

Ako se ne pridržavate ovih uputa to može dovesti do teških ozljeda ili smrti.

Upoznavanja timera za odbrojavanje 10A

Možete koristiti timer za odbrojavanje od 10 A (u nastavku **timer**) za uključivanje ohmskih, induktivnih ili kapacitivnih opterećenja za namjestivo vrijeme naknadnog rada.


Ugradnja timera



- (A) Mehanička tipka na priključku dodatne jedinice (opcionally)

Namještanje timera

Uklanjanje poklopca



- 1 Uklonite okvir.
- 2 Skinite tipku.

Zasloni i upravljački elementi



- (A) Status LED-žaruljice (crveno)
- (B) Potencijometar

Namještanje funkcija



Vrijeme naknadnog rada: 5min-1h-8h

Namjestite beskonačno prilagodljivo vrijeme naknadnog rada između 5 minuta i 8 sati. Što se potencijometar više okreće u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, postavka se povećava brže.

Beskonačni način rada: ∞

Timer možete koristiti kao normalan prekidač u beskonačnom načinu rada. Opterećenja se mogu isključiti samo ručno.

Način rada okidača: 1s

Upotrebom timera u načinu rada okidača možete eksterno upravljati drugim timerom izvana i prebacivati između spojenih opterećenja.

Tehnički podaci

Nazivni napon: AC 230 V ~, 50 Hz
Nazivna snaga:

Stanje pripravnosti: maks. 0,4 W
Spojni priključci: Vijčani priključci za maks. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Dodatna jedinica: jednostruka tipka, neograničen broj maks. 50 m

Zaštita osigurača: Prekidač od 16 A
Nazivna struja: 10 AX, cosφ = 0,6

Uređaj se ne odlaže s kućanskim otpadom, već ga treba odložiti na službena sakupljašišta. Stručnim se recikliranjem ljudi i okoliš štite od potencijalnih negativnih učinaka.

Schneider Electric Industries SAS

U slučaju tehničkih pitanja obratite se servisnoj službi u svojoj zemlji.
se.com/contact

O tem dokumentu

Sve informacije, potrebne za varno montažu, najdete u tem dokumentu.

Podrobnije informacije o izdelku najdete na internetu -> glejte kodo QR.



Za vašu varnost

NEVARNOST TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, EKSPLOZIJE ALI PRESKOKA

Varno električno inštalacijo lahko izvedejo samo usposobljeni strokovnjaki. Usposobljeni strokovnjaki morajo dokazati, da imajo poglobljeno znanje na naslednjih področjih:

- priključitev na električno omrežje,
- priključitev več električnih priprav,
- polaganje električnih kablov.
- Varnostni standardi, lokalna pravila in predpisi za izvedbo napeljave

Neupoštevanje teh navodil povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

NEVARNOST Tveganje smrtnih poškodb zaradi električnega udara.

Izhod je lahko pod napetostjo tudi pri izklopljenem porabniku.

- Pri delih na napravi: Napravo vedno odklopite od vira napajanja s pomočjo varovalke v dovodnem tokokrogu.

Neupoštevanje teh navodil povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

Seznanitev z odštevalnikom časa 10 A

Odštevalnik časa 10 A (v nadaljevanju **časovnik**) lahko uporabljate za vklop ohmskih, induktivnih in kapacitivnih porabnikov v nastavljenem času prehoda.

Pritrditev časovnika



- (A) Mehanski pritiskni gumb na priključku razširitvene enote (opcionally)

Nastavljanje časovnika

Odstranjevanje pokrova



- 1 Odstranite okvir.
- 2 Snemite potisni gumb.

Zasloni in operativni elementi



- (A) LED-dioda za prikaz stanja (rdeča)
- (B) Potencijometer

Funkcije za nastavljanje



Čas prehoda: 5 min-1 h-8 h

Zvezno nastavljen čas prehoda nastavite na vrednost med 5 minutami in 8 urami. Bolj kot je potencijometer obrnjen v nasprotno smer urinega kazalca, hitreje se nastavitve poveča.

Neomejeni način: ∞

Časovnik lahko v neomejenem načinu uporabljate kot običajno stikalo. Obremenitve lahko izklopite samo ručno.

Način sprožilca: 1 s

Če časovnik uporabljate v načinu sprožilca, lahko od zunaj uporabljate drug časovnik in preklapljate povezane obremenitve.

Tehnični podatki

Nazivna napetost: AC 230 V ~, 50 Hz

Nazivna moč:

Stanje pripravljenosti: maks. 0,4 W
Priključne sponke: Vijčne sponke za presek maks. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Razširitvena enota: Enojni potisni gumb, neomejeno število maks. 50 m

Zaštita varovalke: odklopnik (16 A)
Nazivni tok: 10 AX, cosφ = 0,6

Naprave ne odvrzite med gospodinjinske odpadke, temveč jo odnesite v zbirni center. Recikliranje varuje ljudi in okolje pred morebitnimi negativnimi vplivi.

Schneider Electric Industries SAS

Če imate tehnična vprašanja, se obrnite na center za pomoč strankam v vaši državi.
se.com/contact

Osnovni podaci o ovom dokumentu

U ovom dokumentu možete pronaći sve informacije potrebne za bezbednu instalaciju.

Detaljnije informacije o proizvodu dostupne su na internetu -> Pogledajte QR-kod.



Zbog vaše sigurnosti

OPASNOST OPASNOST PO ŽIVOT USLED ELEKTRIČNOG UDARA, EKSPLOZIJE ILI ELEKTRIČNOG LUKA

Bezbedne električne instalacije smeju da izvode samo obučena stručna lica. Obučena stručna lica moraju dokazati da imaju sveobuhvatno znanje u sledećim područjima:

- povezivanje na instalacione mreže
- povezivanje više električnih uređaja
- polaganje električnih vodova
- bezbednosni standardi, lokalne odredbe i propisi za priključivanje

Neuvažavanje ovih smernica za posledicu može imati smrt ili teške povrede.

OPASNOST Opasnost od smrtonosnih povreda usled električnog udara.

Na izlazu može biti prisutna električna struja čak i ako je potrošač isključen.

- Ako radite na uređaju: Uvek isključite uređaj sa napajanja strujom preko osigurača u ulaznom kolu.

Nepoštovanje ovih smernica za posledicu može imati smrt ili teške povrede.

Upoznajte tajmer za odbrojavanje 10A

Možete da koristite tajmer za odbrojavanje 10 A (u nastavku teksta **tajmer**) za uključivanje omskih, induktivnih ili kapacitivnih potrošača tokom podesivog vremena dodatnog rada.

Montaža tajmera



- (A) Mehanički taster na spoju jedinice za proširenje (opcionally)


Podešavanje tajmera

Uklanjanje poklopca



- 1 Uklonite okvir.
- 2 Povucite taster.

Displeji i radni elementi



- (A) Statusna LED sijalica (crvena)
- (B) Potencijometar

Podešavanje funkcija



Vreme dodatnog rada: 5 min-1 h-8 h

Kontinualno podešavajte vreme dodatnog rada između 5 minuta i 8 sati. Što se potencijometar više okreće suprotno od smera kretanja kazaljke na satu, utoliko je brže podešavanje.

Beskonačni režim: ∞

Možete da koristite tajmer kao normalni prekidač u beskonačnom režimu. Opterećenje mogu da se isključe ručno.

Režim okidanja: 1s

Korišćenjem tajmera u režimu okidanja možete raditi sa drugim eksternim tajmerom i uključivati povezane potrošače.

Tehnički podaci

Nominalni napon: AC 230 V ~, 50 Hz

Nominalna snaga:

Režim mirovanja: maks. 0,4 W
Spojni priključci: Navojni priključci za maks. 2 x 2,5 mm² 0,5 Nm

Jedinica proširenja: Jednostavan taster, neograničen broj maks. 50 m

Zaštita osigurača: 16 A prekidač strujnog kola
Nominalna struja: 10 AX, cosφ = 0,6

Odložite uređaj odvojeno od kućnog otpada, na zvanično mesto za prikupljanje. Profesionalna reciklaža štiti ljude i životnu sredinu od potencijalnog negativnog uticaja.

Schneider Electric Industries SAS

Ako imate tehničkih pitanja, molimo da se obratite službi za korisnike u vašoj zemlji.
se.com/contact



<https://www.go2se.com/ref=NU353518>



LED 200 W

2200 W

2000 W






1050 VA

C 10 A, 140µF

200 W

500 VA

M 1000 VA

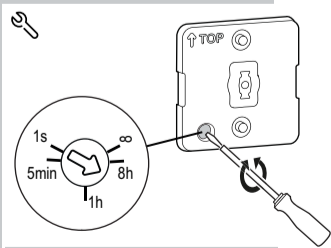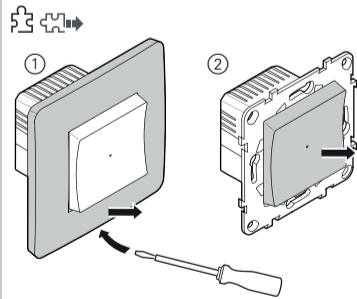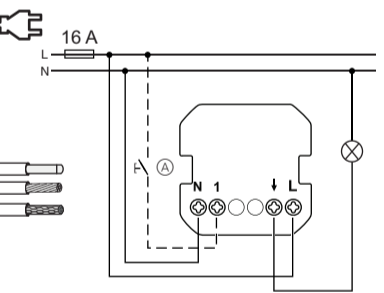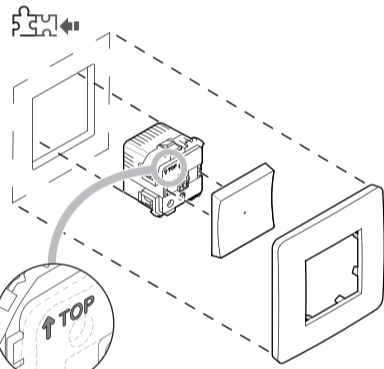

Bu belge hakkında

Bu belgede güvenli kurulum için gereken tüm bilgileri bulabilirsiniz.

Daha detaylı ürün bilgilerini internette bulabilirsiniz -> Kare koduna bakın.

**Güvenliğiniz için**

⚡ TEHLİKE ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK RİSKİ

Yalnızca eğitimli profesyoneller tarafından güvenli elektrik montajı yapılmalıdır. Eğitimli profesyonellerin şu alanlarda ileri düzey bilgisi olmalıdır:

- Kurulum aşlarına başlanma
- Çeşitli elektrikli cihazların bağlanması
- Elektrik kablolarının döşenmesi
- Güvenlik standartları, yerel tesisat kuralları ve düzenlemeleri

Bu yönergelerin uygulanmaması ölüme ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

⚡ TEHLİKE Elektrik çarpması sonucu ölüm tehlikesi. Elektrik yükü kapalı olsa dahi çıkışta elektrik akımı olabilir.

- Cihaz üzerinde çalışırken: Mutlaka besleme devresindeki sigortayı atırarak/çıkartarak cihazın elektriğini kesin.

Bu yönergelerin uygulanmaması ölüme ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Geri sayım zamanlayıcısı 10 A hakkında bilgi


Ayarlanabilir ek çalışma süresi için ohmik, endüktif veya kapasitif yükleri devreye sokmak üzere geri sayım zamanlayıcısı 10 A'yı (Bundan sonra **zamanlayıcı** olarak anılacaktır.) kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı montajı

- Ⓐ Genişletme ünitesi bağlantısında mekanik buton (isteğe bağlı)

Zamanlayıcının ayarlanması**Kapağın sökülmesi**

- 1 Çerçeveyi sökün.
- 2 Butonu çekip çıkarın.

Ekranlar ve kullanım öğeleri

- Ⓐ Durum LED'i (kırmızı)
Ⓑ Potansiyometre

İşlevlerin ayarlanması**Ek çalışma süresi: 5 dk -1 sa - 8 sa**

5 dakika ile 8 saat arasında sınırsız şekilde ayarlanabilen ek çalışma süresi ayarlayın. Potansiyometre saat yönünün tersine döndürüldükçe ayar daha hızlı artar.

Sınırsız modu: ∞

Zamanlayıcıyı sınırsız modda normal bir anahtar gibi kullanabilirsiniz. Elektrik yükleri sadece manuel olarak devreden çıkarılabilir.

Tetikleyici modu: 1 sn

Tetikleyici modunda zamanlayıcı kullanarak ikinci bir zamanlayıcıyı harici olarak çalıştırabilir ve bağlı elektrik yüklerini kontrol edebilirsiniz.

Teknik veriler

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nominal voltaj: | AC 230 V ~, 50 Hz |
| Nominal güç: | W |
| Bekleme: | maks. 0,4 W |
| Terminalerin birbirlerine bağlantısı: | maks. için vida terminaleri 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm |
| Uzatma ünitesi: | Tek basmalı düğme, sınırsız sayı maks. 50 m |
| Sigorta koruması: | 16 A devre kesici |
| Nominal akım: | 10 AX, cosφ = 0,6 |

Cihaz ev atıklarından ayrı bir şekilde resmi toplama noktasında bertaraf edilmelidir. Profesyonel geri dönüşüm, insanları ve çevreyi potansiyel negatif etkilere karşı korur.

Schneider Electric Industries SAS

Teknik sorularınız için lütfen ülkenizdeki müşteri hizmetleri merkezine başvurunuz.

se.com/contact

Σχετικά με αυτό το έγγραφο

Σε αυτό το έγγραφο μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή εγκατάσταση.

Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες για το προϊόν διατίθενται στο διαδικτυο -> βλέπε κώδικα QR.

**Για τη δική σας ασφάλεια**

⚡ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΛΑΜΨΗΣ ΤΟΞΟΥ

Η ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους. Οι ειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι πρέπει να έχουν ειδικευμένες γνώσεις στους εξής τομείς:

- Σύνδεση σε δίκτυα εγκαταστάσεων
- Σύνδεση πολλών ηλεκτρικών συσκευών
- Τοποθέτηση ηλεκτρικών καλωδίων
- Πρότυπα ασφαλείας, τοπικοί κανόνες και κανονισμοί καλωδίωσης

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

⚡ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία.

Η έξοδος μπορεί να φέρει ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένο το φορτίο.

- Κατά τις εργασίες στη συσκευή: Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την τροφοδοσία μέσω της ασφάλειας στο εισερχόμενο κύκλωμα.


Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θανατηφόρους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Εξοικείωση με τον χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 10 A


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης 10 A (αναφέρεται παρακάτω ως **χρονοδιακόπτης**) για ενεργοποίηση ωμικών, επαγωγικών ή χωρητικών φορτίων για ένα ρυθμιζόμενο χρόνο παράτασης.

Τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη

- Ⓐ Μηχανικό μπουτόν στη σύνδεση μονάδας επέκτασης (προαιρετικά)

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη**Αφαίρεση του καλύμματος**

- 1 Αφαιρέστε το πλαίσιο.
- 2 Αφαιρέστε το μπουτόν.

Οθόνες και στοιχεία χειρισμού

- Ⓐ Λυχνία LED κατάστασης (κόκκινη)
Ⓑ Ποτενσιόμετρο

Ρύθμιση λειτουργιών**Χρόνος παράτασης: 5λεπτά-1ώρα-8ώρες**

Ρυθμίστε γραμμικά τον χρόνο παράτασης ανάμεσα σε 5 λεπτά και 8 ώρες. Όσο πιο πολύ στρέψετε το ποτενσιόμετρο αριστερόστροφα τόσο γρηγορότερα αυξάνει η ρύθμιση.

Απεριόριστη λειτουργία: ∞

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον χρονοδιακόπτη σαν κανονικό διακόπτη σε απεριόριστη λειτουργία. Τα φορτία μπορούν μόνο να απενεργοποιούνται χειροκίνητα.

Λειτουργία σκανδαλισμού: 1s

Κατά τη χρήση ενός χρονοδιακόπτη σε λειτουργία σκανδαλισμού μπορείτε να λειτουργείτε έναν δεύτερο χρονοδιακόπτη εξωτερικά και να ενεργοποιείτε συνδεδεμένα φορτία.

Τεχνικά δεδομένα

| | |
|------------------------|---|
| Ονομαστική τάση: | AC 230 V ~, 50 Hz |
| Ονομαστική ισχύς: | W |
| Αναμονή: | max 0.4 W |
| Ακροδέκτες σύνδεσης: | Βίδωτοι ακροδέκτες για μέγ. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Nm |
| Μονάδα επέκτασης: | Ένα μπουτόν, απεριόριστος αριθμός μέγιστο 50 m |
| Προστασία με ασφάλεια: | Ασφαλειοδιακόπτης 16 A |
| Ονομαστικό ρεύμα: | 10 AX, cosφ = 0,6 |

Απορρίψτε τη συσκευή ξεχωριστά από οικιακά απόβλητα που φυλάσσονται σε επίσημο σημείο συλλογής. Η σωστή ανακύκλωση προστατεύει τους ανθρώπους και το περιβάλλον από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις.

Schneider Electric Industries SAS

Εάν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας.

se.com/contact

Про цей документ

Уся інформація, необхідна для безпечного монтажу наводиться в цьому документі.

Докладніша інформація про продукт наводиться в інтернеті -> див. QR-код.

**Для вашої безпеки**

⚡ НЕБЕЗПЕЧНО РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ВИБУХУ Й ДУГОВОГО ПРОБОЮ

Встановлення електричного обладнання повинне здійснюватися тільки кваліфікованими спеціалістами з дотриманням правил техніки безпеки. Кваліфіковані спеціалісти повинні мати підтверджену кваліфікацію в наступних областях:

- Під'єднання до інсталяційних мереж
- Під'єднання кількох електроприладів
- Прокладання електричних кабелів
- правила техніки безпеки, місцеві норми й правила електричного монтажу.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

⚡ НЕБЕЗПЕКА Ризик смертельної травми через ураження електричним струмом.

Навіть коли навантаження вимкнено, вивід може проводити електричний струм.

- Під час роботи з пристроєм: завжди відключайте пристрій від джерела живлення за допомогою запобіжника вхідного кола.

Нехтування цими інструкціями призводить до смерті або серйозних травм.

Ознайомлення з таймером зворотного відліку 10 A


Ви можете використовувати таймер зворотного відліку 10 A (далі в тексті **таймер**) для ввімкнення омичних, індуктивних або емнісних навантажень на заданий час переходу через крайнє положення.

Монтаж таймера

- Ⓐ Механічна кнопка на з'єднанні блока розширення (опціонально)

Налаштування таймера**Зняття кришки**

- 1 Зніміть рамку.
- 2 Висуньте кнопку.

Дисплеї та елементи керування

- Ⓐ Індикатор стану (червоний)
Ⓑ Потенціометр

Налаштування функцій**Час переходу через крайнє положення: 5 хв – 1 год – 8 год**

Установіть нескінченно регульований час переходу через крайнє положення між 5 хвилинами і 8 годинами. Що далі потенціометр повертається проти годинникової стрілки, то швидше збільшується настрійка.

Нескінченний режим: ∞

Ви можете використовувати таймер як звичайний перемикач у нескінченному режимі. Навантаження можна вимкнути тільки вручну.

Режим тригера: 1 с

Використовуючи таймер у режимі тригера, ви можете керувати іншим таймером ззовні і перемикачі підключені навантаження.

Технічні дані


| | |
|----------------------------------|--|
| Номинальна напруга: | 230 В змін. струму ~, 50 Гц |
| Номинальна потужність: | W |
| Режим очікування: | макс. 0,4 Вт |
| З'єднувальні клеми: | гвинтові клеми на макс. 2 x 2,5 mm ² 0,5 Н*м |
| Блок розширення: | одна кнопка, необмежена кількість макс. 50 м |
| Захист за допомогою запобіжника: | автоматичний вимикач на 16 А |
| Номинальний струм: | 10 AX, cosφ = 0,6 |

Утилізуйте пристрій окремо від побутового сміття, в офіційному пункті приймання. Професійна переробка захистить людей і довкілля від потенційних негативних впливів.


Schneider Electric Industries SAS

Якщо ви маєте технічні питання, зверніться в центр обслуговування клієнтів у вашій країні.

se.com/contact



NU3535xx



NU5535xx



<https://www.go2se.com/ref=NU353518>



LED 200 W

LED 200 W

2200 W

2000 W






1050 VA

10 A, 140μF

200 W


500 VA

1000 VA

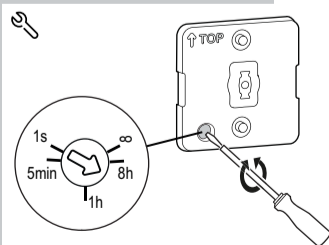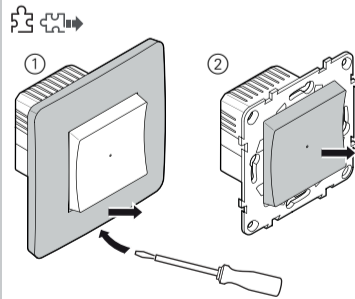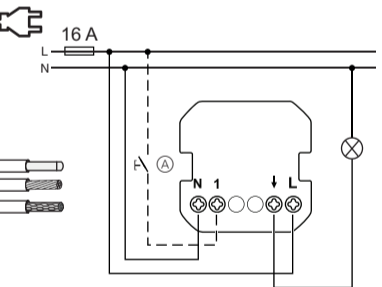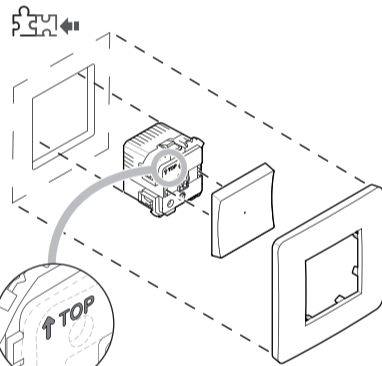



Утилизацию устройства выполнять отдельно от бытовых отходов в официально установленных пунктах сбора. Профессиональная вторичная переработка защищает людей и окружающую среду от возможных негативных воздействий.

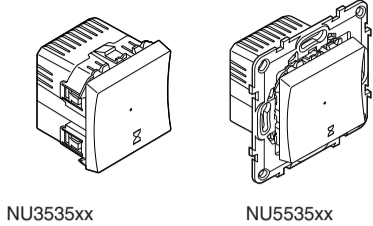

NU3535xx

NU5535xx



<https://www.go2se.com/ref=NU353518>



LED 200 W

2200 W

2000 W





1050 VA

C 10 A, 140µF

200 W

500 VA

M 1000 VA

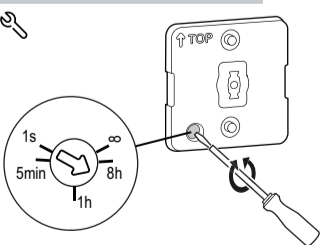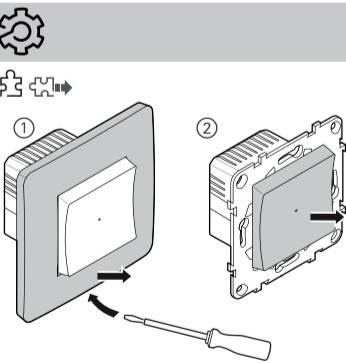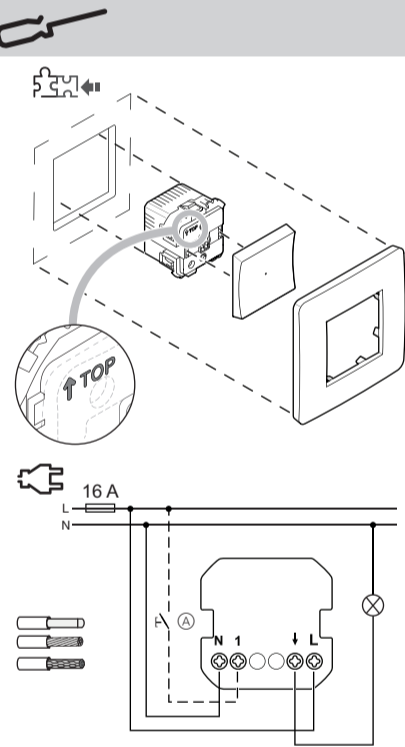

Об этом документе

В этом документе содержится вся информация, необходимая для безопасной установки.

Более подробную информацию об изделии можно найти в интернете -> см. QR-код.



Техника безопасности

ОПАСНО ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОГО ПРОБОЯ

Установка электрооборудования должна выполняться только квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности. Квалифицированные специалисты должны иметь подтвержденную квалификацию в следующих областях:

- подключение к электрическим сетям;
- соединение электрических устройств;
- прокладка электрических кабелей;
- правила техники безопасности, местные нормы и правила электромонтажа.

Несоблюдение этих указаний приводит к смерти или серьезным травмам.

ОПАСНОСТЬ Риск получения травмы со смертельным исходом от удара электрическим током. Выходной контур может проводить электрический ток даже при выключенной нагрузке.

- При работе с устройством: всегда отключайте предохранитель во входной цепи от источника питания.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезным травмам.

Ознакомление с таймером обратного отсчета на 10 А

Вы можете использовать таймер обратного отсчета 10 А (далее называемый **таймер**) для включения омических, индуктивных или емкостных нагрузок на заданное время перехода через крайнее положение.

Монтаж таймера



- Ⓐ Механическая кнопка на соединении блока расширения (опционально)

Установка таймера

Снятие крышки



- 1 Снимите рамку.
- 2 Выдвиньте кнопку.

Дисплей и элементы управления



- Ⓐ Светодиод состояния (красный)
- Ⓑ Потенциометр

Установка функций



Время перехода через крайнее положение:
5 мин – 1 ч – 8 ч

Установите бесконечно регулируемое время перехода через крайнее положение между 5 минутами и 8 часами. Чем дальше потенциометр поворачивается против часовой стрелки, тем быстрее увеличивается настройка.

Бесконечный режим: ∞

Вы можете использовать таймер как обычный переключатель в бесконечном режиме. Нагрузки можно отключить только вручную.

Режим триггера: 1 с

Используя таймер в режиме триггера, вы можете управлять вторым таймером извне и переключать подключенные нагрузки.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------|--|
| Номинальное напряжение: | 230 В пер. тока ~, 50 Гц |
| Номинальная мощность: | W |
| Режим ожидания: | макс. 0,4 Вт |
| Соединительные клеммы: | винтовые клеммы под макс. 2 x 2,5 мм ² 0,5 Н*м |
| Блок расширения: | одна кнопка, неограниченное количество макс. 50 м |
| Защита плавким предохранителем: | автоматический выключатель на 16 А |
| Номинальный ток: | 10 АХ, cosφ = 0,6 |
| Температура для ... | |
| ... работы | от 5 до 40 °С |
| ... хранения | от 5 до 40 °С |
| ... транспортировки | от 5 до 40 °С |

Schneider Electric Industries SAS

RU Соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования», «Об электромагнитной совместимости»

Дата изготовления: смотрите на общей упаковке: год/неделя/день недели
Срок хранения: 3 года
Гарантийный срок: 18 месяцев
Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1
Тел. +7 (495) 777 99 90
Факс +7 (495) 777 99 92
se.com/ru/ru/



KZ «Төменвольтты құрал-жабдықтардың қауіпсіздігі туралы», «Электрмагнитті сәйкестік туралы» техникалық регламенттерге сәйкес келеді

Дайындалған мерзімі: жалпы орамдағы мерзімді қараңыз: жыл/апта/аптаның күні
Сақтау мерзімі: 3 года
Кепілдік мерзімі: 18 ай
Уәкіл жеткізуші Қазақстан республикасында:
«ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК» ЖШС
Мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даң., «Кен Дала» Бизнес Орталығы, 5-ші қабат.
Тел.: +7 (727) 357 23 57
Факс.: +7(727) 357 24 39
se.com/kz/ru/

