




- en** Manual Transfer Switch and Accessories
- es** Conmutador de transferencia manual y accesorios
- ru** Ручной переключатель с безобрывным переключением и принадлежности
- id** Sakelar Transfer Manual dan Aksesoris
- pt** Comutação de transferência manual e acessórios
- fr** Commutateur de transfert manuel et accessoires
- tr** Manuel Transfer Svici ve Aksesuarları
- ar** مفتاح التحويل اليدوي والملحقات

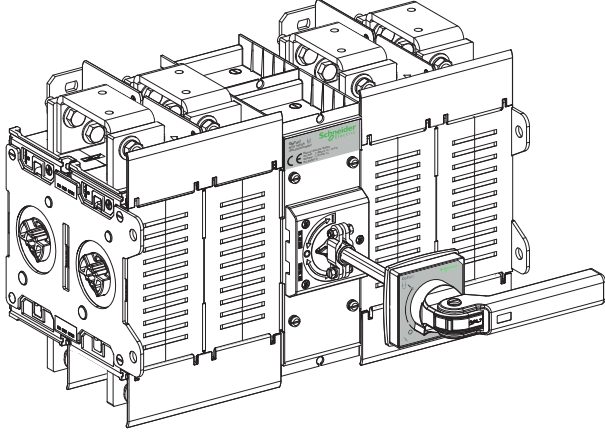

? → www.se.com/support

Retain instruction sheet for future use.
Visit our website at www.se.com/docs to download other documents.

PLEASE NOTE

- Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.
- No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.
- All pertinent state, regional, and local safety regulations must be observed when installing and using this product.

Guarde la hoja de instrucciones para utilizarla en el futuro.
Visite nuestro sitio web en www.se.com/docs para descargar otros documentos.

TENGA EN CUENTA

- La instalación, utilización, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser realizados sólo por personal cualificado.
- Schneider Electric no se hace responsable de ninguna de las consecuencias del uso de este material.
- Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales.

Сохраните эту инструкцию для использования в будущем.
Посетите наш веб-сайт www.se.com/docs для загрузки других документов.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Установка, эксплуатация, ремонт и обслуживание электрического оборудования может выполняться только квалифицированными электриками.
- Компания Schneider Electric не несет никакой ответственности за любые возможные последствия использования данной документации.
- Во время установки и использования данного изделия следует соблюдать все действующие государственные, региональные и местные нормы и правила безопасности.

Simpan lembar instruksi untuk penggunaan mendatang.
Kunjungi situs web kami di www.se.com/docs untuk mengunduh dokumen lainnya.

PERHATIKAN

- Peralatan listrik hanya boleh dipasang, dioperasikan, diservis, dan dipelihara oleh personel yang kompeten.
- Schneider Electric tidak bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang timbul dari penggunaan material ini.
- Semua regulasi keselamatan di tingkat negara bagian, regional, dan lokal harus diperhatikan saat memasang dan menggunakan produk ini.

Guarde a folha de instruções para utilização futura.
Visite o nosso Website em www.se.com/docs para transferir outros documentos.

NOTA

- A instalação, utilização e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
- A Schneider Electric não assume qualquer responsabilidade pelas consequências resultantes da utilização deste material.
- Todas as regulamentações de segurança pertinentes, sejam estatais, regionais ou locais, devem ser cumpridas na instalação e utilização deste produto.

Notice de montage à conserver pour usage ultérieur.
Visitez notre site web www.se.com/docs pour télécharger d'autres documents.

REMARQUE IMPORTANTE

- L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement.
- Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit.

Kullanım talimatlarını ileride saklamak üzere saklayın.
Diğer belgeleri indirmek için www.se.com/docs adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

LÜTFEN AKLINIZDA BULUNDURUN

- Elektrikli ekipmanların kurulum, işletim, servis ve bakım işlemleri yalnızca vasıflı personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bu materyalin kullanımından doğan herhangi bir sonuç ile ilgili olarak Schneider Electric herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
- Bu ürünün kurulumu ve kullanımı sırasında alakalı tüm resmi, bölgesel ve yerel güvenlik yönetmeliklerine uyulması gerekmektedir.

احتفظ بورقة التعليمات للرجوع إليها في المستقبل.
قم بزيارة صفحتنا عبر الإنترنت على الموقع www.se.com/docs لتنزيل مستندات أخرى.

يرجى ملاحظة الآتي

- يجب ألا يتم تركيب الأجهزة الكهربائية أو تشغيلها، أو صيانتها إلا بواسطة فني مؤهل.
- لا تتحمل شركة Schneider Electric أي مسؤولية عن أي نتائج ضارة ناجمة عن استخدام هذه المادة.
- يجب اتباع كل لوائح السلامة ذات الصلة على مستوى الولاية، وإقليمياً، ومحلياً، عند تركيب هذا المنتج واستخدامه.

<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent. ● This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. ● Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. ● Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. ● Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. ● Beware of potential hazards, and carefully inspect the work area for tools and objects that may have been left inside the equipment. ● Install the Short circuit Protective device in series to MTS for protection. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes. ● Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. ● Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. ● Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo. ● Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo. ● Tenga cuidado con los riesgos potenciales, e inspeccione cuidadosamente la zona de trabajo para comprobar si han quedado herramientas y objetos dentro del equipo. ● Instale el dispositivo de protección contra cortocircuitos en serie con el MTS para su protección. <p>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт. ● Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. ● Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. ● Всегда пользуйтесь надлежащим датчиком номинального напряжения для определения отсутствия питания. ● Установите обратно все устройства, дверцы и крышки перед включением питания данного оборудования. ● Избегайте потенциальных опасностей, внимательно осмотрите рабочую область на наличие инструментов и предметов, которые могли остаться внутри оборудования. ● Для защиты установите устройство защиты от КЗ последовательно с MTS. <p>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</p>	<p>RISIKO SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN ATAU BUSUR API</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Gunakan alat pelindung diri (APD) dan ikuti pelaksanaan kerja listrik yang aman. Lihat NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS atau padanan setempat. ● Peralatan ini harus dipasang dan diservis oleh personel kelistrikan yang kompeten. ● Matikan semua listrik yang memasok peralatan ini sebelum bekerja pada atau di dalam peralatan. ● Selalu gunakan perangkat deteksi voltase nominal untuk memastikan listriknya mati. ● Pasang kembali semua perangkat, pintu, dan cover sebelum menyalakan listrik peralatan ini. ● Waspadai kemungkinan risiko, dan periksa dengan cermat area kerja untuk alat dan objek yang mungkin tertinggal di dalam peralatan. ● Pasang perangkat perlindungan korsleting di rangkaian ke MTS untuk perlindungan. <p>Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.</p>
<p>RISCO DE ELECTROCUSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local. ● A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. ● Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. ● Utilize sempre um dispositivo de detecção da tensão nominal adequada para confirmar se a alimentação está desligada. ● Substitua todos os dispositivos, portas e tampas antes de ligar a alimentação deste equipamento. ● Esteja atento a potenciais perigos e inspeccione cuidadosamente a área de trabalho para se assegurar que não foram deixadas ferramentas e objectos no interior do equipamento. ● Instale o dispositivo de protecção contra curto-circuitos em série no MTS para servir de protecção. <p>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur. ● Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement. ● Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. ● Utilisez toujours un dispositif de détection de tension ayant une valeur nominale appropriée pour vous assurer que l'alimentation est coupée. ● Remplacez tous les dispositifs, les portes et les capots avant de mettre l'équipement sous tension. ● Faites attention aux dangers potentiels et inspectez attentivement la zone de travail pour vous assurer qu'aucun outil ou objet n'est resté à l'intérieur de l'équipement. ● Installez le dispositif de protection contre les courts-circuits, en série sur le MTS. <p>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</p>	<p>ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanın ve güvenli elektrikli çalışma uygulamalarını izleyin. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS veya yerel eşdeğerine bakın. ● Bu ekipman yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulmalı ve servis işleme tabi tutulmalıdır. ● Bu ekipman üzerinde veya içinde herhangi bir işlem yapmadan önce tüm güç beslemesini kapatın. ● Gücün kesildiğinden emin olmak için muhakkak uygun bir nominal voltaj algılama cihazını kullanın. ● Bu ekipman için gücü açmadan önce tüm cihazları, kapakları ve kapıları yerine yerleştiriniz. ● Olası tehlikelere karşı dikkatli olun ve bu ekipmanın içinde unutulmuş olabilecek aletler veya nesnelere karşı çalışma alanını dikkatle inceleyin. ● Koruma için MTS'ye seri bağlantıyla kısa devre korumasını takın. <p>Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.</p>	<p>خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض القوس الكهربائي</p> <ul style="list-style-type: none"> ● استخدم معدات الحماية الشخصية (PPE) واتبع الممارسات الآمنة للأعمال الكهربائية. انظر NFPA 70E أو CSA Z462 أو NOM-029-STPS أو المكافئ المحلي. ● يجب عدم تركيب هذا الجهاز وصيانته إلا على يد فني كهرباء مؤهلين. ● أوقف تشغيل كل مصادر الطاقة المتصلة بهذا الجهاز قبل التعامل مع الجهاز أو داخله. ● استخدم دائماً جهاز استشعار جهد كهربائي بتصنيف ملائم للتأكد من فصل الطاقة. ● أعد تركيب كل الأجهزة والأغطية والأبواب قبل توصيل الطاقة للجهاز هذا. ● انتبه للمخاطر المحتملة وافحص منطقة العمل بعناية بحثاً عن أدوات أو أشياء قد تكون متروكة داخل الجهاز. ● قم بتركيب جهاز الحماية من الدائرة الكهربائية القصيرة في تسلسل مع MTS لتوفير الحماية. ● عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

⚠ CAUTION / ATENCIÓN / ВНИМАНИЕ / PERHATIAN / CUIDADO / ATTENTION / DİKKAT / تنبيه


<p>HAZARD OF CLOSING ON ELECTRICAL FAULT</p> <p>Do not close the device without first inspecting and, if necessary, repairing the downstream electrical equipment.</p> <p>Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.</p>	<p>RIESGO DE FALLO ELÉCTRICO AL CERRAR</p> <p>No cierre el aparato sin inspeccionarlo antes y reparé el equipo eléctrico situado aguas abajo si es necesario.</p> <p>El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ЗАМЫКАНИЯ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ</p> <p>Не замыкайте устройство, не проведя предварительный осмотр электрооборудования ниже по цепи и его ремонт при необходимости.</p> <p>Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.</p>	<p>RISIKO PENUTUPAN SAAT LISTRIK MATI</p> <p>Jangan tutup perangkat tanpa memeriksanya dahulu dan, jika perlu, perbaiki peralatan listrik yang arusnya turun.</p> <p>Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.</p>
<p>RISCO DE FECHO APÓS AVARIA ELÉCTRICA</p> <p>Não feche o dispositivo sem primeiro inspecionar e, se necessário, reparar o equipamento elétrico a jusante.</p> <p>O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.</p>	<p>RISQUE DE REFERMETURE SUR DEFAULT ELECTRIQUE</p> <p>Ne refermez pas l'appareil sans avoir vérifié et éventuellement réparé l'installation électrique aval.</p> <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.</p>	<p>ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE KARANMA TEHLİKESİ</p> <p>Cihazı önceden kontrol etmeden ve gerekli durumlarda elektrikli ekipmanın aşağı akış yönünde onarım yapmadan kapatmayın.</p> <p>Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.</p>	<p>خطر الإغلاق عند انقطاع الكهرباء</p> <p>لا تغلق الجهاز من دون فحصه أولاً وإصلاح المعدات الكهربائية الخارجة عند الضرورة.</p> <p>عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو تلف للمعدات.</p>

1	Required for Installation / Necesario para la instalación / Инструменты и материалы / необходимые для монтажа / Diperlukan untuk Pemasangan / Necessário para a instalação / Nécessaire pour l'installation / Kurulum için Gerekenler / جدول المحتويات	4
2	Spare Parts / Piezas de repuesto / Запчасти / Suku Cadang / Peças sobresselentes / Pièces de rechange / Yedek Parçalar / قطع الغيار	6
3	Storage / Almacenamiento / Хранение / Penyimpanan / Armazenamento / Stockage / Depolama / التخزين	7
4	Dimesions / Dimensiones / Размеры / Dimesi / Dimensões / Dimensions / Boyutlar / الأبعاد	9
5	Clearance Distances / Distancias de separación / Воздушные зазоры / Jarak Bebas / Distâncias de folga / Distances d'isolement / Açıklık Mesafeleri / مسافات الخلوص	10
6	Open Execution Shaft Installation / Instalación del eje de ejecución abierto / Монтаж вала открытого исполнения / Pemasangan Poros Eksekusi Terbuka / Abrir a instalação do eixo de execução / Installation de l'arbre d'exécution ouvert / Açık Yürütme Şaftı Kurulumu / تركيب عمود تنفيذ مفتوح	11
7	Installation / Instalación / Установка / Pemasangan / Instalação / Installation / Kurulum / التركيب	12
8	Grounding Connection / Conexión a tierra / Подключение заземления / Sambungan Arde / Liga-ção à terra / Raccordement à la terre / Topraklama Bağlantısı / وصلة التأريض	14
9	Output Shorting Link Interchangeability / Intercambiabilidad del enlace de salida en cortocircuito / Взаимозаменяемость закорачивающих перемычек на выходе / Daya Tukar Tautan Penyingkat Keluaran / Permutabilidade da ligação de terra de saída / Interchangeabilité de liaison de court-circuit en sortie / Çıkış Kısa Devre Bağlantısı Birbiriyle Değiştirilebilirliği / إمكانية تبديل وصلات تقصير دائرة الإخراج	15
10	Wiring / Cableado / Монтаж / Pengkabelan / Cablagem / Câblage / Kablolamag / توصيلات الأسلاك	17
11	Auxiliary Contact Kit Installation / Instalación del kit de contactos auxiliares / Установка комплекта вспомогательных контактов / Pemasangan Kit Kontak Bantu / Instalação do kit de contacto auxiliar / Installation du kit de contacts auxiliares / Yardımcı Kontak Kiti Kurulumu / تركيب مجموعة التلامس المساعدة	20
12	Interphase Barrier Installation / Instalación de la barrera interfásica / Монтаж межфазной перегородки / Pemasangan Penghalang Antarfase / Instalação da barreira interfásica / Installation du séparateur de phases / Ara Faz Bariyeri Kurulumu / تركيب الحاجز بين المراحل	23
13	Source separator installation / Instalación del separador de fuentes / Монтаж разделителя источников / Pemasangan Pemisah Sumber / Instalação do separador de origem / Installation du séparateur de source / Kaynak Ayırıcı Kurulumu / تركيب فاصل المصدر	24
14	Terminal Shroud Installation / Instalación del cubrebornes / Монтаж кожуха клеммы / Pemasangan Selubung Terminal / Instalação de proteção do terminal / Installation du cache-bornes / Terminal Kılıfı Kurulumu / تركيب غطاء الوحدة الطرفية	26
15	Operating Handle Kit Installation / Instalación del kit del controlador de funcionamiento / Установка комплекта рукоятки управления / Pemasangan Kit Pegangan Pengoperasian / Instalação do kit da alavanca de operação / Installation du kit de poignée de fonctionnement / Çalışma Kolu Kiti Kurulumu / تركيب مجموعة مقبض التشغيل	28
16	Key Lock Installation / Instalación del bloqueo con llave / Установка механического замка / Pemasangan Kunci / Instalação do bloqueio das chaves / Installation du verrou à clé / Anahtar Kilidi Kurulumu / تركيب قفل المفاتيح	29
17	Handle Features / Características de la manilla / Функциональные возможности ручки / Fitur Pegangan / Características do manípulo / Fonctionnalités de la commande / Kol Özellikleri / ميزات المقبض	30


1 Required for Installation / Necesario para la instalación / Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / Diperlukan untuk Pemasangan / Necesário para a instalação / Nécessaire pour l'installation / Kurulum için Gerekenler / جدول المحتويات

1.1 Manual Transfer Switch / Conmutador de transferencia manual / Ручной переключатель с безобрывным переключением / Sakelar Transfer Manual / Comutação de transferência manual / Commutateur de transfert manuel / Manuel Transfer Svici / مفتاح التحويل اليدوي

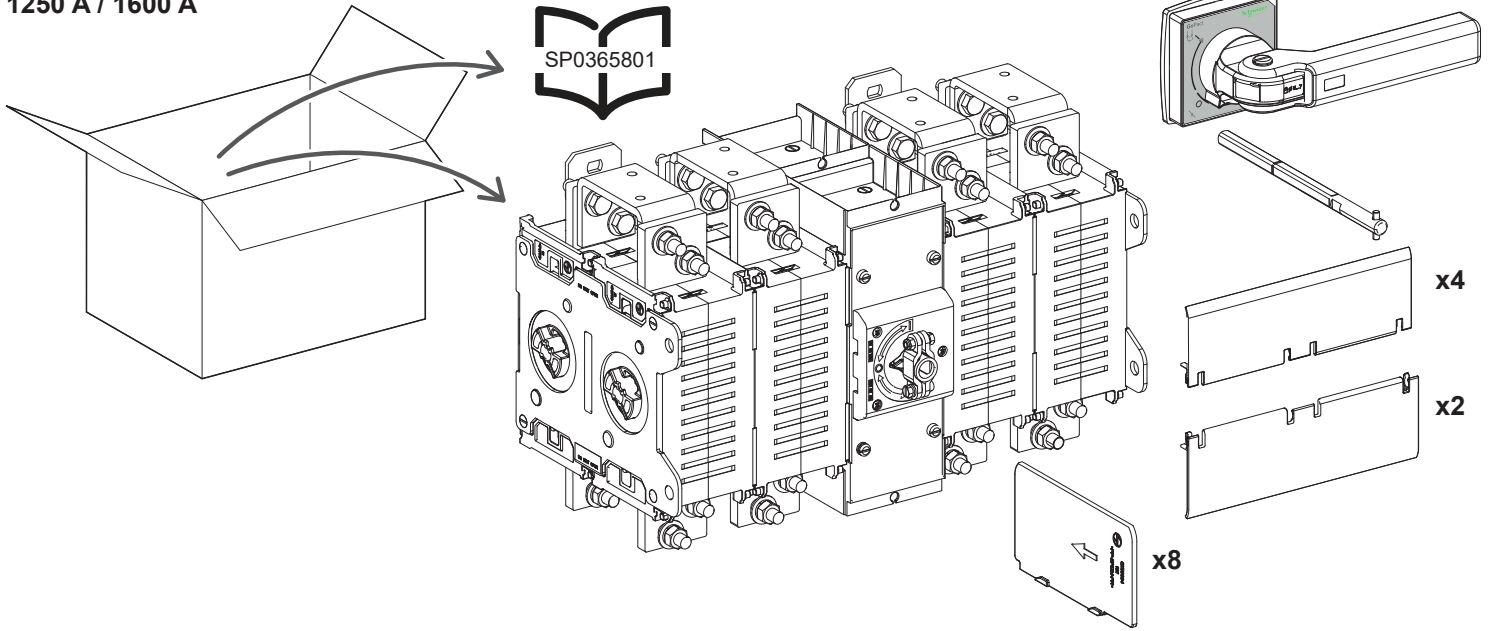





1250 A / 1600 A

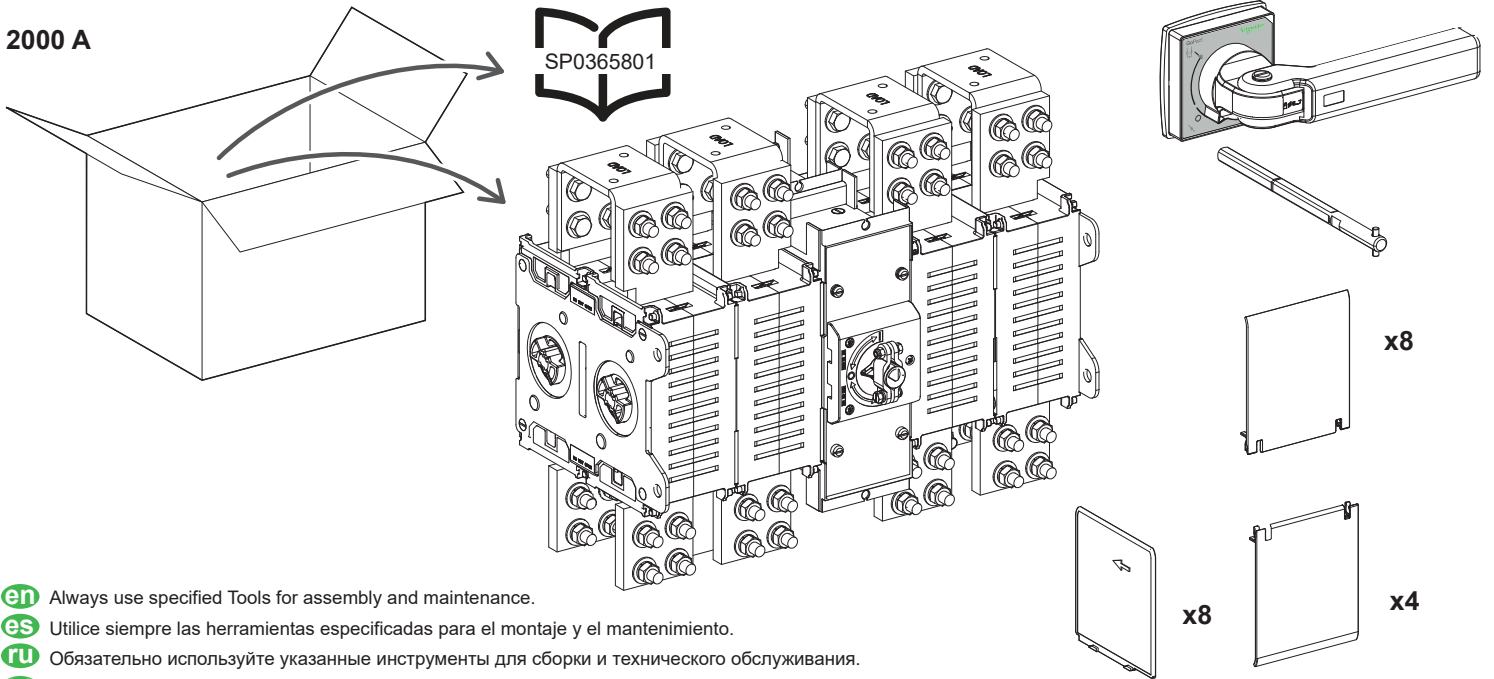

2000 A

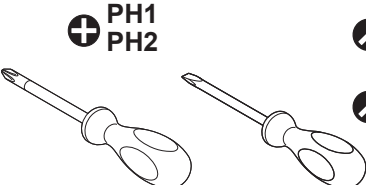

- en** Always use specified Tools for assembly and maintenance.
- es** Utilice siempre las herramientas especificadas para el montaje y el mantenimiento.
- ru** Обязательно используйте указанные инструменты для сборки и технического обслуживания.
- id** Selalu gunakan Alat yang ditentukan untuk perakitan dan pemeliharaan.
- pt** Utilize sempre as ferramentas especificadas para montagem e manutenção.
- fr** Utilisez toujours les outils spécifiés pour l'assemblage et la maintenance.
- tr** Montaj ve bakım için her zaman belirtilen Aletleri kullanın.
- ar** استخدم دائما الأدوات المحددة في التجميع والصيانة.



 <p>PH1 PH2</p>	<p> 3.5 mm 5/32 in.</p>		
	<p> 4.5 mm 3/16 in.</p>		
	<p>1250A</p> <p> 17 mm 43/64 in.</p>	<p>1600/2000A</p> <p> 19 mm 3/4 in.</p>	

1 Required for Installation / Necesario para la instalación / Инструменты и материалы, необходимые для монтажа / Diperlukan untuk Pemasangan / Necesário para a instalação / Nécessaire pour l'installation / Kurulum için Gerekenler / جدول المحتويات



1.2 Accessories / Accesorios / Вспомогательные устройства / Aksesori / Acessórios / Accessories / Aksesuarlar / الملحقات



- en** Accessories are bought seperately as per the requirement.
- es** Los accesorios se compran por separado según las necesidades.
- ru** Вспомогательные устройства приобретаются отдельно в соответствии с требованием.
- id** Aksesori dibeli terpisah sesuai kebutuhan.
- pt** Os acessórios são adquiridos em separado, de acordo com os requisitos.
- fr** Les accessoires s'achètent séparément selon les besoins.
- tr** Gerekliliğe göre aksesuarlar ayrıca satın alınır.
- ar** يتم شراء الملحقات على حدة حسب المتطلبات.

























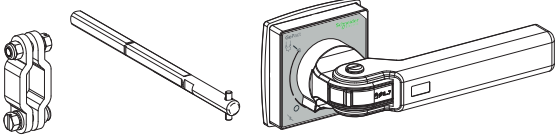



GMSAUXCK06




GMSOTHCTL06A







	<p>SP0365801</p> 	 <p>GMSOTHOES06</p>	 <p>p.11</p>	
	<p>SP0365801</p> 	 <p>x4</p> <p>GMSCONOSL0612H GMSCONOSL0616H GMSCONOSL0620H</p>	 <p>p.20</p>	
	<p>SP0365801</p> 	 <p>x8</p> <p>GMSISOPB06 GMSISOPB0620H</p>	 <p>p.23</p>	
	<p>SP0365801</p> 	<p>1250 A / 1600 A</p>  <p>x2</p> <p>GMSISOSS06</p>	<p>2000 A</p>  <p>x4</p> <p>GMSISOSS0620H</p>	 <p>p.24</p>
	<p>SP0365801</p> 	<p>1250 A / 1600 A</p>  <p>x4</p> <p>GMSISOTS06</p>	<p>2000 A</p>  <p>x8</p> <p>GMSISOTS0620H</p>	 <p>p.26</p>
	<p>SP0365801</p> 	 <p>GMSOTHOK06</p>	 <p>p.28</p>	

3 Storage / Almacenamiento / Хранение / Penyimpanan / Armazenamento / Stockage / Depolama / التخزين

3.1 Storing Device / Almacenamiento del dispositivo / Хранение устройства / Menyimpan Perangkat / Armazenar o dispositivo / Entreposage de l'appareil / Cihazın Depolanması / تخزين الجهاز

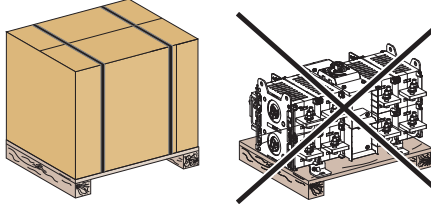

- en** Store device in original shipping carton or other protective weatherproof covering.
- es** Almacene el aparato en su caja original u otras cubiertas de protección impermeables.
- ru** Храните аппарат в оригинальной картонной упаковке для транспортировки или другой защитной упаковке, устойчивой к атмосферным воздействиям.
- id** Simpan perangkat dalam kardus pengirimannya semula atau penutup pelindung anti-air lainnya.
- pt** Armazene o dispositivo na embalagem de envio original ou noutra cobertura adequada às condições meteorológicas.
- fr** Conservez l'appareil dans son colis d'expédition d'origine ou une autre protection étanche.
- tr** Cihazı orijinal depolama kutusunda ya da başka bir hava koşullarına dayalı kılıf içinde saklayın.
- ar** قم بتخزين الجهاز في علبة الشحن الأصلية أو عبوة واقية أخرى عازلة للعوامل الجوية.

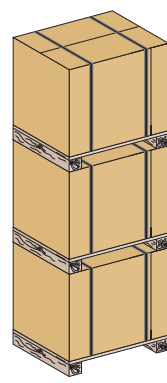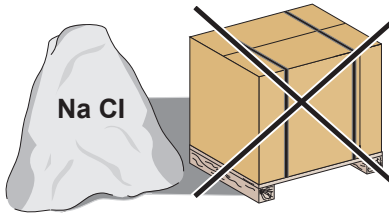

≤ 3




- +55 °C** **en** Store the switch in a cool, dry place, away from dusty/corrosive environment.
- +131 °F** **es** Guarde el interruptor en un lugar fresco y seco, alejado de ambientes polvorientos/corrosivos.
- ru** Храните переключатель в прохладном сухом месте вне пыльной/коррозионной среды.
- id** Simpan switch di tempat kering dan dingin yang jauh dari lingkungan yang berdebu/korosif.
- pt** Armazene o interruptor num local seco, afastado de ambientes empoeirados/corrosivos.
- fr** Stockez le commutateur dans un endroit frais, sec, non poussiéreux et non corrosif.
- tr** Anahtarını serin, kuru bir yerde, tozlu/aşındırıcı ortamlardan uzakta saklayın.
- ar** قم بتخزين المحول في مكان بارد جاف بعيداً عن البيئة المتسخة/المسببة للتآكل.

- en** Do not stack more than 3 switch one above the other.
- es** No apilar más de 3 interruptores uno encima de otro.
- ru** Не укладывайте более 3 переключателей один над другим.
- id** Jangan menumpuk lebih dari 3 switch.
- pt** Não empilhe mais de 3 interruptores.
- fr** N'empilez pas plus de 3 commutateurs.
- tr** 3'ten fazla anahtarını üst üste istiflemeyin.
- ar** لا ترص أكثر من 3 محولات بعضها فوق بعض.




3

Storage / Almacenamiento / Хранение / Penyimpanan / Armazenamento / Stockage / Depolama / التخزين

3.2 Using a Forklift / Uso de una carretilla elevadora / Использование вилочного погрузчика / Menggunakan Forklift / Utilizar uma empilhadeira / Utilisation d'un chariot élévateur / Forklift Kullanımı / استخدام شوكة رفع

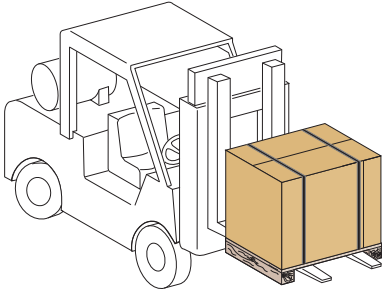

3.3 Handling / Manejo / Транспортировочные операции / Penanganan / Manuseamento / Manutention / Kaldırma / المناولة

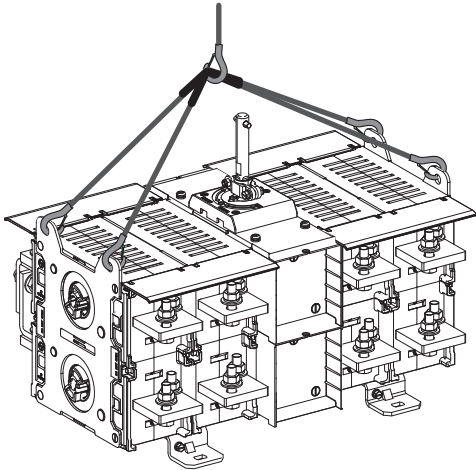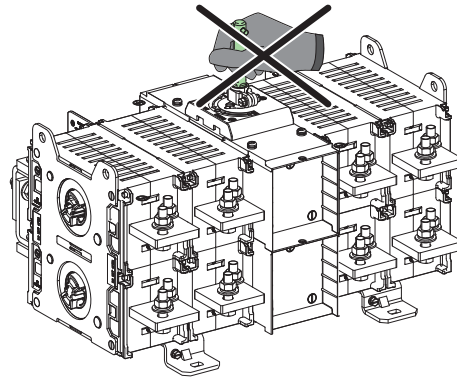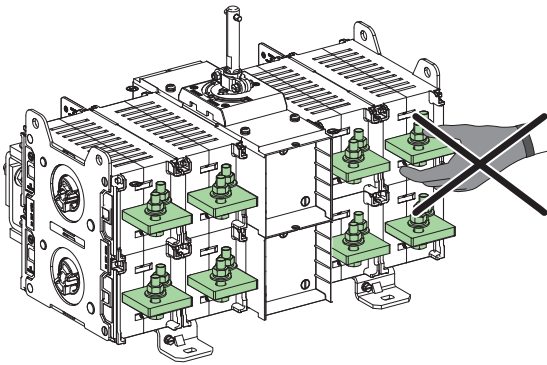

NOTICE / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / PEMBERITAHUAN / AVISO / AVIS / DUYURU / إنذار

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Do not lift the switch using terminals and Shaft.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
No levante el interruptor con los terminales y el eje.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Не поднимайте выключатель с помощью клемм и вала.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.

RISIKO KERUSAKAN PERALATAN
Jangan angkat sakelar menggunakan terminal dan Poros.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
Não levante o interruptor com os terminais e o eixo.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.


RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Ne soulevez pas l'interrupteur à l'aide de bornes ou d'un arbre.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Terminalleri ve şaftı kullanarak anahtarı kaldırmayın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.




خطر تلف المعدات
لا ترفع المفتاح من أطراف التوصيل والعمود.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى أضرار مادية.

mm
in.

1250 A / 1600 A

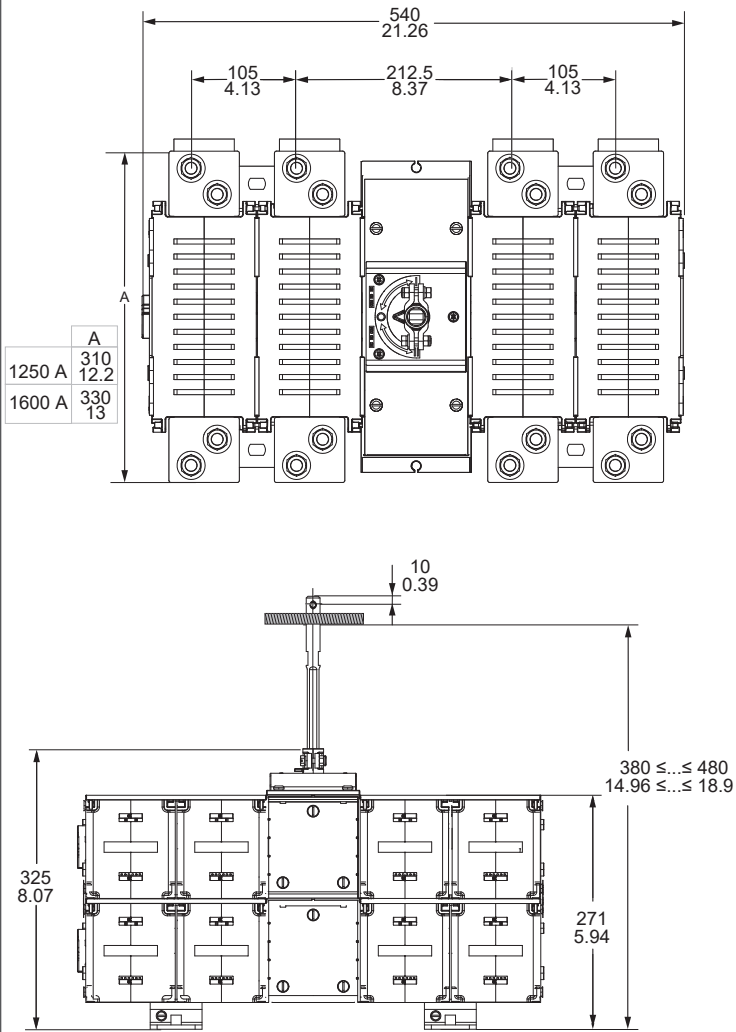

2000 A

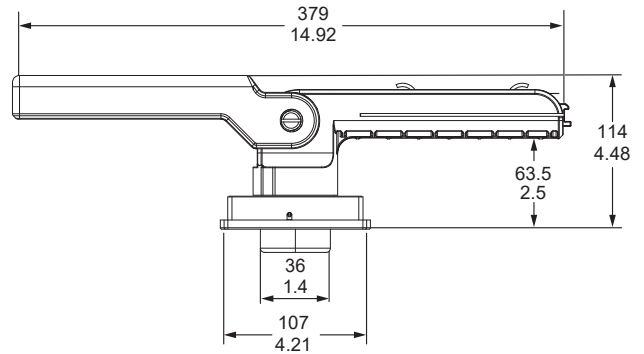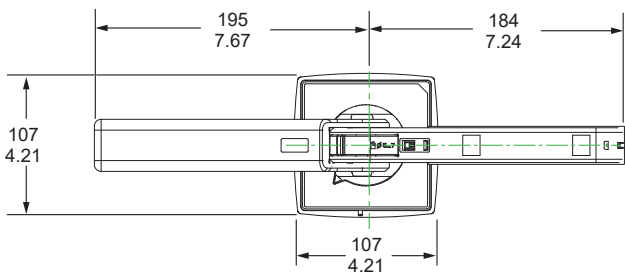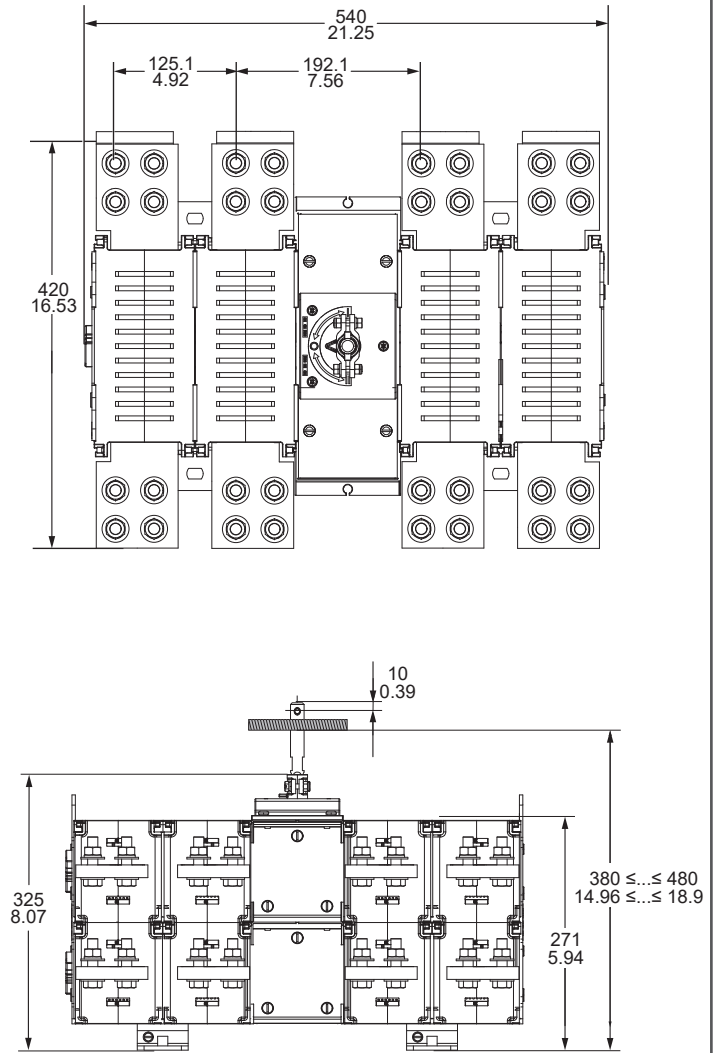

⚠ ⚠ DANGER / PELIGRO / ОПАСНО / ВАЖАЯ / PERIGO / DANGER / TEHLİKE / خطر

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Install the device so minimum clearance distance to grounded metal is maintained.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
Instale el dispositivo de modo que se mantenga la distancia de separación mínima al metal conectado a tierra.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ
Установите устройство, так чтобы соблюдался минимальный зазор до заземленного металла.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.

RISIKO SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN ATAU BUSUR API
Pasang perangkat dengan menjaga jarak minimum logam yang dibumikan.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.



RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOSIÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO
Instale o dispositivo para que a mínima distância para o metal de aterramento seja mantida.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Installez l'appareil de sorte qu'une distance d'isolement minimale avec les masses métalliques reliées à la terre soit maintenue.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Cihazın kurulumunu topraklanmış metal ile minimum açıklık mesafesi korunacak şekilde gerçekleştirin.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.


خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض القوس الكهربائي
قم بتركيب الجهاز بحيث يتم الحفاظ على الحد الأدنى من مسافة الخلوص من المعدن الموزن.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

mm
in.

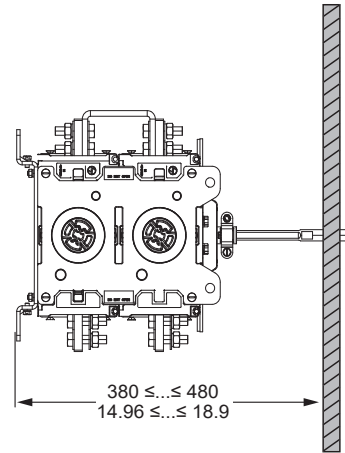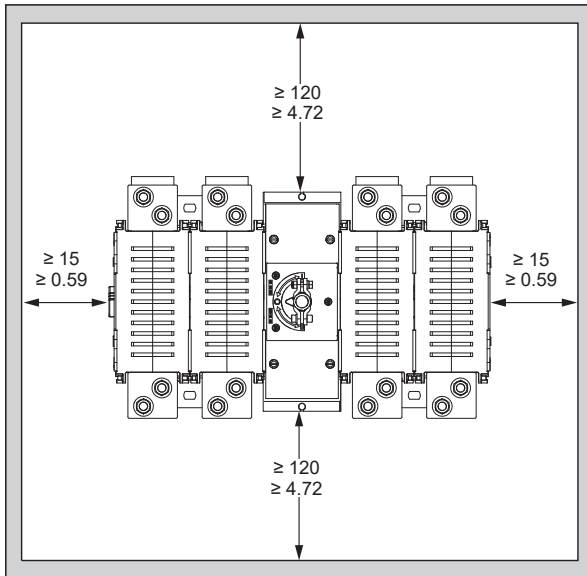

6


Open Execution Shaft Installation / Instalación del eje de ejecución abierto / Монтаж вала открытого исполнения / Pemasangan Poros Eksekusi Terbuka / Abrir a instalação do eixo de execução / Installation de l'arbre d'exécution ouvert / Açık Yürütme Şaftı Kurulumu / تركيب عمود تنفيذ مفتوح





GMSOHOES06

mm
in.

- en** Note: Ensure switch is in OFF position during installation.
es Nota: Asegúrese de que el interruptor está en la posición de apagado durante la instalación.
ru Примечание: В процессе установки выключатель должен находиться в положении OFF (Выкл.).
id Catatan: Pastikan sakelar dalam posisi MATI selama pemasangan.
pt Nota: Verifique se o interruptor está na posição OFF (Desligado) durante a instalação.
fr Remarque: Assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF pendant l'installation.
tr Not: Kurulum sırasında anahtarın KAPALI konumda olduğundan emin olun.
ar ملاحظة: تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل في أثناء التركيب.

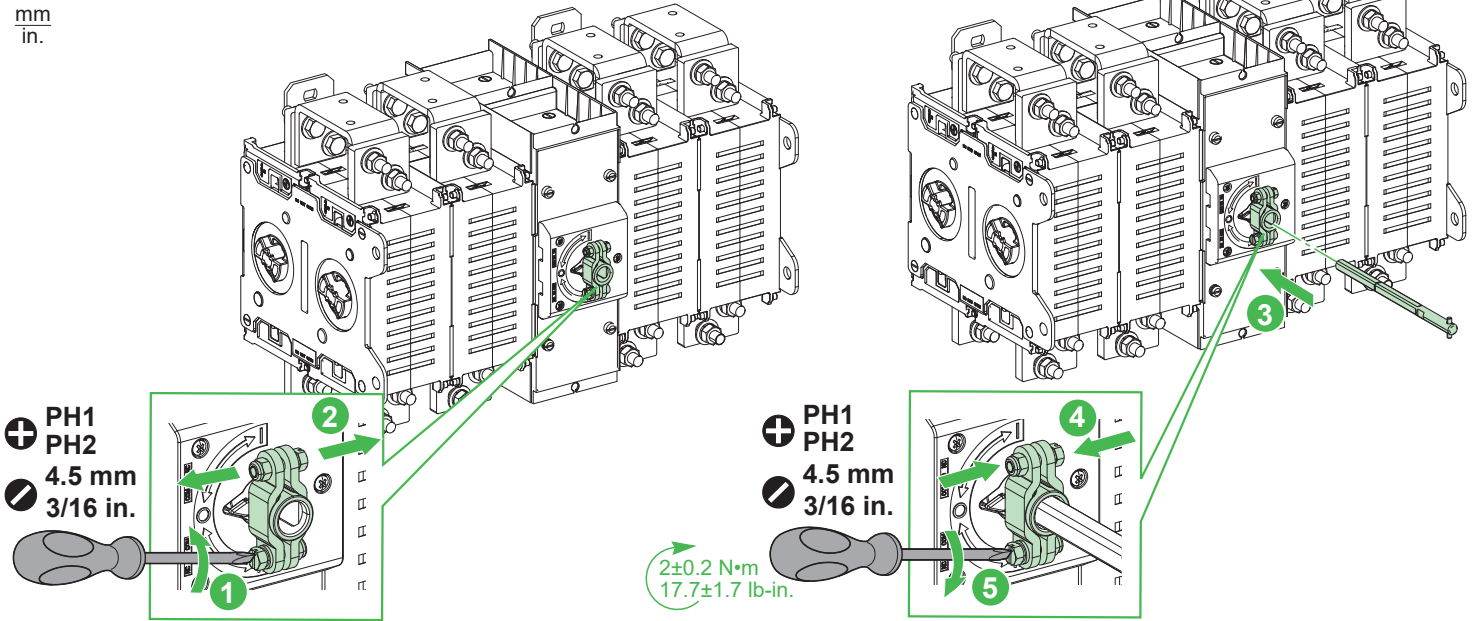

i

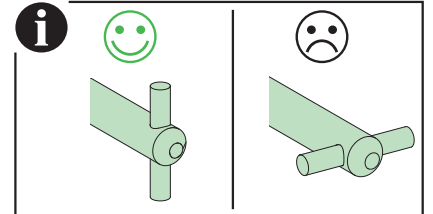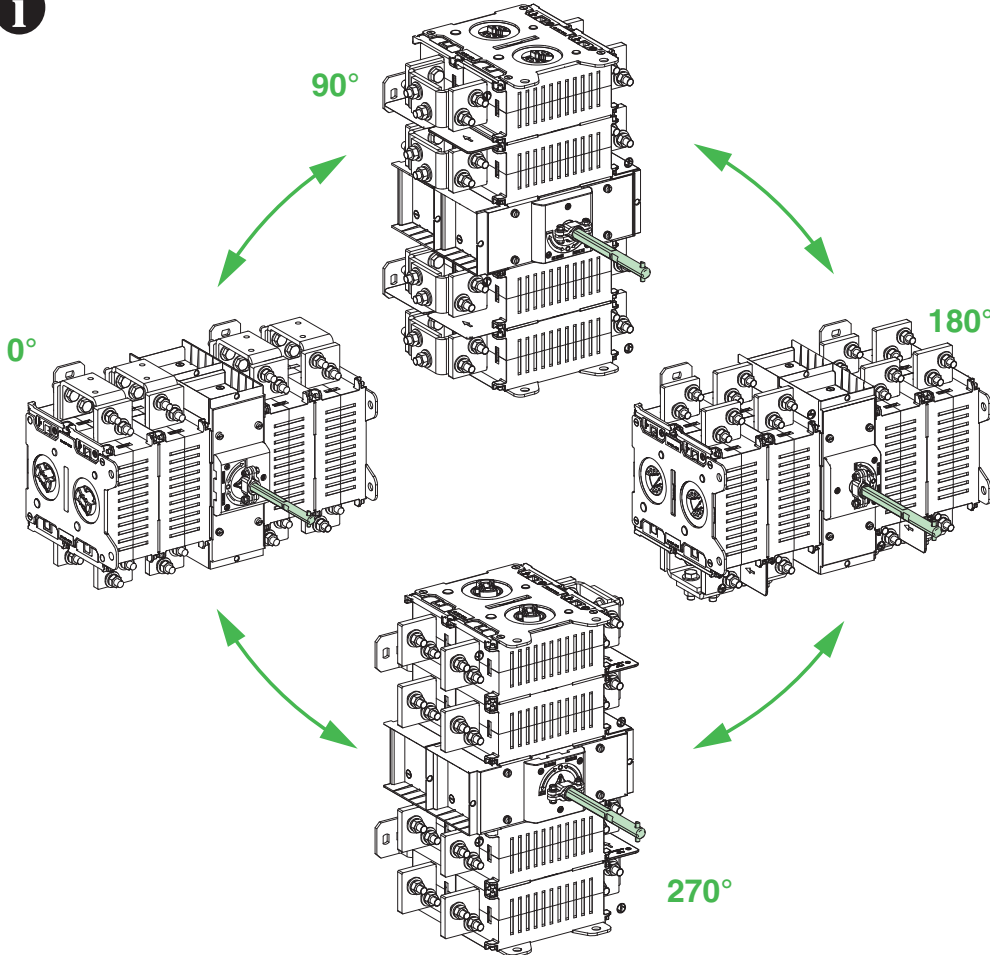

- en** Note: For every angle mounting of switch, ensure that the end of operating shaft is positioned vertically.
es Nota: Para cada montaje en ángulo del interruptor, asegúrese de que el extremo del eje de mando esté colocado en posición vertical.
ru Примечание: При угловом монтаже переключателя убедитесь, что конец рабочего вала расположен вертикально.
id Catatan: Untuk setiap kedudukan sudut switch, pastikan ujung poros pengoperasian diposisikan secara vertikal.
pt Nota: Para cada montagem em ângulo do interruptor, certifique-se de que a extremidade do eixo de funcionamento está posicionada na vertical.
fr Remarque: En cas d'installation du commutateur dans un angle, vérifiez que l'extrémité de l'arbre est positionnée verticalement.
tr Not: Anahtarın her açılı montajı için çalıştırma şaftının ucunun dikey olarak konumlandırıldığından emin olun.
ar ملاحظة: مع كل تركيب بزاوية للمحول، تأكد من أن طرف عمود التشغيل في وضع عمودي.

7.1 Mounting on Plate / Montaje sobre una placa / Монтаж на панели / Mendudukkan pada Pelat / Montagem na placa / Montage sur platine / Plaka Üzerine Montaj / التركيب على اللوح

⚠ CAUTION / ATENCIÓN / ВНИМАНИЕ / PERHATIAN / CUIDADO / ATTENTION / DİKKAT / تنبيه

HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE
Install the MTS using 4 mounting screws to fix it firmly on the mounting plate.
Failure to follow these instructions can result in injury or equipment damage.

RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
Instale el MTS utilizando 4 tornillos de montaje para fijarlo firmemente a la placa de montaje.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Установите MTS с помощью 4 монтажных винтов и надежно прикрепите к монтажной плите.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.

RISIKO KERUSAKAN PERALATAN
Pasang MTS dengan 4 sekrup pemasangan untuk menahannya dengan kuat pada pelat dudukan.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.



PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO
Instale o MTS utilizando 4 parafusos de fixação para fixá-lo com firmeza na placa de montagem.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.



RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Installez le MTS à l'aide des 4 vis de montage pour le fixer fermement sur la platine.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.

EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ
Montaj plakası üzerine sıkıca sabitlemek için 4 montaj vidasını kullanarak MTS'yi takın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

خطر تلف المعدات
قم بتثبيت MTS باستخدام 4 براغي لتثبيتها بشكل محكم على لوحة التركيب.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى حدوث إصابة أو تلف للمعدات.

mm
in.

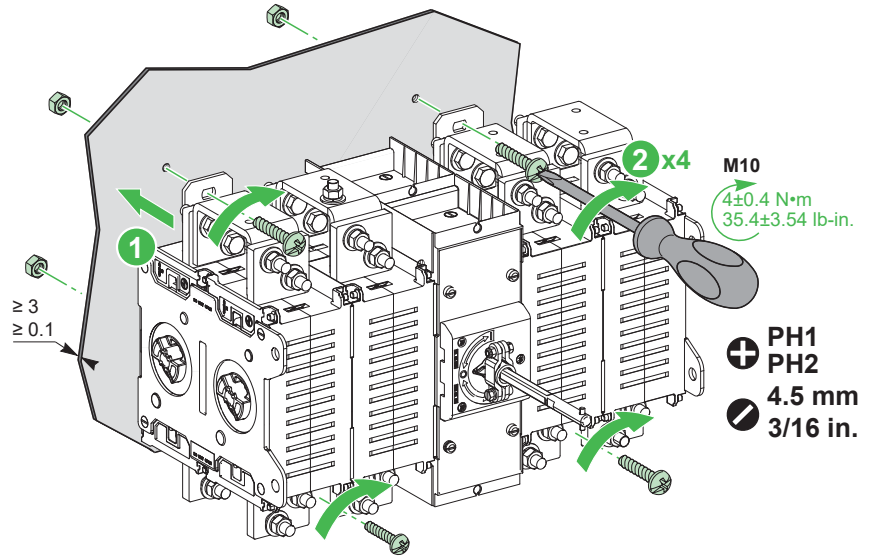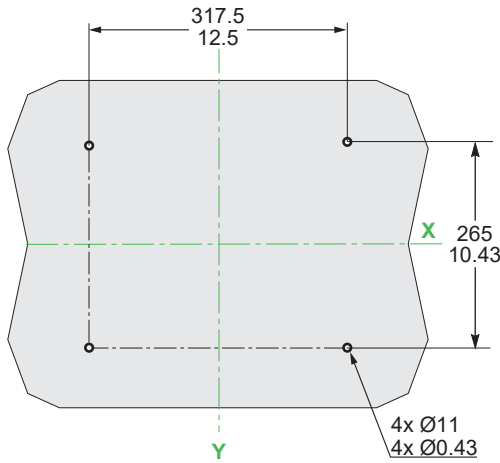

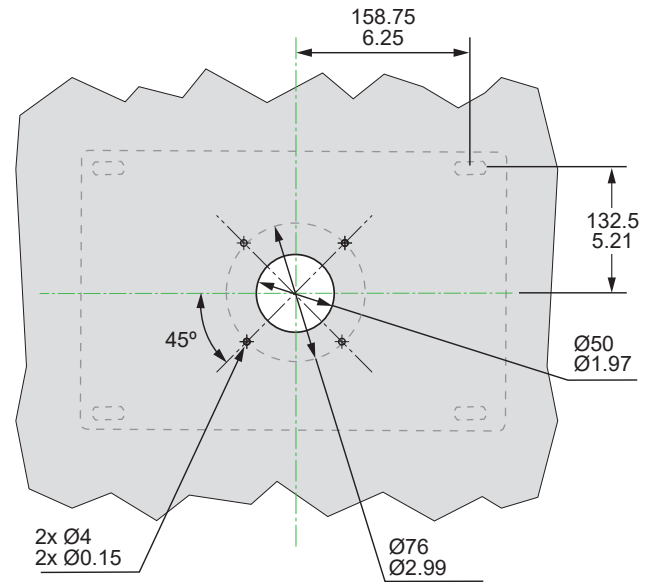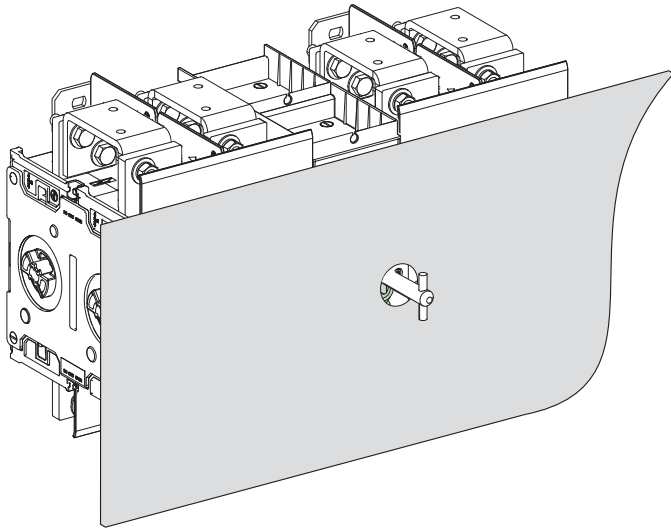
7.2 Door Cut-out / Orificio de la puerta / Отверстие под дверцу / Cut-out Pintu / Corte da porta / Découpe de porte /
Karı Kesme / قاطع التيار البابيmm
in.

**⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ОСТОРОЖНО / PERINGATAN /
ATENÇÃO / AVERTISSEMENT / UYARI / تحذير**

<p>HAZARD OF FIRE Tighten the connections to the specified torque values. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.</p>	<p>RIESGO DE INCENDIO Apriete las conexiones con los valores de par de apriete especificados. El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.</p>	<p>РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА Резьбовые соединения затягивайте с указанными значениями крутящего момента. Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.</p>	<p>RISIKO KEBAKARAN Kencangkan sambungan sesuai dengan nilai torsi yang ditentukan. Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.</p>
<p>PERIGO DE INCÊNDIO Aperte as conexões com os valores de torque especificados. O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.</p>	<p>RISQUE D'INCENDIE Serrez les connexions à la valeur de couple de serrage spécifiée. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</p>	<p>YANGIN TEHLİKESİ Bağlantıları belirtilen tork değerlerine uygun şekilde sıkın. Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.</p>	<p>خطر الحريق أحكام ربط الوصلات وفق القيم المحددة لعزم الربط. عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلى أضرار مادية.</p>


mm
in.

⊕ PH1
⊕ PH2
⊖ 4.5 mm
⊖ 3/16 in.

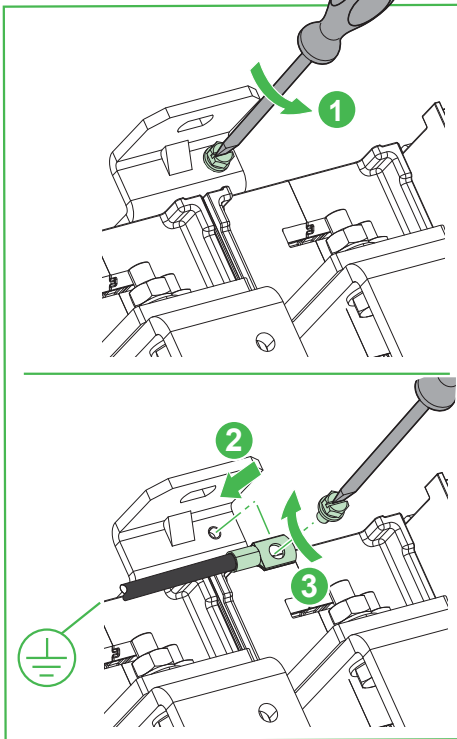


2±0.2 N•m
17.7±1.77 lb-in.

⊕ PH1
⊕ PH2
⊖ 4.5 mm
⊖ 3/16 in.

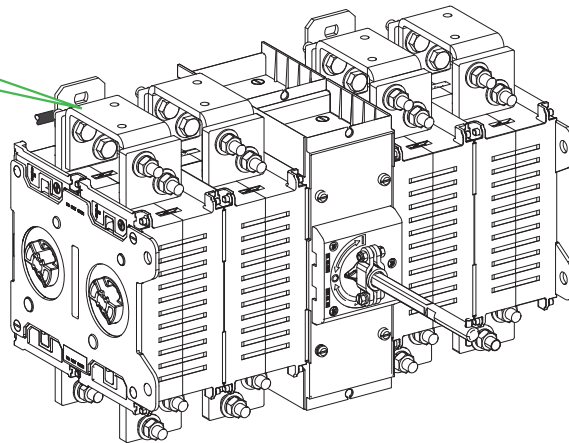

9



Output Shorting Link Interchangeability / Intercambiabilidad del enlace de salida en cortocircuito / Взаимозаменяемость закорачивающих перемычек на выходе / Daya Tutar Tautan Penyingkat Keluaran / Permutabilidade da ligação de terra de saída / Interchangeabilité de liaison de court-circuit en sortie / Çıkış Kısa Devre Bağlantısı Birbiriyle Değiştirilebilirliği / إمكانية تبديل وصلات تقصير دائرة الإخراج



x4



GMSCONOSL0612H
GMSCONOSL0616H
GMSCONOSL0620H

mm
in.

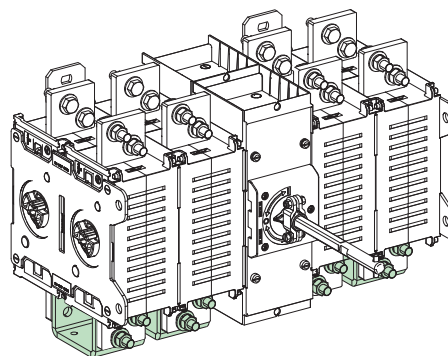
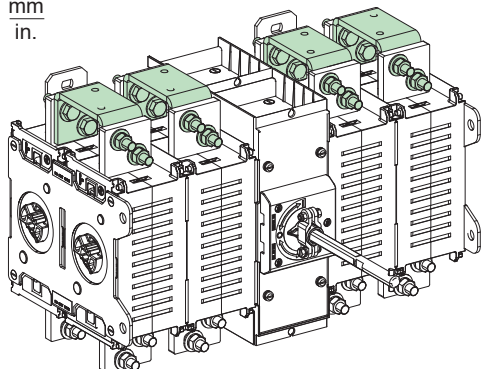


↑ 2

1250 A	17 mm 43/64 in.
1600 A	19 mm 3/4 in.
2000 A	19 mm 3/4 in.

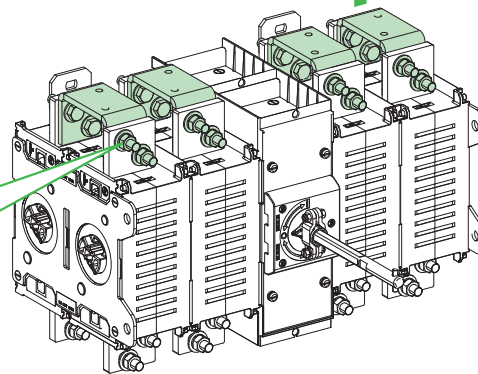




1250 A	17 mm 43/64 in.	20±2 N·m 177.01±17.7 lb-in.
1600 A	19 mm 3/4 in.	27±2.7 N·m 238.97±23.89 lb-in.
2000 A	19 mm 3/4 in.	27±2.7 N·m 238.97±23.89 lb-in.

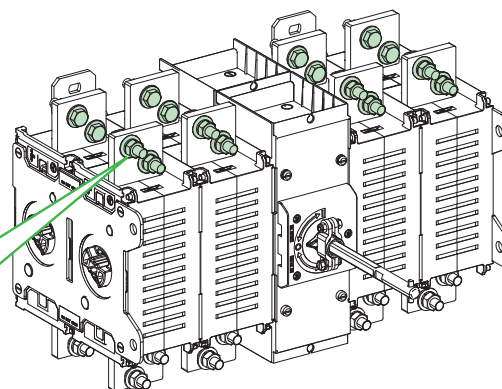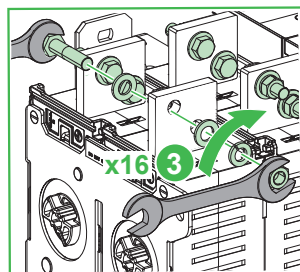




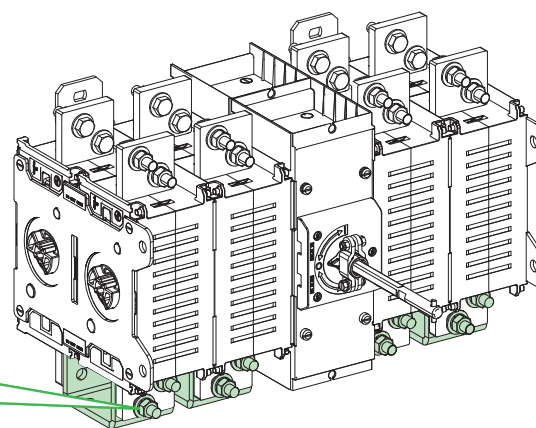

Output Shorting Link Interchangeability / Intercambiabilidad del enlace de salida en cortocircuito / Взаимозаменяемость закорачивающих перемычек на выходе / Daya Tukar Tautan Peningkat Keluaran / Permutabilidade da ligação de terra de saída / Interchangeabilité de liaison de court-circuit en sortie / Çıkış Kısa Devre Bağlantısı Birbiriyle Değiştirilebilirliği / إمكانية تبديل وصلات تقصير دائرة الإخراج

mm
in.

		
1250 A	17 mm 43/64 in.	
1600 A	19 mm 3/4 in.	
2000 A	19 mm 3/4 in.	

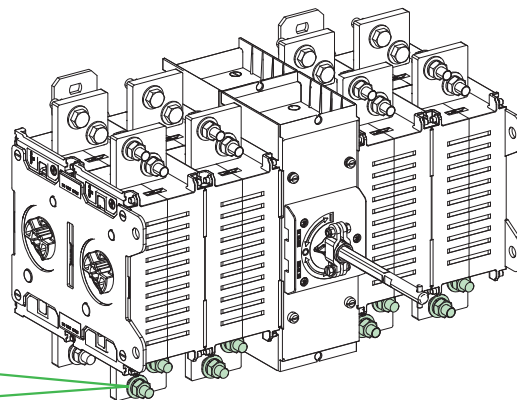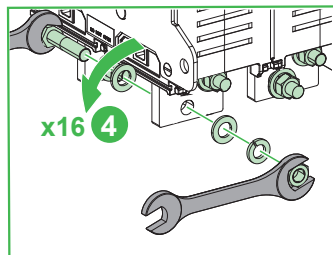

		
1250 A	17 mm 43/64 in.	20±2 N•m 177.01±17.7 lb-in.
1600 A	19 mm 3/4 in.	27±2.7 N•m 238.97±23.89 lb-in.
2000 A	19 mm 3/4 in.	27±2.7 N•m 238.97±23.89 lb-in.



⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ОСТОРОЖНО / PERINGATAN / ATENÇÃO / AVERTISSEMENT / UYARI / تحذير

HAZARD OF FLASHOVER BETWEEN PHASES
It is mandatory to install the interphase barrier and source separator to provide the insulation between the phases.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

PELIGRO DE SALTO DE ARCO ENTRE FASES
Es obligatorio instalar la barrera interfase y el separador de fuentes para proporcionar el aislamiento entre las fases.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ МЕЖДУ ФАЗАМИ
Для обеспечения изоляции между фазами нужно обязательно установить межфазную перегородку и сепаратор источника.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

RISIKO LONCATAN LISTRIK DI ANTARA FASA
Diwajibkan memasang penghalang antarfase dan pemisah sumber untuk memberikan insulasi di antara fase.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

PERIGO DE FLASHOVER ENTRE FASES
É obrigatório instalar a barreira interfásica e o separador de origem para fornecer o isolamento entre as fases.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE ENTRE PHASES
Il est obligatoire d'installer le séparateur de phases et de sources pour assurer l'isolation entre les phases.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

FAZLAR ARASI ANİ PARLAMA TEHLİKESİ
Fazlar arasında yalıtımı sağlamak için faz arası bariyeri ve kaynak ayırıcısı kurmak zorunludur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

خطر الشرارات الكهربائية بين المراحل يجب تركيب الحاجز بين المراحل وفاصل المصدر لتوفير العزل بين المراحل.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلى أضرار مادية.

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ОСТОРОЖНО / PERINGATAN / ATENÇÃO / AVERTISSEMENT / UYARI / تحذير

HAZARD OF FIRE

● Use only specified wiring cross-section with the equipment and comply with the specified wiring requirements.
● Tighten the connections to the specified torque values.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

RIESGO DE INCENDIO

● Utilice con el equipo únicamente la sección transversal de cableado especificada y cumpla los requisitos de cableado especificados.
● Apriete las conexiones con los valores de par de apriete especificados.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

● Используйте с оборудованием только провода с указанной площадью поперечного сечения и соблюдайте указанные требования к проводке.
● Резьбовые соединения затягивайте с указанными значениями крутящего момента.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

RISIKO KEBAKARAN

● Gunakan hanya penampang lintang bersama peralatan yang ditentukan dan patuhi persyaratan pengkabelan yang ditentukan.
● Kencangkan sambungan sesuai dengan nilai torsi yang ditentukan.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

PERIGO DE INCÊNDIO

● Use apenas a seção transversal de fiação especificada com o equipamento e cumpra os requisitos de fiação especificados.
● Aperte as conexões com os valores de torque especificados.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.



RISQUE D'INCENDIE

● Utilisez exclusivement des conducteurs électriques de la section spécifiée pour cet équipement et respectez les exigences spécifiées en matière de câblage.
● Serrez les connexions à la valeur de couple de serrage spécifiée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.






YANGIN TEHLİKESİ

● Ekipman ile yalnızca uygun kablolama çapraz kesitini kullanın ve belirtilen kablolama gerekliliklerine uyun.
● Bağlantıları belirtilen tork değerlerine uygun şekilde sıkın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

خطر الحريق
● لا تستخدم إلا المقطع المحدد لتوصيلات الأسلاك مع المعدات وأمتثل لمتطلبات توصيلات الأسلاك المحددة.
● أحكم ربط الوصلات وفق القيم المحددة لعزم الربط. عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلى أضرار مادية.

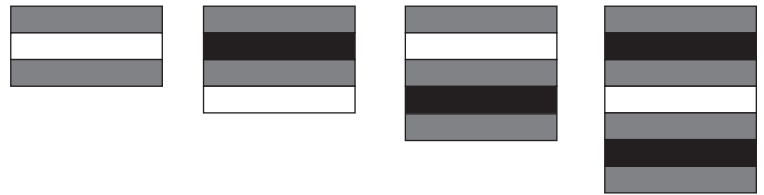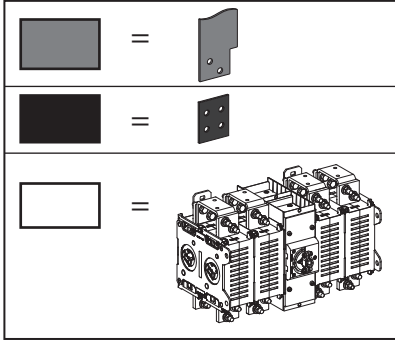


mm
in.

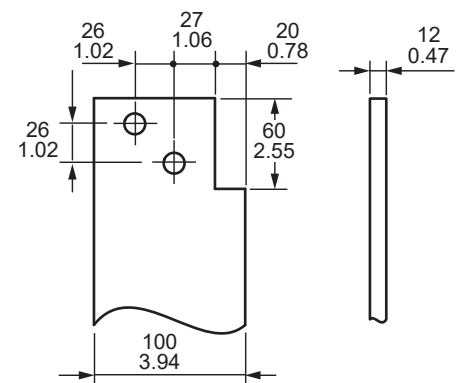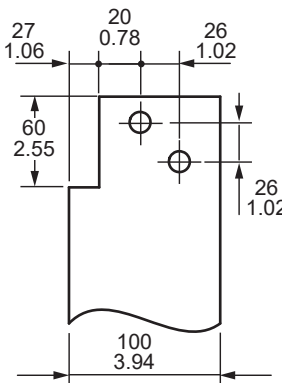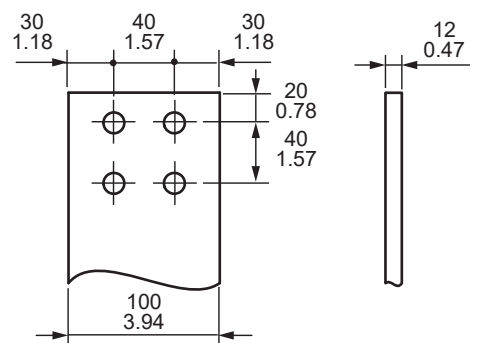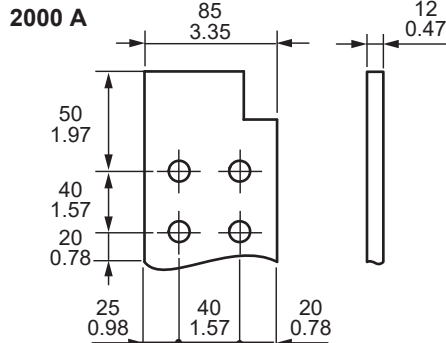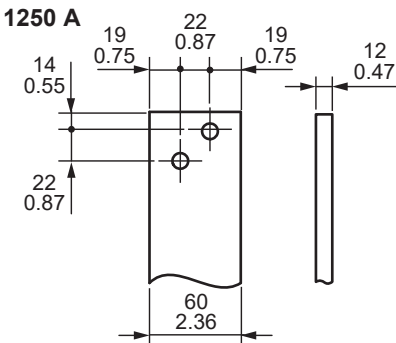


mm
in.



1250 A / 1600 A

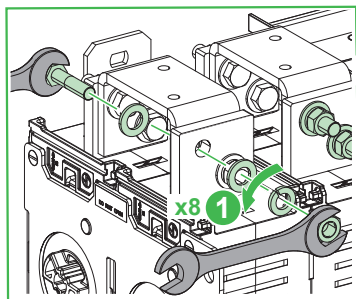


1250 A	17 mm 43/64 in.
1600 A	19 mm 3/4 in.

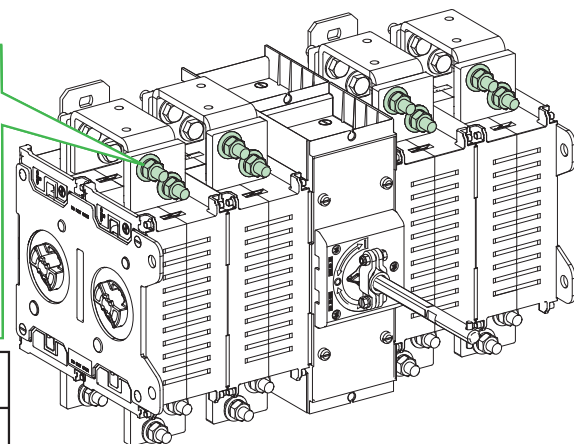





- en** **Note:** The load has to be connected to the terminal towards the shorting link.
- es** **Nota:** La carga debe conectarse al terminal hacia el enlace en cortocircuito.
- ru** **Примечание:** Нагрузка должна быть подключена к клемме в направлении закорачивающей перемычки.
- id** **Catatan:** Beban harus dihubungkan ke terminal ke tautan penyingkat.
- pt** **Nota:** A carga tem de ser ligada ao terminal na direção da ligação de curto-circuito.
- fr** **Remarque:** La charge doit être connectée à la borne en direction de la liaison de court-circuit.
- tr** **Not:** Yük, kısa devre bağlantısına yönelik olarak terminale bağlanmalıdır.
- ar** **ملاحظة:** يجب توصيل الحمل بالوحدة الطرفية باتجاه وصلة تقصير الدائرة.

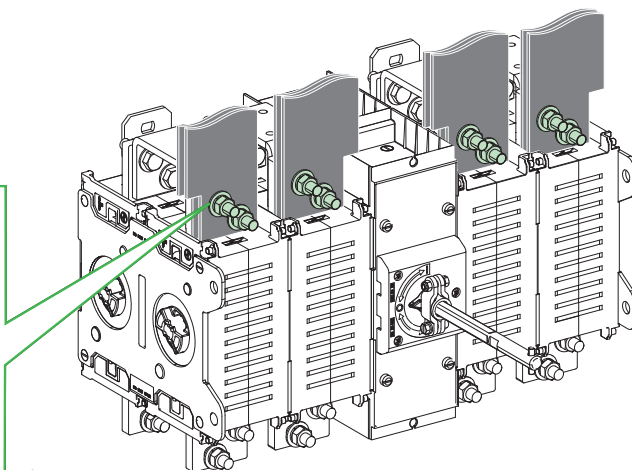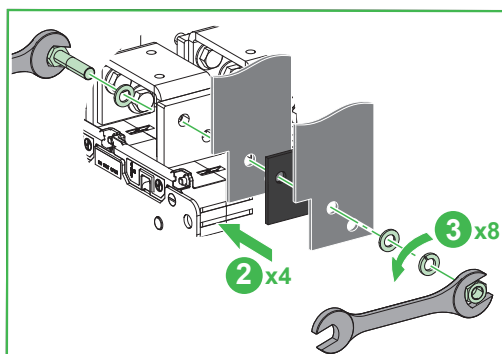






1250 A	17 mm 43/64 in.	20±2 N·m 177.01±17.7 lb-in.
1600 A	19 mm 3/4 in.	27±2.7 N·m 238.97±23.89 lb-in.

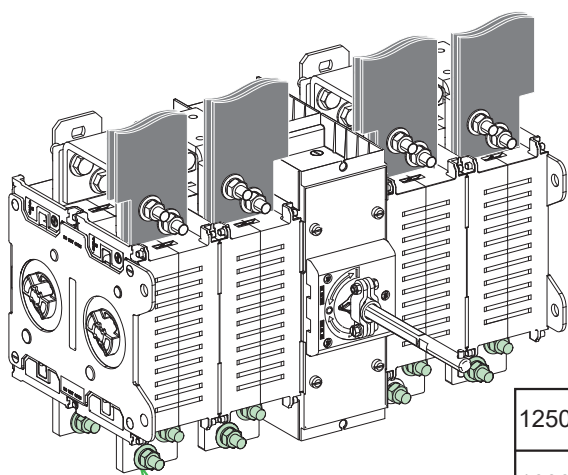

1250 A	17 mm 43/64 in.	20±2 N·m 177.01±17.7 lb-in.
1600 A	19 mm 3/4 in.	27±2.7 N·m 238.97±23.89 lb-in.


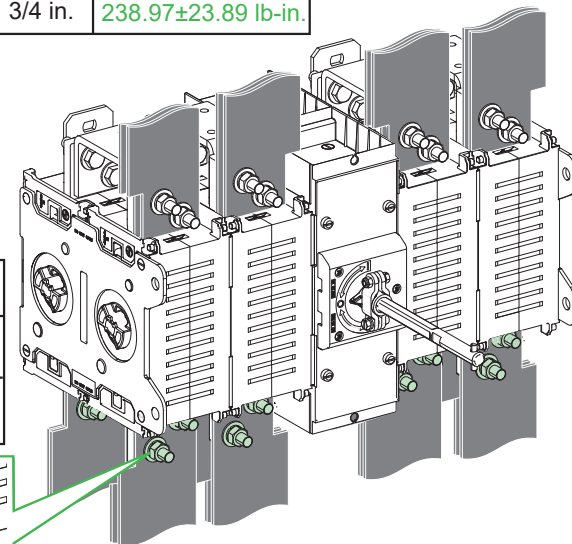
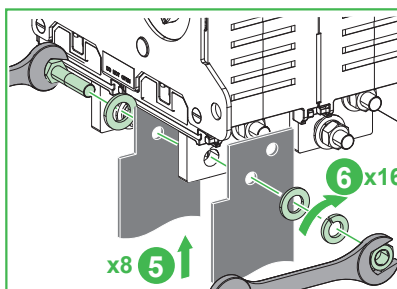
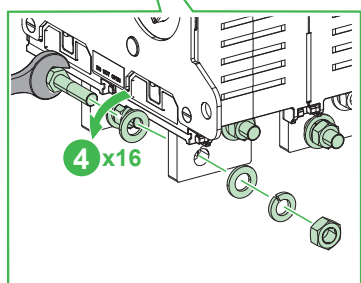


2000 A

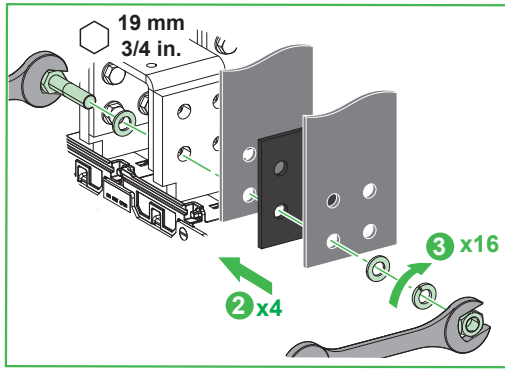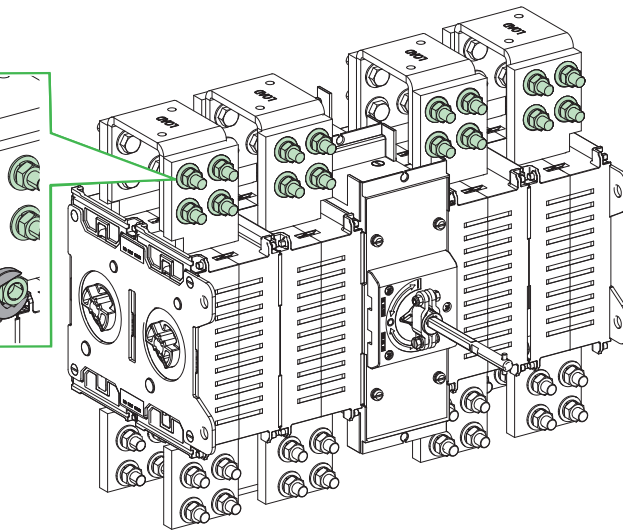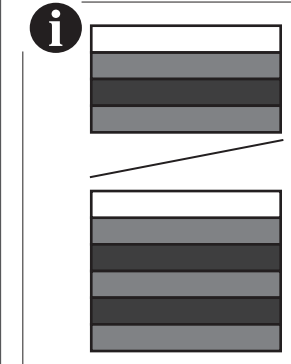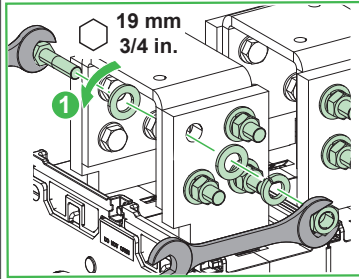



$27 \pm 2.7 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $238.97 \pm 23.89 \text{ lb}\cdot\text{in.}$

- en** Note: The load has to be connected to the terminal towards the shorting link.
- es** Nota: La carga debe conectarse al terminal hacia el enlace en cortocircuito.
- ru** Примечание: Нагрузка должна быть подключена к клемме в направлении закорачивающей перемычки.
- id** Catatan: Beban harus dihubungkan ke terminal ke tautan penyingkat.
- pt** Nota: A carga tem de ser ligada ao terminal na direção da ligação de curto-circuito.
- fr** Remarque: La charge doit être connectée à la borne en direction de la liaison de court-circuit.
- tr** Not: Yük, kısa devre bağlantısına yönelik olarak terminale bağlanmalıdır.
- ar** ملاحظة: يجب توصيل الحمل بالوحدة الطرفية باتجاه وصلة تقصير الدائرة.

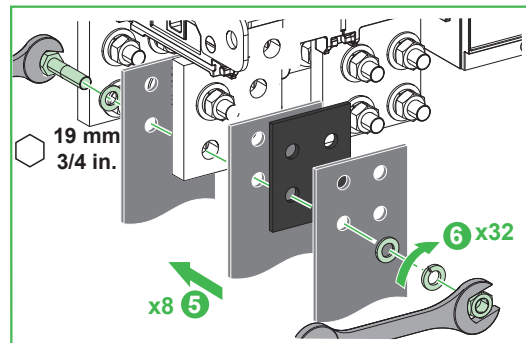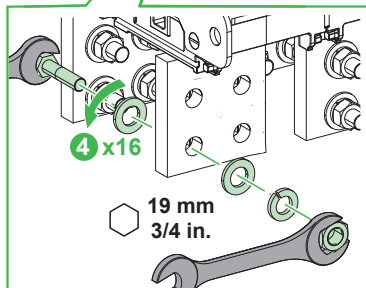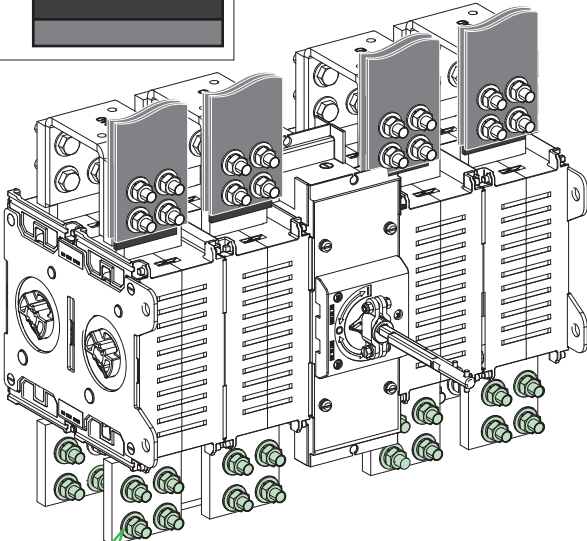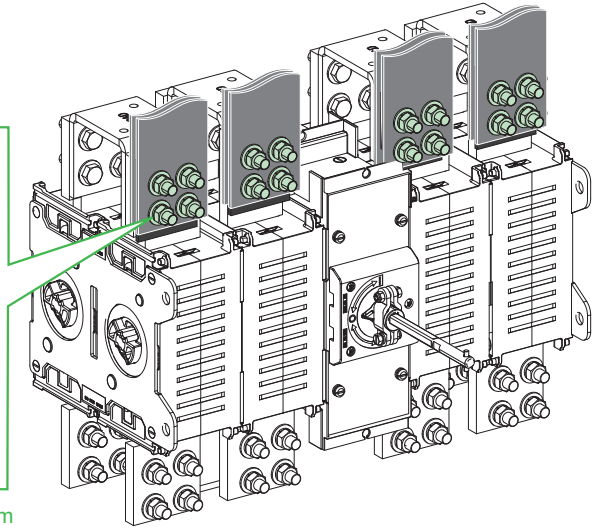

$27 \pm 2.7 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $238.97 \pm 23.89 \text{ lb}\cdot\text{in.}$








GMSAUXCK06




i

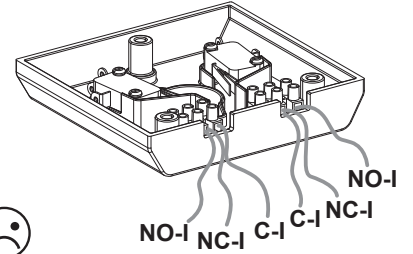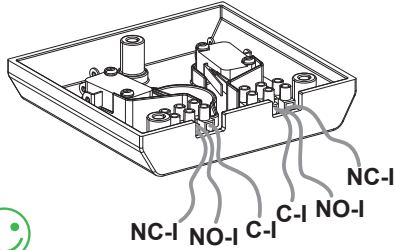

SI



SII



en

- Transfer switching equipment is closed at source I:
 - C-I – NO-I is closed
 - C-I – NC-I is open
- Transfer switching equipment is closed at source II:
 - C-II – NO-II is closed
 - C-II – NC-II is open
- Transfer switching equipment is at OFF position
 - C-I – NO-I and C-II – NO-II are open
 - C-I – NC-I and C-II – NC-II are closed

es

- El equipo de conmutación de transferencia está cerrado en la fuente I:
 - C-I – NO-I está cerrado
 - C-I – NC-I está abierto
- El equipo de conmutación de transferencia está cerrado en la fuente II:
 - C-II – NO-II está cerrado
 - C-II – NC-II está abierto
- El equipo de conmutación de transferencia está en posición de apagado:
 - C-I – NO-I y C-II – NO-II están abiertos
 - C-I – NC-I y C-II – NC-II están cerrados

ru

- Оборудование переключателя с безобрывным переключением замкнуто при источнике I:
 - C-I – контакт NO-I замкнут
 - C-I – контакт NC-I разомкнут
- Оборудование переключателя с безобрывным переключением замкнуто при источнике II:
 - C-II – контакт NO-II замкнут
 - C-II – контакт NC-II разомкнут
- Оборудование переключателя с безобрывным переключением замкнуто в положении ВЫКЛ.
 - C-I – контакты NO-I и C-II – NO-II разомкнуты
 - C-I – контакты NC-I и C-II – NC-II замкнуты

id

- Peralatan pemindah transfer tertutup di sumber I:
 - C-I – NO-I tertutup
 - C-I – NC-I terbuka
- Peralatan pemindah transfer tertutup di sumber II:
 - C-II – NO-II tertutup
 - C-II – NC-II terbuka
- Peralatan pemindah transfer tertutup di posisi OFF
 - C-I – NO-I dan C-II – NO-II terbuka
 - C-I – NC-I dan C-II – NC-II tertutup

pt

- O equipamento de comutação de transferência está fechado na origem I:
 - C-I – NO-I está fechado
 - C-I – NC-I está aberto
- O equipamento de comutação de transferência está fechado na origem II:
 - C-II – NO-II está fechado
 - C-II – NC-II está aberto
- O equipamento de comutação de transferência está na posição Desligado
 - C-I – NO-I e C-II – NO-II estão abertos
 - C-I – NC-I e C-II – NC-II estão fechados

fr

- Le commutateur de transfert est fermé au niveau de la source I :
 - C-I – NO-I est fermé
 - C-I – NC-I est ouvert
- Le commutateur de transfert est fermé au niveau de la source II :
 - C-II – NO-II est fermé
 - C-II – NC-II est ouvert
- Le commutateur de transfert est en position OFF
 - C-I – NO-I et C-II – NO-II sont ouverts
 - C-I – NC-I et C-II – NC-II sont fermés

tr

- Transfer anahtarlama ekipmanı kaynak I'de kapalı:
 - C-I – NO-I kapalı
 - C-I – NC-I açık
- Transfer anahtarlama ekipmanı kaynak II'de kapalı:
 - C-II – NO-II kapalı
 - C-II – NC-II açık
- Transfer anahtarlama ekipmanı KAPALI konumda
 - C-I – NO-I ve C-II – NO-II açık
 - C-I – NC-I ve C-II – NC-II kapalı







ar

- جهاز تحويل ناقل الحركة مغلق عند المصدر الأول:
 - C-I – NO-I مغلق
 - C-I – NC-I مفتوح
- جهاز تحويل ناقل الحركة مغلق عند المصدر الثاني:
 - C-II – NO-II مغلق
 - C-II – NC-II مفتوح
- جهاز تحويل ناقل الحركة مضبوط على وضع إيقاف التشغيل
 - C-I – NO-I و C-II – NO-II مفتوحان
 - C-I – NC-I و C-II – NC-II مغلقان

11



Auxiliary Contact Kit Installation / Instalación del kit de contactos auxiliares / Установка комплекта вспомогательных контактов / Pemasangan Kit Kontak Bantu / Instalação do kit de contacto auxiliar / Installation du kit de contacts auxiliares / Yardımcı Kontak Kiti Kurulumu / تركيب مجموعة التلامس المساعدة

mm
in.

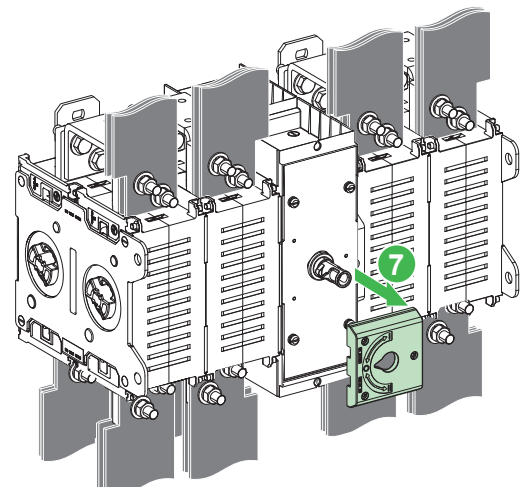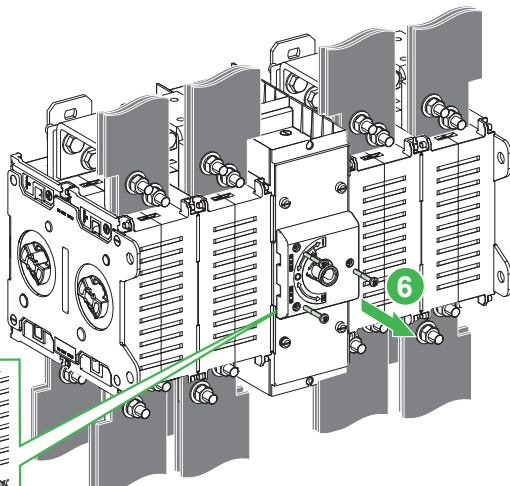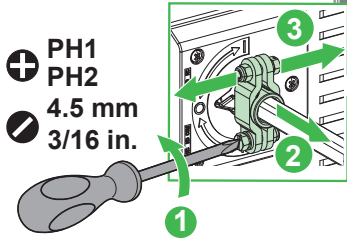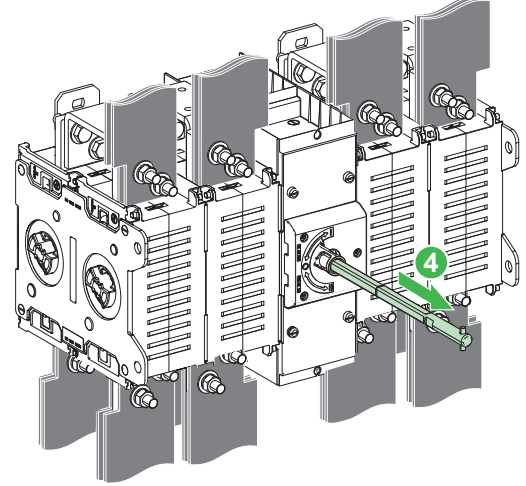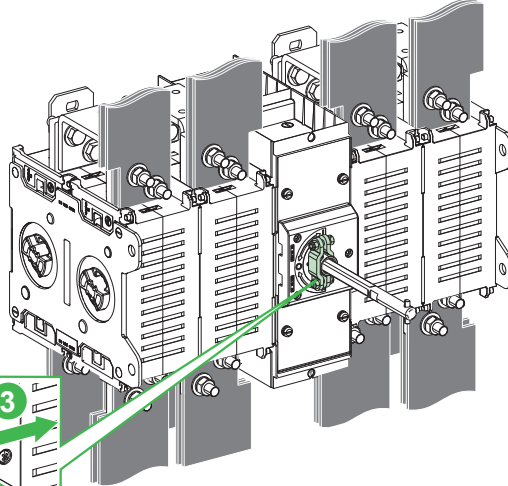

⊕ PH1
⊕ PH2
● 4.5 mm
● 3/16 in.




0.8±0.08 N·m
7.08±0.70 lb-in.

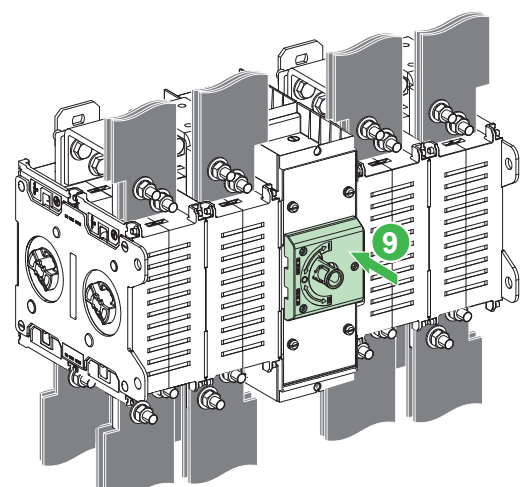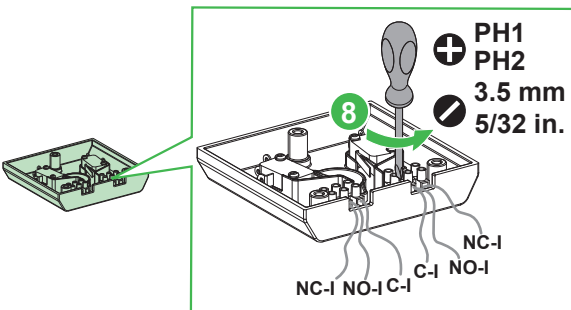

11


Auxiliary Contact Kit Installation / Instalación del kit de contactos auxiliares / Установка комплекта вспомогательных контактов / Pemasangan Kit Kontak Bantu / Instalação do kit de contacto auxiliar / Installation du kit de contacts auxiliaires / Yardımcı Kontak Kiti Kurulumu / تركيب مجموعة التلامس المساعدة

mm
in.

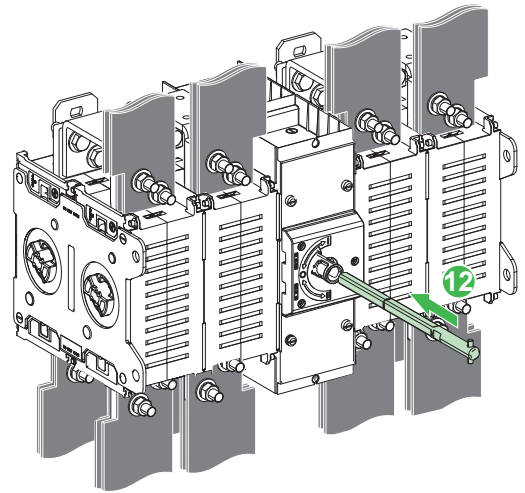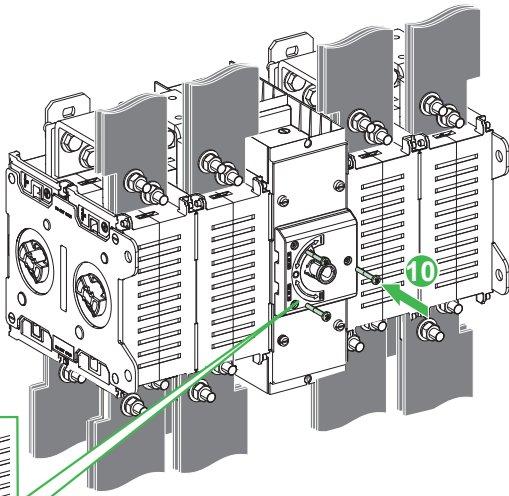


$1.2 \pm 0.12 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $10.62 \pm 1.06 \text{ lb}\cdot\text{in.}$

- ⊕ PH1
- ⊖ PH2
- 4.5 mm
- 3/16 in.



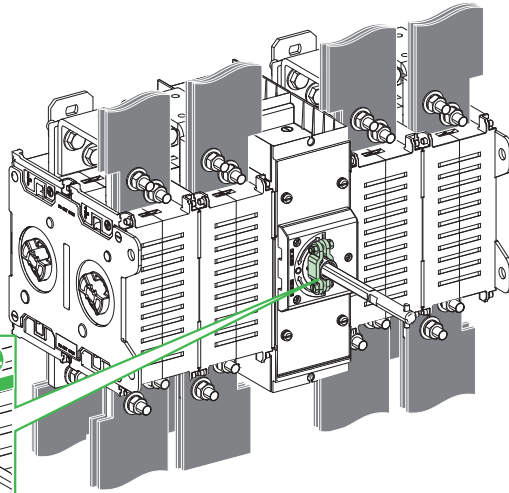


- ⊕ PH1
- ⊖ PH2
- 4.5 mm
- 3/16 in.

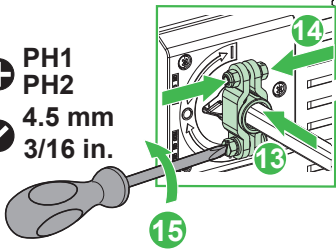

$2 \pm 0.2 \text{ N}\cdot\text{m}$
 $17.7 \pm 1.7 \text{ lb}\cdot\text{in.}$

12 Interphase Barrier Installation / Instalación de la barrera interfásica / Монтаж межфазной перегородки / Pemasangan Penghalang Antarfase / Instalação da barreira interfásica / Installation du séparateur de phases / Ara Faz Bariyeri Kurulumu / تركيب الحاجز بين المراحل

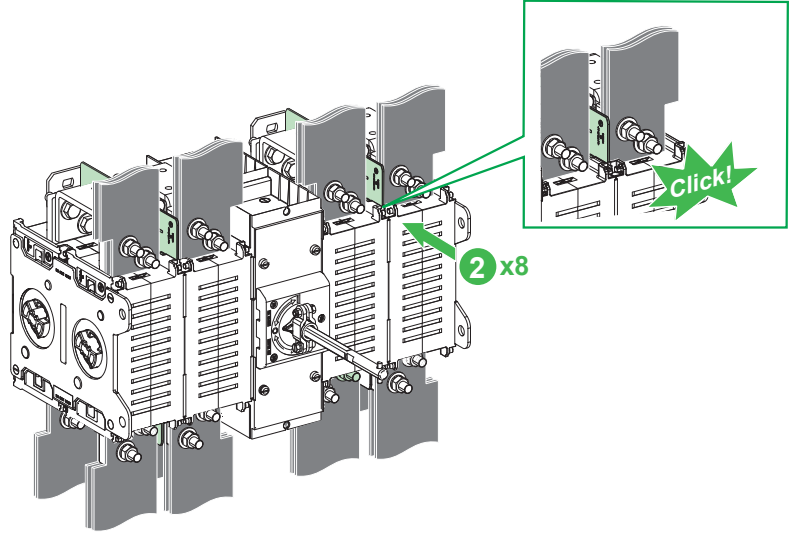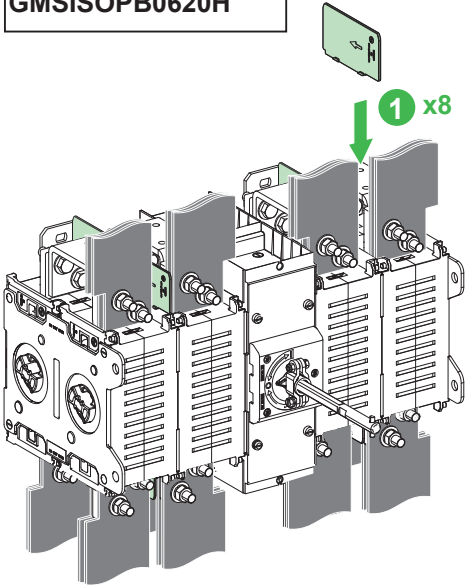

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ОСТОРОЖНО / PERINGATAN / ATENÇÃO / AVERTISSEMENT / UYARI / تحذير

HAZARD OF FLASHOVER BETWEEN PHASES
It is mandatory to install the interphase barrier to provide the insulation between the phases.
Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

PELIGRO DE SALTO DE ARCO ENTRE FASES
Es obligatorio instalar la barrera interfásica para proporcionar el aislamiento entre las fases.
El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ МЕЖДУ ФАЗАМИ
Обязательно установите межфазную перегородку для обеспечения изоляции фаз.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

RISIKO LONCATAN LISTRIK DI ANTARA FASA
Diwajibkan memasang penghalang antarfase untuk memberikan insulasi di antara fase.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

PERIGO DE FLASHOVER ENTRE FASES
É obrigatório instalar a barreira interfásica para fornecer o isolamento entre as fases.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.


RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE ENTRE PHASES
Il est obligatoire d'installer le séparateur de phases pour isoler chaque phase.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

FAZLAR ARASI ANİ PARLAMA TEHLİKESİ
Fazlar arası yalıtımın sağlanması için ara faz bariyerinin takılması zorunludur.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.




خطر الشرارات الكهربائية بين المراحل
يلزم تركيب الحاجز بين المراحل لتوفير عزل بين المراحل.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلى أضرار مادية.

13 Source separator installation / Instalación del separador de fuentes / Монтаж разделителя источников / Pemasangan Pemisah Sumber / Instalação do separador de origem / Installation du séparateur de source / Kaynak Ayırıcı Kurulumu / تركيب فاصل المصدر

13.1 1250 A / 1600 A



GMSISOSS06

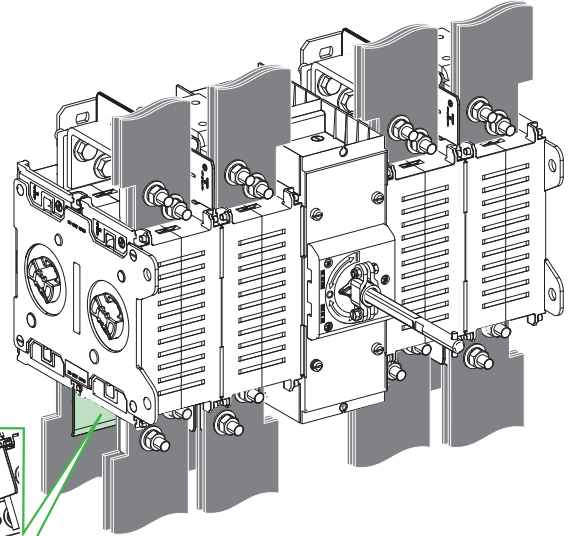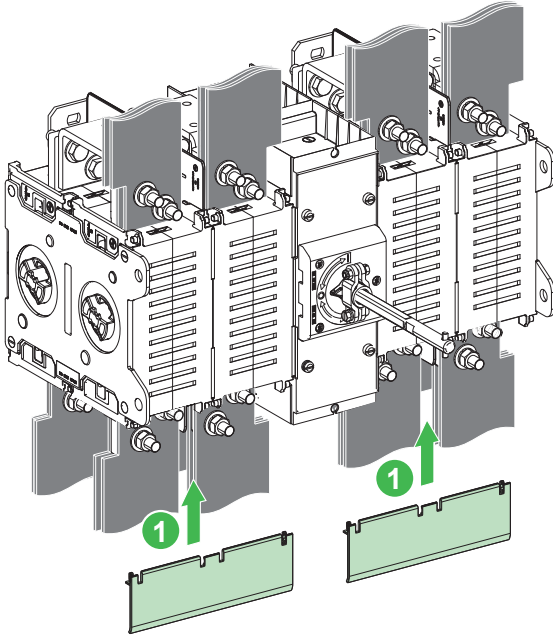

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ОСТОРОЖНО / PERINGATAN / ATENÇÃO / AVERTISSEMENT / UYARI / تحذير

HAZARD OF FLASHOVER BETWEEN PHASES

It is mandatory to install the source separator to provide the insulation between the phases.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

PELIGRO DE SALTO DE ARCO ENTRE FASES

Es obligatorio instalar el separador de fuentes para proporcionar el aislamiento entre las fases.

El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ МЕЖДУ ФАЗАМИ

Обязательно установите разделитель источников для обеспечения изоляции фаз.

Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

RISIKO LONCATAN LISTRIK DI ANTARA FASA

Diwajibkan memasang pemisah sumber untuk memberikan insulasi di antara fase.

Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

PERIGO DE FLASHOVER ENTRE FASES

É obrigatório instalar o separador de origem para fornecer o isolamento entre as fases.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE ENTRE PHASES

Il est obligatoire d'installer le séparateur de sources pour isoler chaque phase.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

FAZLAR ARASI ANİ PARLAMA TEHLİKESİ

Fazlar arası yalıtımın sağlanması için kaynak ayırıcının takılması zorunludur.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.





خطر الشرارات الكهربائية بين المراحل

يلزم تركيب فاصل المصدر لتوفير عزل بين المراحل.

عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلى أضرار مادية.

13 Source separator installation / Instalación del separador de fuentes / Монтаж разделителя источников / Pemasangan Pemisah Sumber / Instalação do separador de origem / Installation du séparateur de source / Kaynak Ayırıcı Kurulumu / تركيب فاصل المصدر

13.2 2000 A

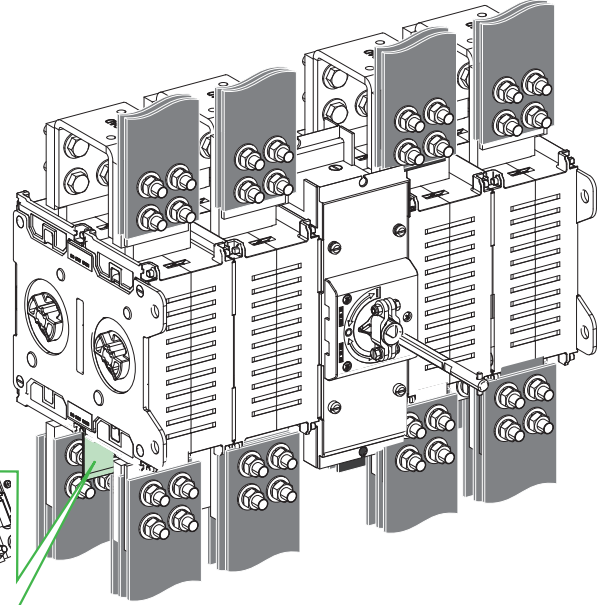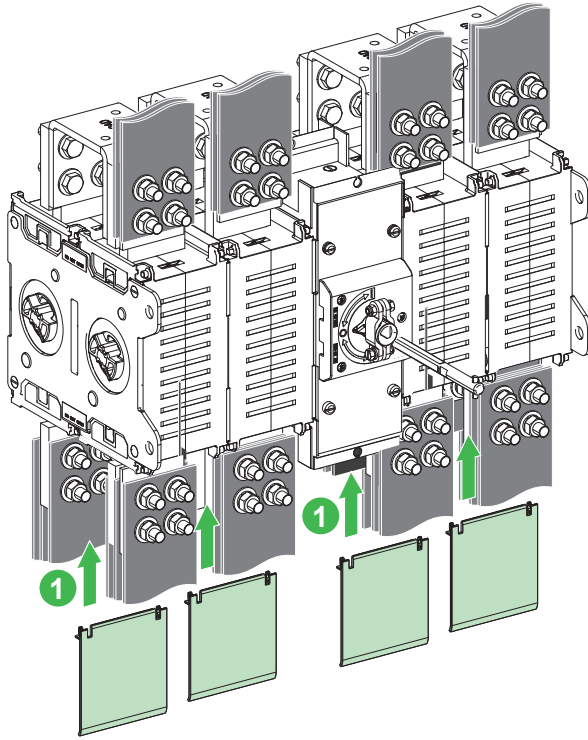

⚠ WARNING / ADVERTENCIA / ОСТОРОЖНО / PERINGATAN / ATENÇÃO / AVERTISSEMENT / UYARI / تحذير

HAZARD OF FLASHOVER BETWEEN PHASES

It is mandatory to install the source separator to provide the insulation between the phases.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.

PELIGRO DE SALTO DE ARCO ENTRE FASES

Es obligatorio instalar el separador de fuentes para proporcionar el aislamiento entre las fases.

El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado la muerte, lesiones graves o provocar daños en el equipo.

ОПАСНОСТЬ ВСПЫШКИ МЕЖДУ ФАЗАМИ

Обязательно установите разделитель источников для обеспечения изоляции фаз.

Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

RISIKO LONCATAN LISTRIK DI ANTARA FASA

Diwajibkan memasang pemisah sumber untuk memberikan insulasi di antara fase.

Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

PERIGO DE FLASHOVER ENTRE FASES

É obrigatório instalar o separador de origem para fornecer o isolamento entre as fases.

O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE ENTRE PHASES

Il est obligatoire d'installer le séparateur de sources pour isoler chaque phase.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

FAZLAR ARASI ANİ PARLAMA TEHLİKESİ


Fazlar arası yalıtımın sağlanması için kaynak ayırıcının takılması zorunludur.

Bu talimatlara uyulmaması ölüm, ciddi yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.

خطر الشرارات الكهربائية بين المراحل يلزم تركيب فاصل المصدر لتوفير عزل بين المراحل.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة أو إلى أضرار مادية.

14 Terminal Shroud Installation / Instalación del cubrebornes / Монтаж кожуха клеммы / Pemasangan Selubung Terminal / Instalação de proteção do terminal / Installation du cache-bornes / Terminal Kılıfı Kurulumu / تركيب غطاء الوحدة الطرفية

14.1 1250 A / 1600 A



⚠️ ⚠️ DANGER / PELIGRO / ОПАСНО / ВАЖАЯ / PERIGO / DANGER / TEHLİKE / خطر

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Install terminal shroud provided in the packaging box to provide proper protection against direct contact with the live parts.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
Instale la cubierta de terminales suministrada en la caja de embalaje para proporcionar una protección adecuada contra el contacto directo con las partes activas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ
Установите кожух клеммы, находящийся в упаковочной коробке, чтобы обеспечить надлежащую защиту от контакта с деталями под напряжением.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.



RISIKO SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN ATAU BUSUR API
Pasang selubung terminal yang disediakan dalam kotak kemasan untuk memberikan perlindungan yang tepat terhadap kontak langsung dengan komponen yang beraliran listrik.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

RISCO DE ELECTROCUSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO
Instale a cobertura do terminal fornecida com a caixa da embalagem para fornecer uma proteção adequada contra o contacto direto com as peças sob tensão.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Installez le cache-bornes fourni dans le colis pour éviter tout contact direct avec les pièces sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Yüküü parçalar ile doğrudan teması karşı uygun korumayı sağlamak üzere paketleme kutusunda sağlanan terminal kılıfını takın.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض القوس الكهربائي
قم بتركيب غطاء الوحدة الطرفية المتوفرة في صندوق التخفيف لتقدم حماية ملائمة من التلامس المباثر مع الأجزاء المتصلة بالكهرباء.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

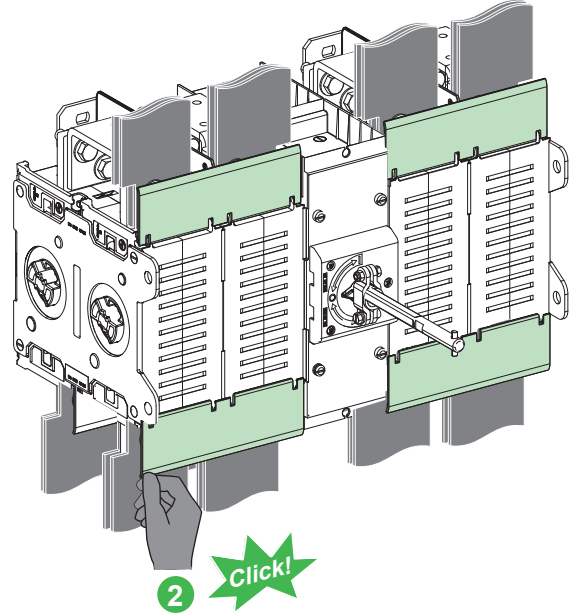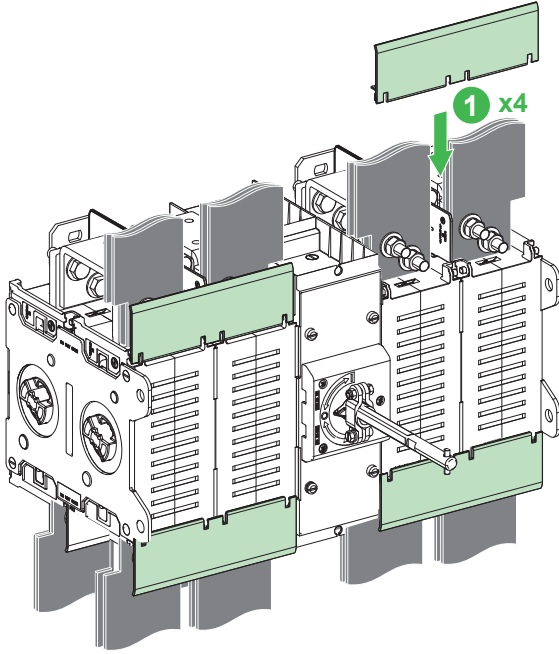

en Note: Always close the terminal shroud after maintenance, testing, or wiring.

es Nota: Cierre siempre la cubierta del terminal después de los procesos de mantenimiento, prueba o cableado.

ru Примечание. Всегда закрывайте крышку клеммы после выполнения технического обслуживания, тестирования или подключения.

id Catatan: Selalu tutupi selubung terminal setelah pemeliharaan, pengelasan, atau pengabelan.

pt Nota: Feche sempre a cobertura do terminal após a manutenção, teste ou cablagem.


fr Remarque: Refermez systématiquement le cache-bornes après une opération de maintenance, de test ou de câblage.

tr Not: Bakım, test veya kablolamadan sonra terminal muhafazasını her zaman kapatın.

ar ملاحظة: أغلق غطاء الوحدة الطرفية دائماً بعد الصيانة أو الاختبار أو توصيل الأسلاك.

14 Terminal Shroud Installation / Instalación del cubrebornes / Монтаж кожуха клеммы / Pemasangan Selubung Terminal / Instalação de proteção do terminal / Installation du cache-bornes / Terminal Kılıfı Kurulumu / تركيب غطاء الوحدة الطرفية

14.2 2000 A



⚠️ ⚠️ DANGER / PELIGRO / ОПАСНО / BAHAYA / PERIGO / DANGER / TEHLİKE / خطر

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH
Install terminal shroud provided in the packaging box to provide proper protection against direct contact with the live parts.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO
Instale la cubierta de terminales suministrada en la caja de embalaje para proporcionar una protección adecuada contra el contacto directo con las partes activas.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ
Установите кожух клеммы, находящийся в упаковочной коробке, чтобы обеспечить надлежащую защиту от контакта с деталями под напряжением.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.



RISIKO SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN ATAU BUSUR API
Pasang selubung terminal yang disediakan dalam kotak kemasan untuk memberikan perlindungan yang tepat terhadap kontak langsung dengan komponen yang beraliran listrik.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

RISCO DE ELECTROCUSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO
Instale a cobertura do terminal fornecida com a caixa da embalagem para fornecer uma proteção adequada contra o contacto direto com as peças sob tensão.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.

RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
Installez le cache-bornes fourni dans le colis pour éviter tout contact direct avec les pièces sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.



ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Yüküü parçalar ile doğrudan teması karşı uygun korumayı sağlamak üzere paketleme kutusunda sağlanan terminal kılıfını takın.
Bu talimatlara uyulmaması ölümlü veya ciddi yaralanmaya neden olur.

خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض القوس الكهربائي
قم بتركيب غطاء الوحدة الطرفية المتوفر في صندوق التغليف لتقدم حماية ملائمة من التلامس المباشر مع الأجزاء المتصلة بالكهرباء.
عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

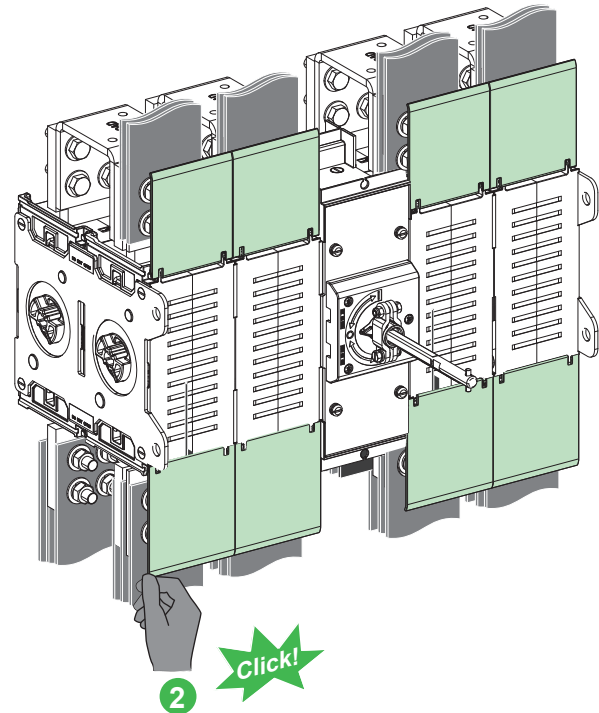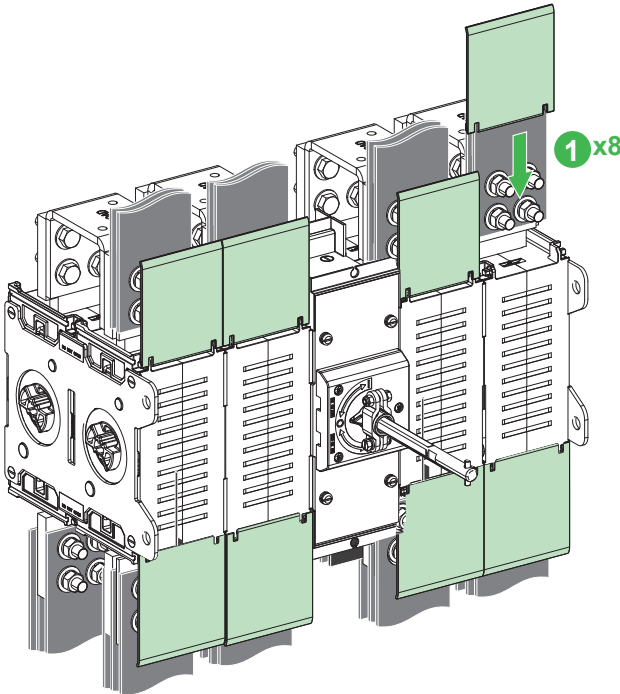


- en** Note: Always close the terminal shroud after maintenance, testing, or wiring.
es Nota: Cierre siempre la cubierta del terminal después de los procesos de mantenimiento, prueba o cableado.
ru Примечание. Всегда закрывайте крышку клеммы после выполнения технического обслуживания, тестирования или подключения.
id Catatan: Selalu tutupi selubung terminal setelah pemeliharaan, pengelasan, atau pengabelan.
pt Nota: Feche sempre a cobertura do terminal após a manutenção, teste ou cablagem.
fr Remarque: Refermez systématiquement le cache-bornes après une opération de maintenance, de test ou de câblage.
tr Not: Bakım, test veya kablolamadan sonra terminal muhafazasını her zaman kapatın.
ar ملاحظة: أغلق غطاء الوحدة الطرفية دائماً بعد الصيانة أو الاختبار أو توصيل الأسلاك.

15 Operating Handle Kit Installation / Instalación del kit del controlador de funcionamiento / Установка комплекта рукоятки управления / Pemasangan Kit Pegangan Pengoperasian / Instalação do kit da alavanca de operação / Installation du kit de poignée de fonctionnement / Çalışma Kolu Kiti Kurulumu / تركيب مجموعة مقبض التشغيل

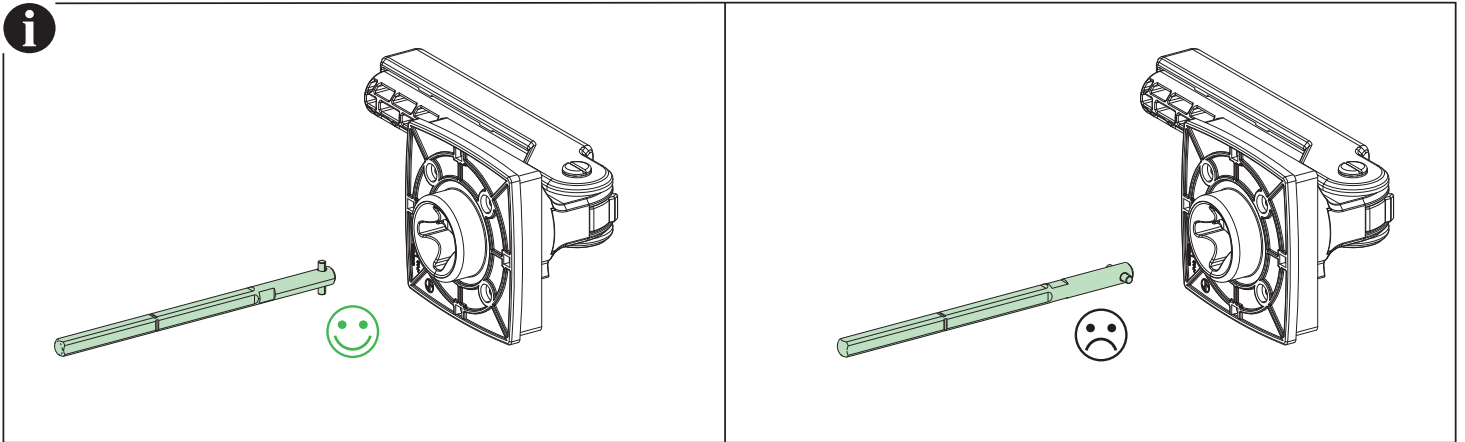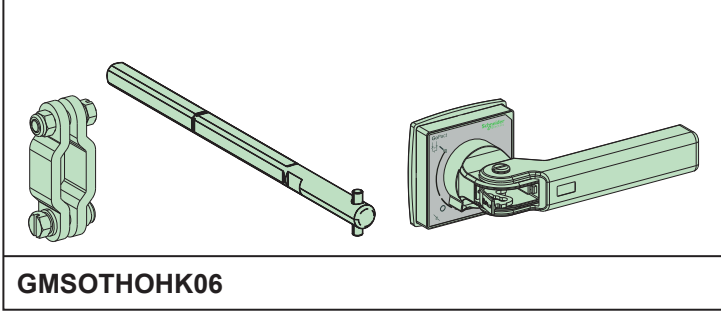


mm
in.




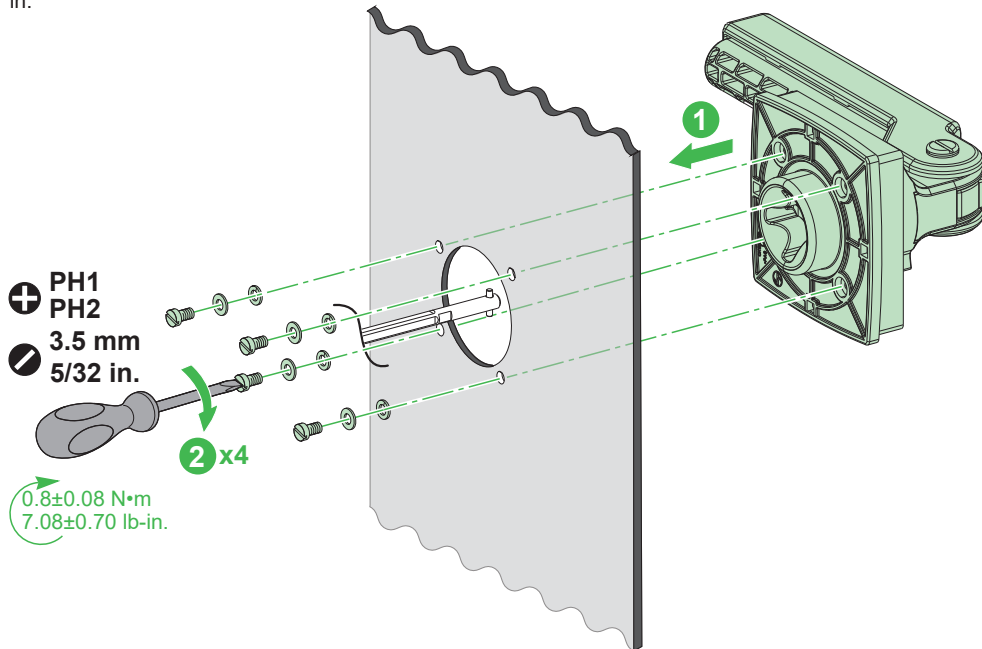


- en** Note: Ensure handle is always in OFF position during installation.
- es** Nota: Asegúrese de que el controlador está en la posición de apagado durante la instalación.
- ru** Примечание: В течение всего процесса установки рукоятка должна находиться в положении OFF (ВЫКЛ.).
- id** Catatan: Pastikan pegangan selalu dalam posisi MATI selama pemasangan.
- pt** Nota: Certifique-se de que a alavanca está sempre na posição OFF (Desligado) durante a instalação.
- fr** Remarque: Assurez-vous que la poignée est toujours en position OFF lors de l'installation.
- tr** Not: Kurulum sırasında kolun her zaman KAPALI konumda olduğundan emin olun.
- ar** ملاحظة: تأكد من أن المقبض في وضع إيقاف التشغيل في أثناء التركيب دائماً.

16 Key Lock Installation / Instalación del bloqueo con llave / Установка механического замка / Pemasangan Kunci / Instalação do bloqueio das chaves / Installation du verrou à clé / Anahtar Kilidi Kurulumu / تركيب قفل المفاتيح

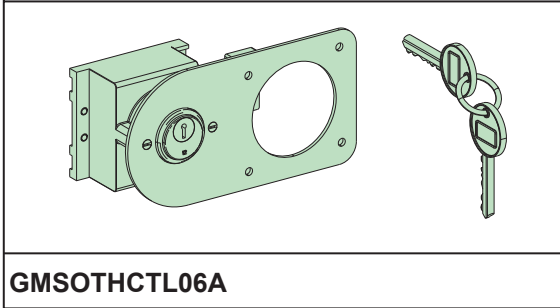



mm
in.

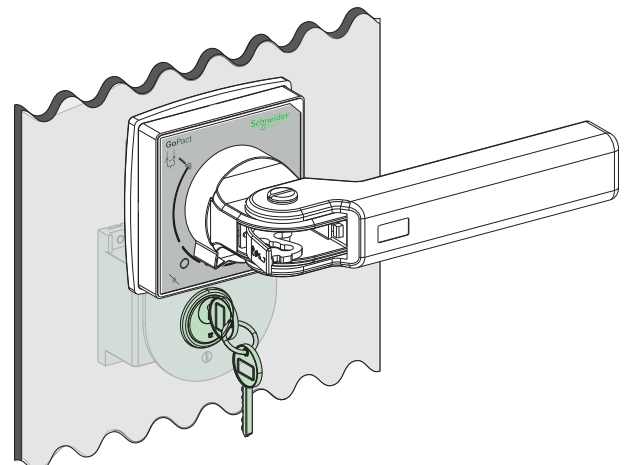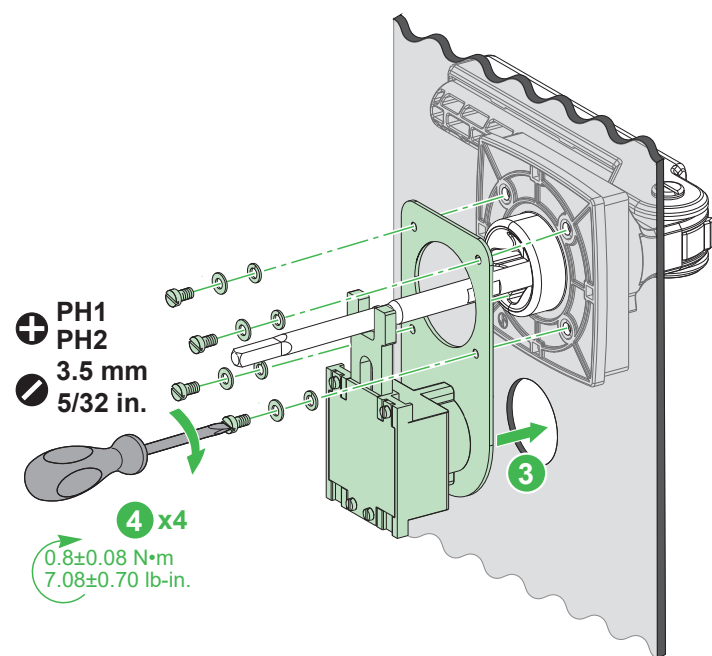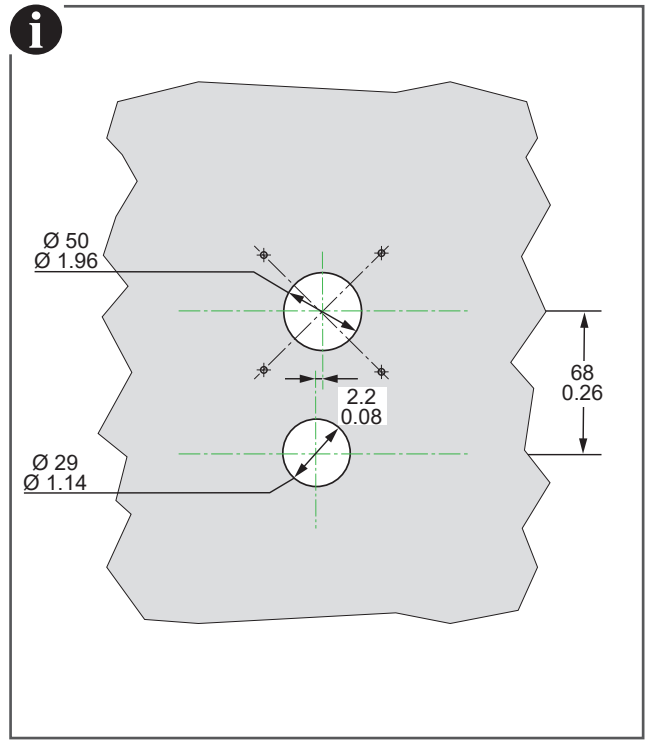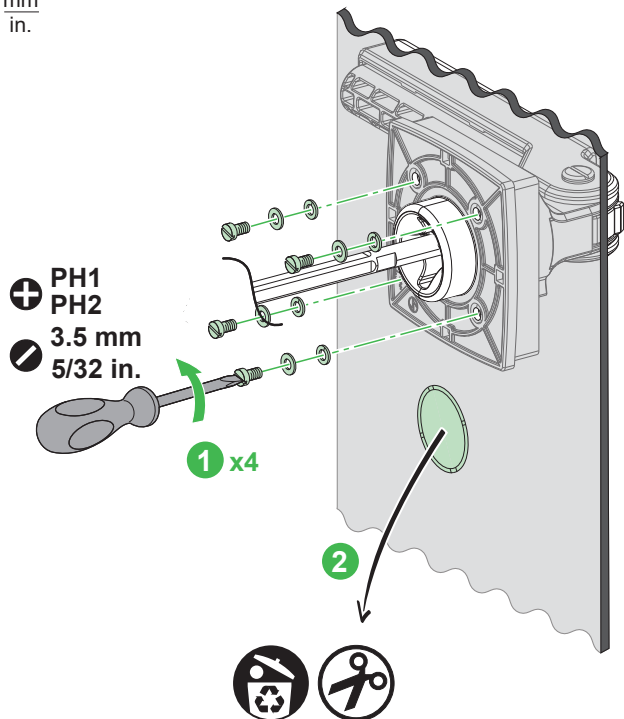

17 Handle Features / Características de la manilla / Функциональные возможности ручки / Fitur Pegangan / Características do manípulo / Fonctionnalités de la commande / Kol Özellikleri / ميزات المقبض



17.1 Padlock without door interlock / Candado sin enclavamiento de puerta / Навесной замок без взаимной блокировки двери / Gembok tanpa interlock pintu / Cadeado sem bloqueio da porta / Cadenas sans verrouillage de la porte / Kari ara kilitsiz asma kilit / قفل من دون تعشيق الباب

mm
in.

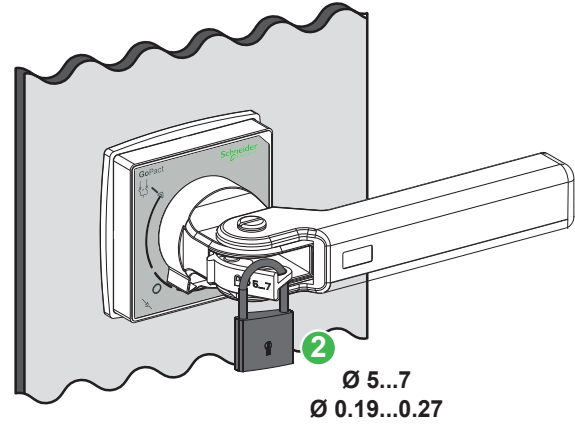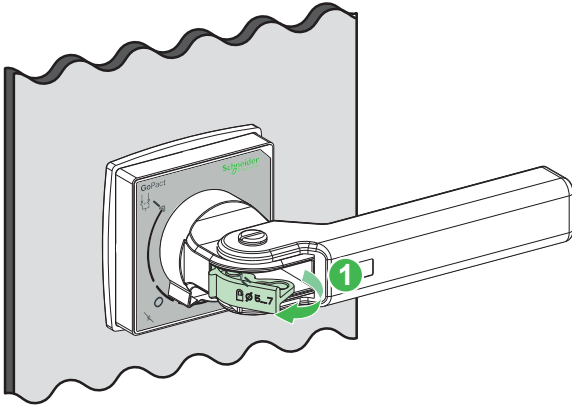


17.2 Padlock with door interlock / Candado con enclavamiento de puerta / Навесной замок со взаимной блокировкой двери / Gembok dengan interlock pintu / Cadeado com bloqueio da porta / Cadenas avec verrouillage de la porte / Kari ara kilitli asma kilit / قفل مع تعشيق الباب


mm
in.

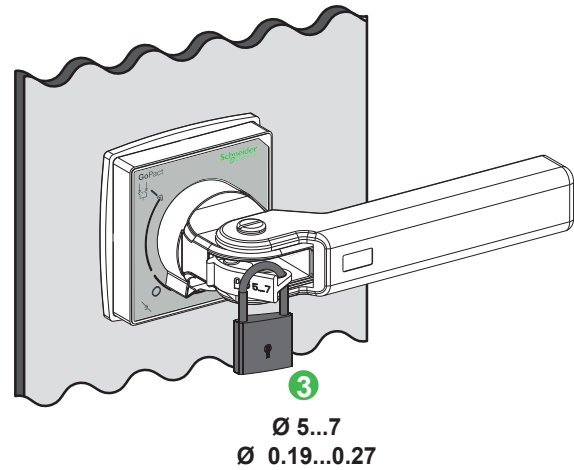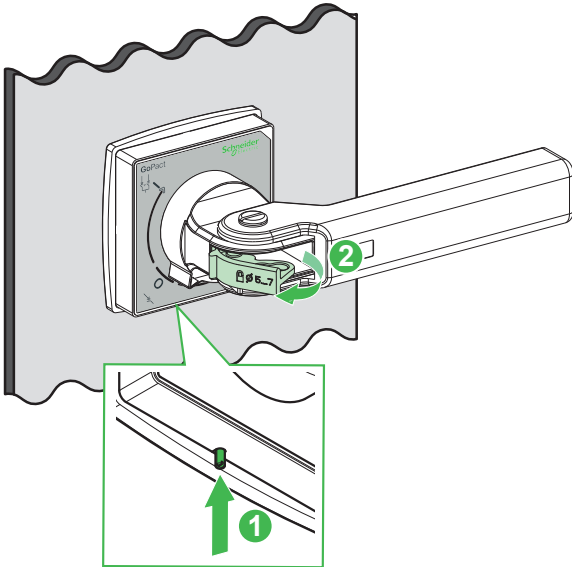


i

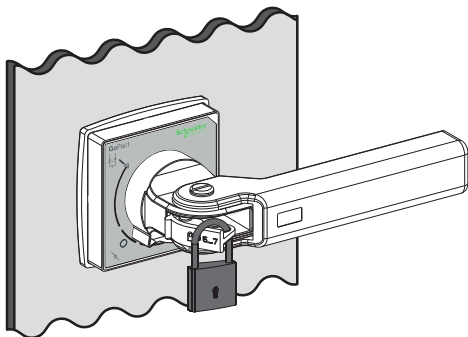

Ø 5...7
Ø 0.19...0.27

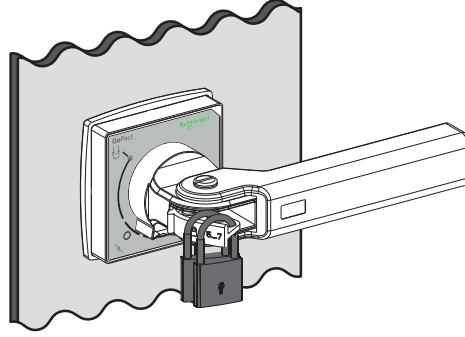

Ø 5...7
Ø 0.19...0.27

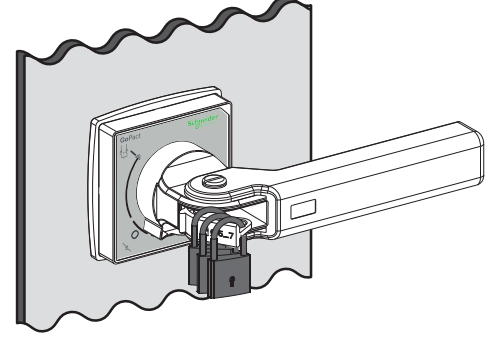


Ø 5...7
Ø 0.19...0.27

17 Handle Features / Características de la manilla / Функциональные возможности ручки / Fitur Pegangan / Características do manípulo / Fonctionnalités de la commande / Kol Özellikleri / ميزات المقبض

17.3 Interlock Defeat Feature / Función de eliminación del enclavamiento / Функция отключения взаимоблокировки / Fitur Pencegah Interlock / Função de desativação de bloqueio / Fonctionnalité de forçage du verrouillage / Ara Kilidi Aşma Özelliği / ميزة تجاوز التعشيق

⚠️ DANGER / PELIGRO / ОПАСНО / ВАЖАЯ / PERIGO / DANGER / TEHLİKE / خطر

<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <ul style="list-style-type: none"> Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS or local equivalent. This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. <p>Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.</p>	<p>PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctricas establecidas. Consulte las normas NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS u otros códigos locales correspondientes. Solamente el personal eléctrico calificado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo. Desconecte todas las fuentes de alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. <p>El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДУГИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (СИЗ) и соблюдайте технику безопасности при электротехнических работах. См. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS или местный эквивалентный стандарт. Данное оборудование могут устанавливать и обслуживать только квалифицированные электрики. Отключите питание до начала работы снаружи или внутри оборудования. <p>Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьезной травме.</p>	<p>RISIKO SENGATAN LISTRIK, LEDAKAN ATAU BUSUR API</p> <ul style="list-style-type: none"> Gunakan alat pelindung diri (APD) dan ikuti pelaksanaan kerja listrik yang aman. Lihat NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS atau padanan setempat. Peralatan ini harus dipasang dan diservis oleh personel kelistrikan yang kompeten. Matikan semua listrik yang memasok peralatan ini sebelum bekerja pada atau di dalam peralatan. <p>Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.</p>
<p>RISCO DE ELECTROCUSSÃO, DE EXPLOÇÃO, OU DE ARCO ELÉCTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilize equipamento de protecção pessoal (PPE) e siga os métodos de segurança eléctrica. Consulte NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou o equivalente local. A instalação e manutenção deste equipamento só devem ser efectuadas por electricistas qualificados. Desligue todas as fontes de alimentação deste equipamento antes de trabalhar no equipamento ou no seu interior. <p>O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.</p>	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Portez un équipement de protection individuel (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Reportez-vous aux normes NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS ou aux codes locaux en vigueur. Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation et l'entretien de cet équipement. Débranchez toutes les sources d'alimentation de cet équipement avant d'effectuer toute opération interne ou externe sur celui-ci. <p>Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.</p>	<p>ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ</p> <ul style="list-style-type: none"> Uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanın ve güvenli elektrikli çalışma uygulamalarını izleyin. NFPA 70E, CSA Z462, NOM-029-STPS veya yerel eşdeğerine bakın. Bu ekipman yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulmalı ve servis işlemini tabi tutulmalıdır. Bu ekipman üzerinde veya içinde herhangi bir işlem yapmadan önce tüm güç beslemesini kapatın. <p>Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.</p>	<p>خطر التعرض لصدمة كهربائية أو انفجار أو وميض القوس الكهربائي</p> <ul style="list-style-type: none"> استخدم معدات الحماية الشخصية (PPE) واتبع الممارسات الآمنة للأعمال الكهربائية. انظر NFPA 70E أو CSA Z462 أو NOM-029-STPS أو المكافئ المحلي. يجب عدم تركيب هذا الجهاز وصيانته إلا على يد فني كهرباء مؤهلين. أوقف تشغيل كل مصادر الطاقة المتصلة بهذا الجهاز قبل التعامل مع الجهاز أو داخله. <p>عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.</p>

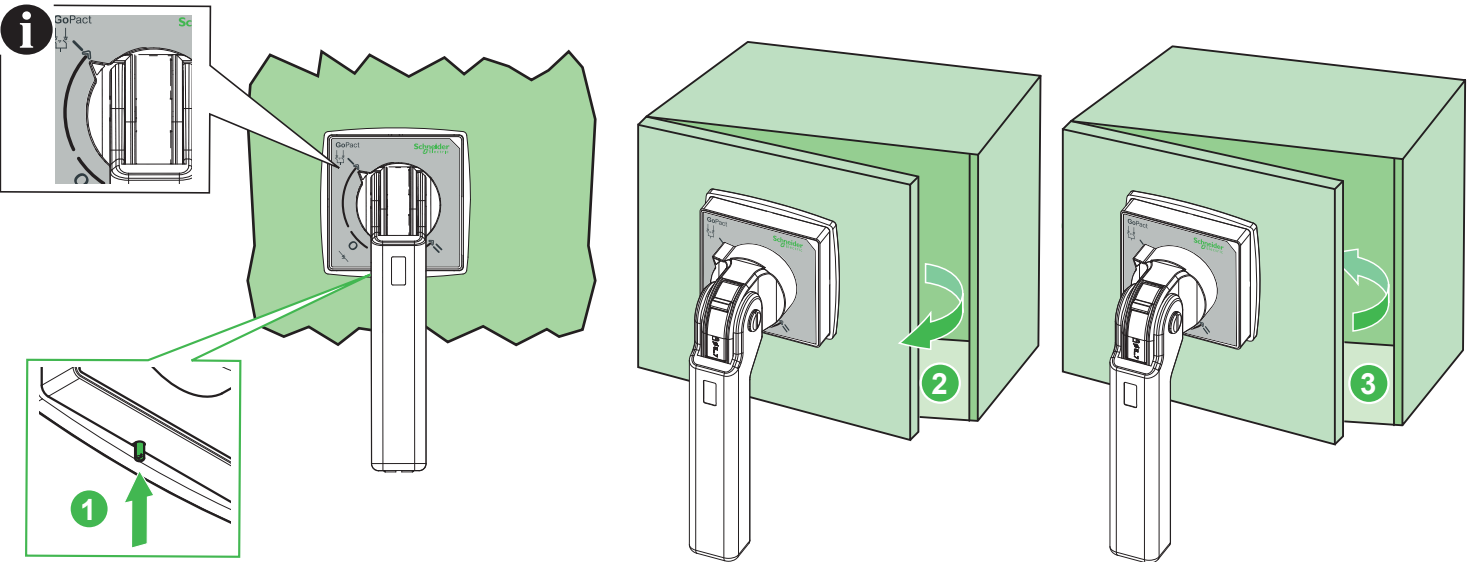

NOTICE / AVISO / УВЕДОМЛЕНИЕ / PEMBERITAHUAN / AVISO / AVIS / DUYURU / إنذار

<p>HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE</p> <p>Before closing of door, ensure same orientation of operating shaft and handle coupler.</p> <p>Failure to follow these instructions can result in equipment damage.</p>	<p>RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO</p> <p>Antes de cerrar la puerta, asegúrese de que el eje de mando y el acoplamiento de la manilla tienen la misma orientación.</p> <p>El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.</p>	<p>ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</p> <p>Перед закрытием двери убедитесь в одинаковой ориентации рабочего вала и соединителя ручки.</p> <p>Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.</p>	<p>RISIKO KERUSAKAN PERALATAN</p> <p>Sebelum menutup pintu, pastikan orientasi poros pengoperasian dan coupler pegangan sama.</p> <p>Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.</p>
<p>PERIGO DE DANOS NO EQUIPAMENTO</p> <p>Antes de fechar a porta, garanta a mesma orientação do eixo de funcionamento e do acoplador do manípulo.</p> <p>O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.</p>	<p>RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS</p> <p>Avant de fermer la porte, vérifiez que l'arbre et le coupleur de la commande sont orientés dans la même direction.</p> <p>Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.</p>	<p>EKİPMAN HASARI TEHLİKESİ</p> <p>Kapıyı kapatmadan önce çalıştırma şaftı ve kol kaplininin aynı yönde olduğundan emin olun.</p> <p>Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.</p>	<p>خطر تلف المعدات</p> <p>قبل إغلاق الباب، تأكد من أن عمود التشغيل وقارئة المقبض في نفس الاتجاه.</p> <p>عدم اتباع هذه التعليمات قد يؤدي إلى أضرار مادية.</p>

17 Handle Features / Características de la manilla / Функциональные возможности ручки / Fitur Pegangan / Características do manípulo / Fonctionnalités de la commande / Kol Özellikleri / ميزات المقبض

17.4 Handle Flipping / Volteo del controlador / Переключение рукоятки / Membalik Pegangan / Rotação da alavanca / Retournement de la poignée / تدوير المقبض

