

Guía de instalación del Smart-UPS[™] On-Line APCRBC152/APCRBC141

Mensajes de seguridad

Lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con el equipo antes de intentar instalarlo, ponerlo en funcionamiento, o realizar reparaciones o mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o para atraer su atención sobre información que explica o simplifica algún procedimiento.



La incorporación de este símbolo en una etiqueta de Peligro o Advertencia indica que existe un peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de posible peligro que, de no evitarse, **puede provocar** lesiones leves o moderadas.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN se refiere a prácticas no relacionadas con lesiones, incluidos ciertos peligros medioambientales, daños potenciales o pérdida de datos.



Información general y de seguridad

**Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo.
Si observa daños, informe a su distribuidor y a la compañía de transporte.**

- Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.
- Recicle siempre las baterías usadas.
Si desea obtener información sobre el reciclaje de módulos de batería usados, consulte la hoja de información sobre el desecho de baterías que se incluye con el módulo de batería de reemplazo.
- Recicle los materiales del paquete o guárdelos para volver a usarlos.

Medidas de seguridad relativas a la batería

- Antes de instalar o reemplazar las baterías, quítese las alhajas, como relojes y anillos.
La alta corriente de cortocircuito que circula a través de los materiales conductores puede ocasionar quemaduras graves.
- No deseche las baterías incinerándolas. Las baterías pueden explotar.
- No abra o mutile las baterías. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y los ojos, y puede ser tóxico.

Reemplace los módulos de baterías

⚠ PRECAUCIÓN

DAÑO AL EQUIPO O AL PERSONAL

- El equipo es pesado. Cada módulo de batería APCRBC152 tiene un peso de 15,3 kg (33,7 libras) y cada módulo de batería APCRBC141 tiene un peso de 11,7 kg (25,8 libras).
- Practique siempre técnicas de levantamiento seguras adecuadas para el peso del equipo.
- Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.
- Utilice el mango del módulo de batería para deslizar los módulos de batería hacia dentro y fuera del SAI y el paquete de baterías externo (XLBP).
- No utilice el mango para levantar o transportar el módulo de batería.
- Al sustituir módulos de batería, sustitúyalos con el mismo tipo de módulos de batería.

De no seguir estas instrucciones, se pueden provocar daños en los equipos y lesiones menores o moderadas.


Nota: Las baterías se cargarán hasta el 90% de su capacidad en las primeras tres horas de funcionamiento al estar conectadas a la alimentación de la red pública.

No espere un tiempo de funcionamiento completo durante este período de carga inicial.


Módulo de batería	SAI	XLBP
APCRBC152	SRT3000XLx/SRT3000RMXLx	SRT96BP/SRT96RMBP
APCRBC141	SRT2200XLx/SRT2200RMXLx	SRT72BP/SRT72RMBP

Modelos SAI SRT2200XLx/SRT2200RMXLx/SRT3000XLx/SRT3000RMXLx


1

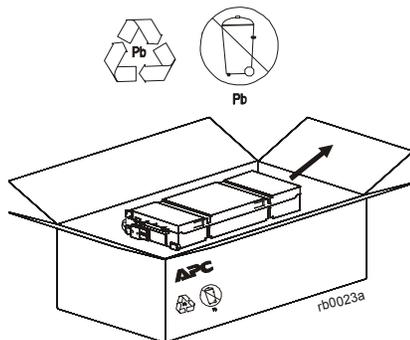


2

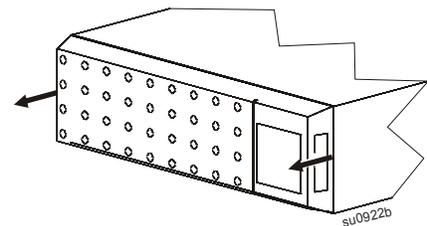


3

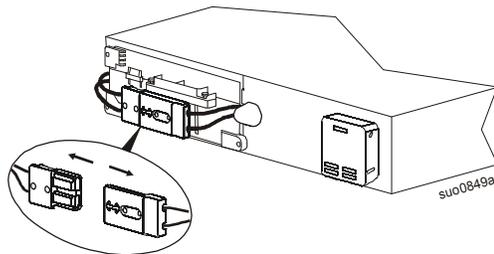


4

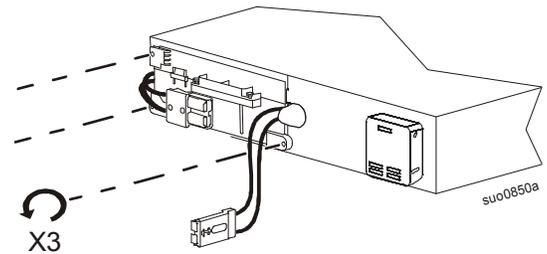


5 APCRBC141

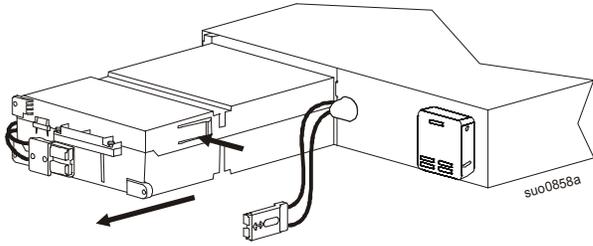


APCRBC152

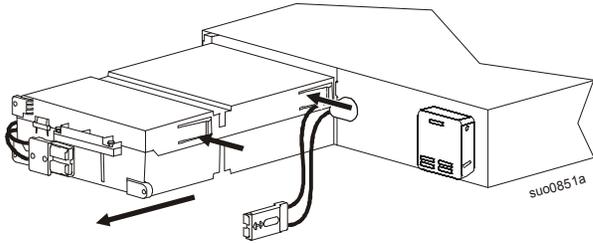


6

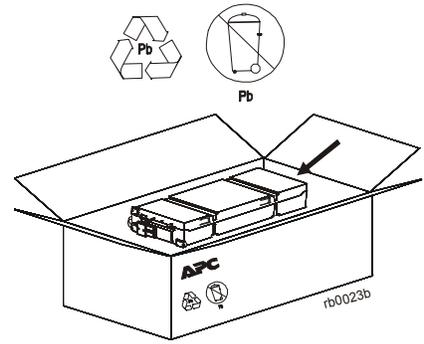


7 APCRBC141

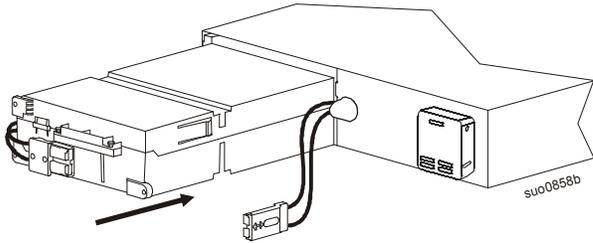


APCRBC152

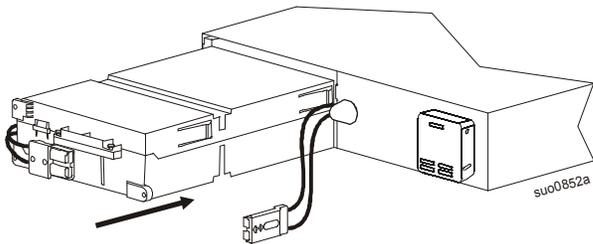


8

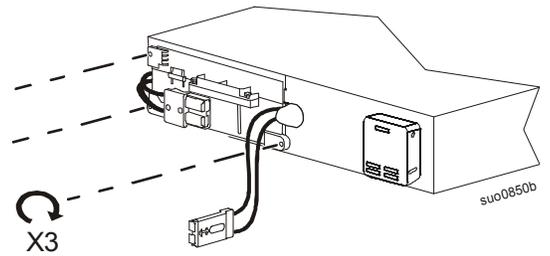

9


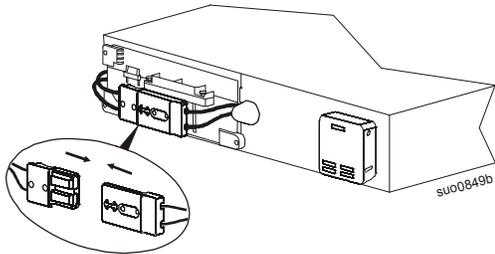


10

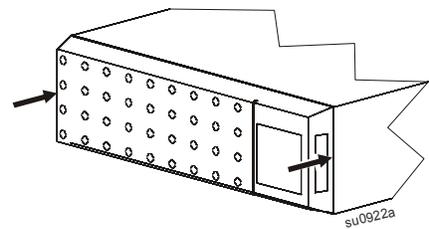


Paquetes de baterías externos SRT72BP/SRT72RMBP/SRT96BP/SRT96RMBP


1

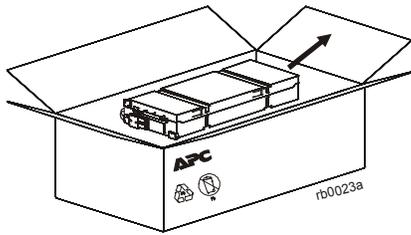


2

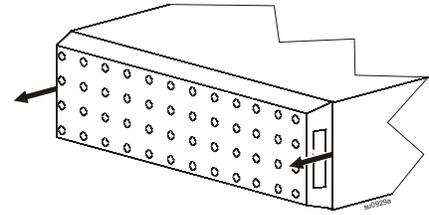

3

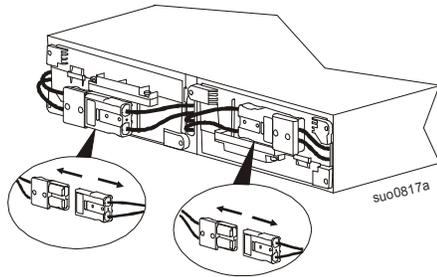


4

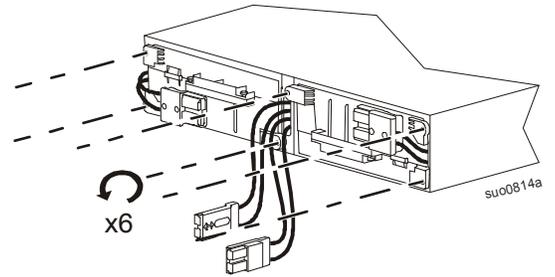


5


APCRBC141

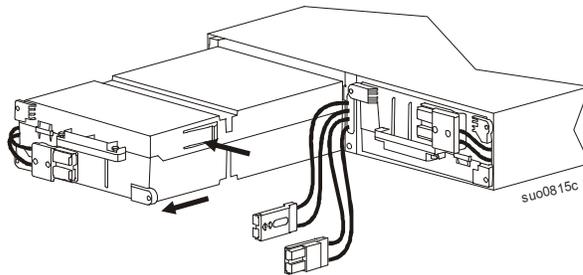



6

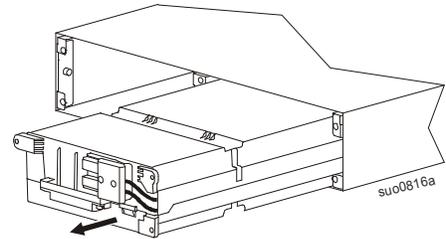


APCRBC152

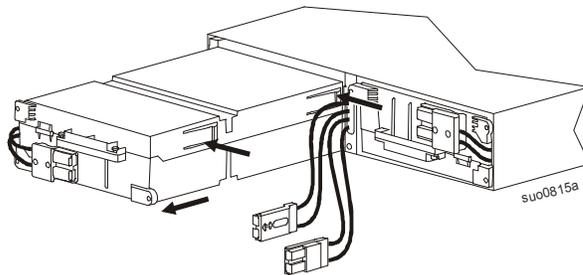


7

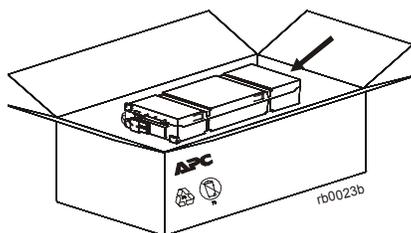


8

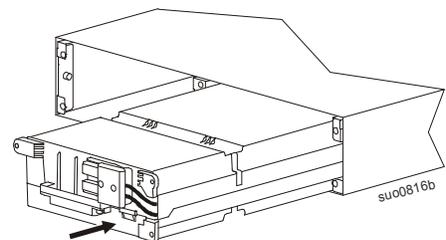


9 APCRBC141

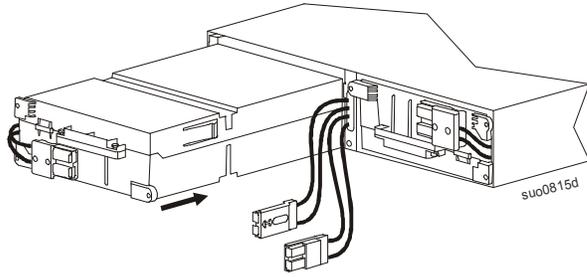


10

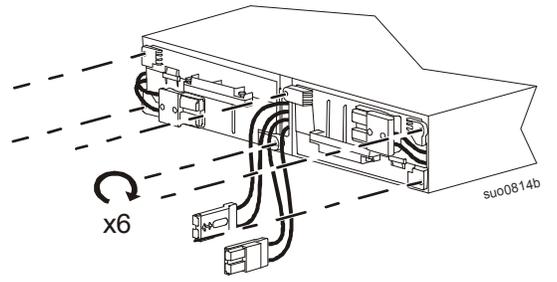


APCRBC152

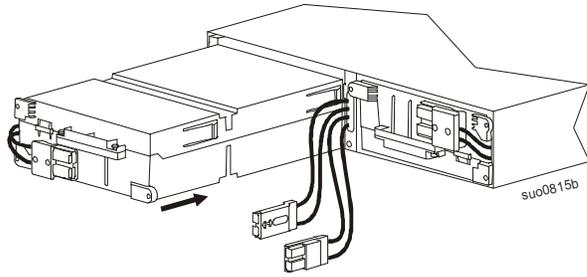


11

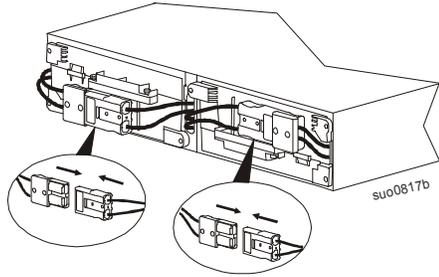

12

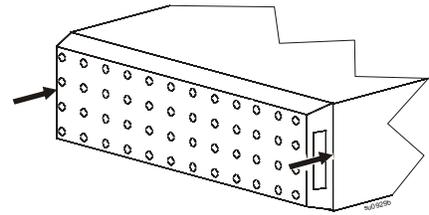

Restablecer fecha de instalación de la batería

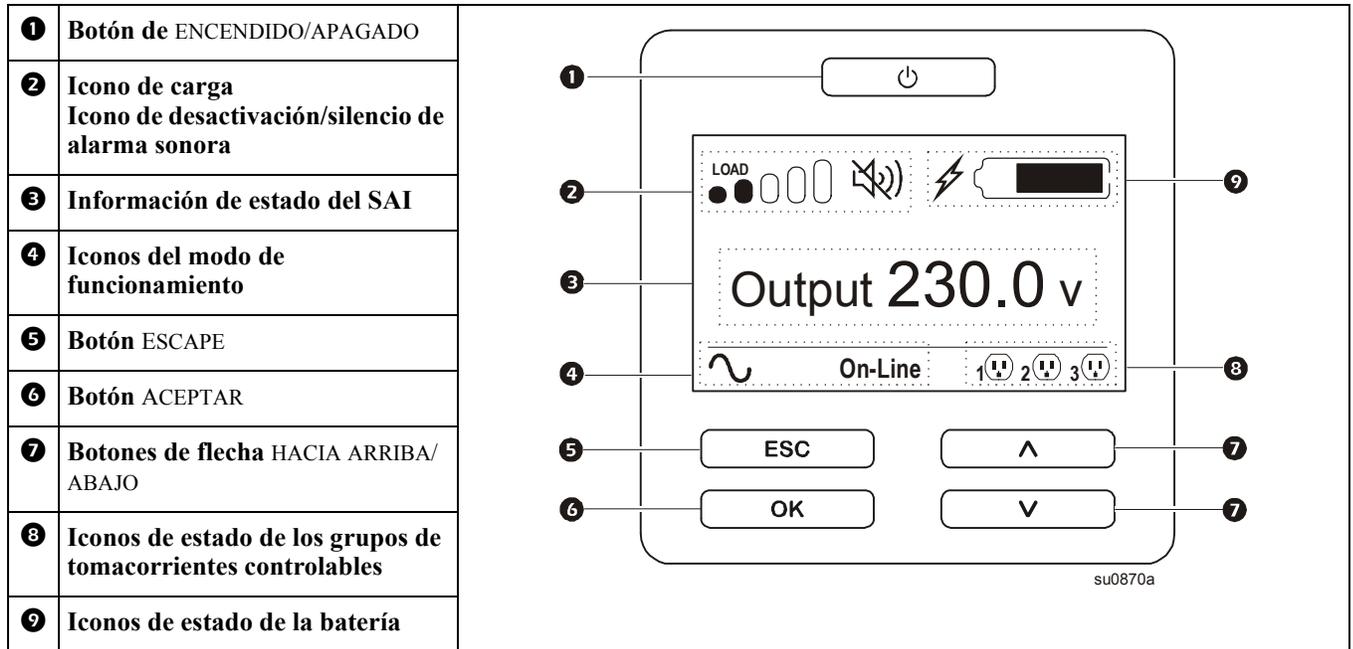

La fecha de instalación de la batería aparecerá en la interfaz de pantalla en un plazo de 2 minutos después de la instalación de la batería. Si la fecha de instalación no aparece en la interfaz de pantalla, utilice los botones de flecha HACIA ARRIBA/ABAJO para navegar hasta el menú **Configuración > Batería** e ingrese la **Fecha de instalación** correcta.

Cuando se recargue el cartucho de batería de reemplazo (RBC) a su máxima capacidad, realice una **Autocomprobación** y una **Prueba de calibración del tiempo de funcionamiento**.

El servicio de atención al cliente y la información sobre la garantía están disponibles en el sitio web de APC: www.apc.com.