



## APC™ Smart-UPS™ Ultra Batterie Pack Verlängerungskabel SRTL016

### Lieferumfang

<p><b>A</b> Kommunikationskabel (15 ft)</p> 	<p><b>B</b> Verlängerungskabel (15 ft)</p> 	<p><b>C</b> Erdungskabel (15 ft) mit 2 Nr. Schrauben zur Befestigung des Kabels</p> 	<p><b>D</b> Verbindungshalter mit 1 Nr. Schraube zur Befestigung des Halters</p> 
---	--	--	--

### Installation

**⚠ VORSICHT**


**ES BESTEHT DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES**

- Schließen Sie das XLBP-Verlängerungskabel nicht an die UPS/XLBP an bevor die Verbindungshalterung installiert ist.
- Entfernen Sie den Verbindungshalter erst, nachdem Sie den Stecker von der UPS/XLBP getrennt haben.

**Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu leichten oder mittelschweren Verletzungen und Geräteschäden führen.**

**HINWEIS:** Das UPS-Modell SRTL5KRM2Ux wird zur Veranschaulichung verwendet. Die Installationsschritte bleiben für SRTL8KRM4Ux und SRTL10KRM4Ux gleich.

### Einzel-XLBP

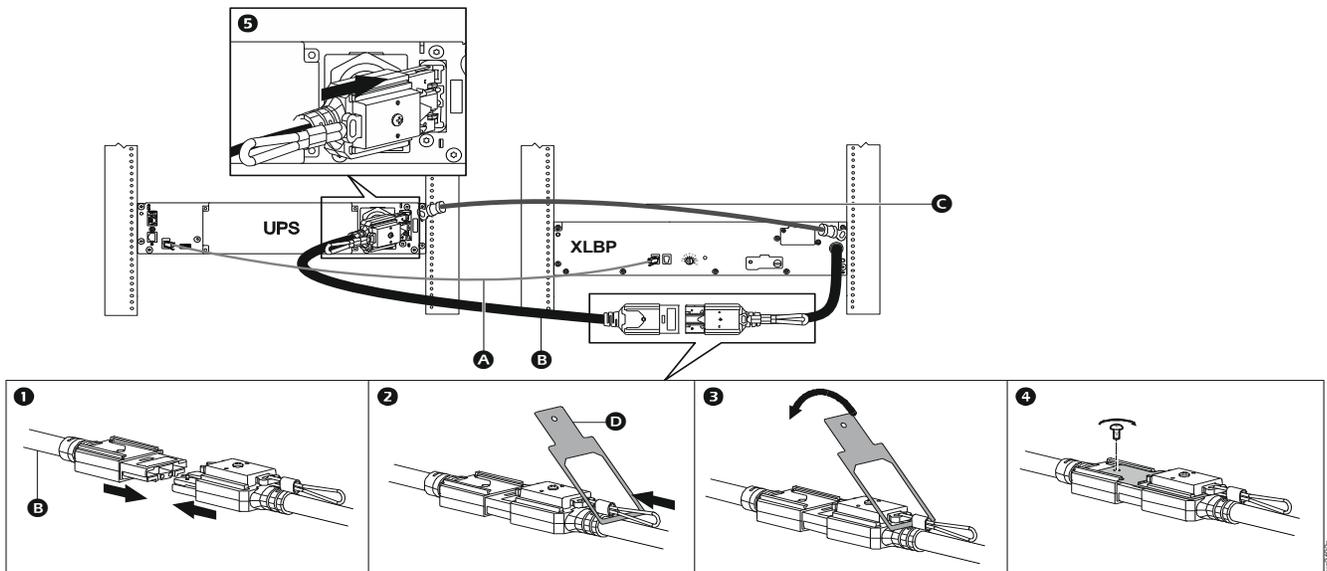

## Mehrere XLBPs

