


APC™ Smart-UPS™ Ultra Cable de Extensión del Paquete de Baterías SRTL016

Contenido del Embalaje

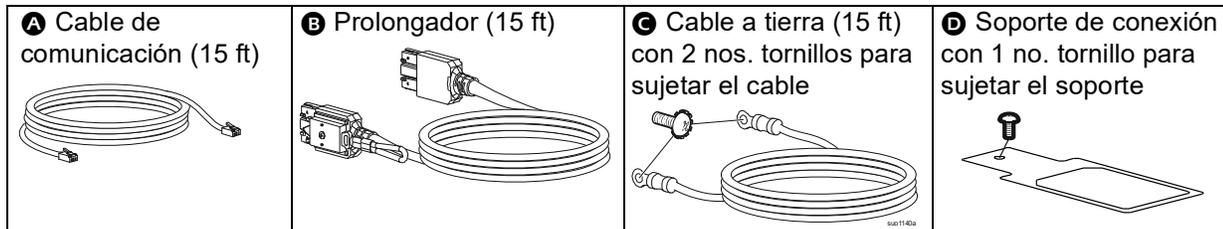

Instalación

⚠ PRECAUCIÓN


RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

- No conecte el prolongador del XLBP al UPS/XLBP hasta que se instale el soporte de interconexión.
- Retire el soporte de interconexión únicamente después de haber desconectado el conector del UPS/XLBP.

De no seguir estas instrucciones, se pueden provocar daños en los equipos y lesiones menores o moderadas.

NOTA: Para propósitos ilustrativos se utiliza el modelo de UPS SRTL5KRM2Ux. Los pasos para la instalación continúan siendo los mismos que para el SRTL8KRM4Ux y el SRTL10KRM4Ux.

XLBP Individual

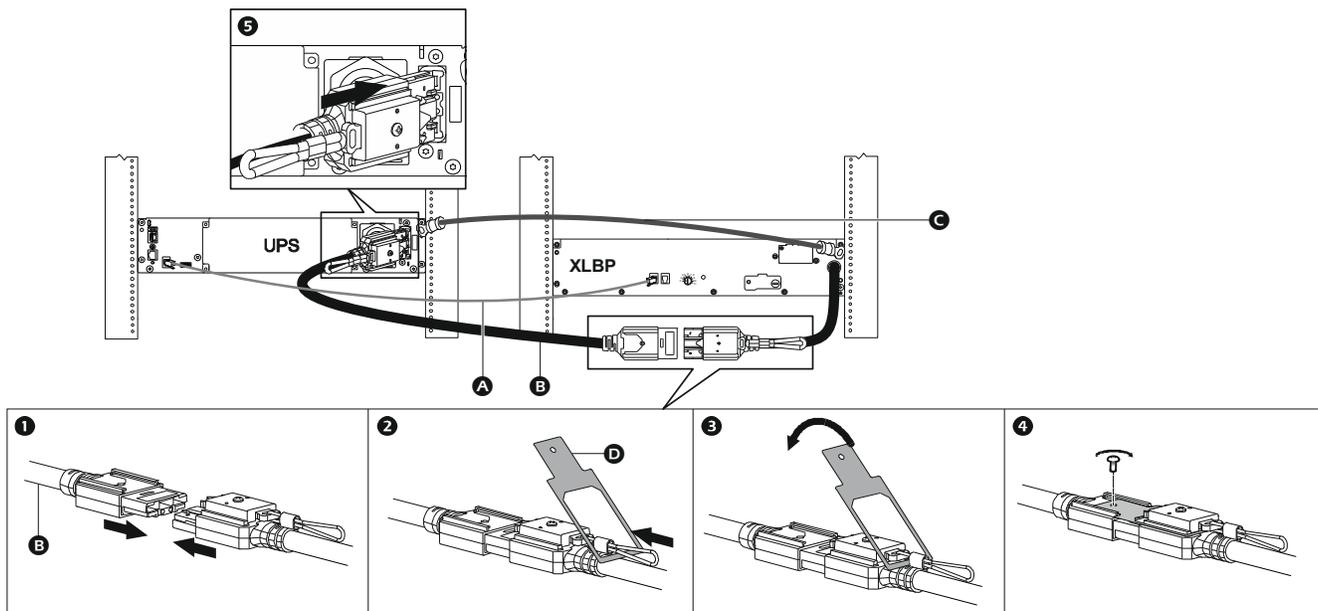

Múltiples XLBPs

