
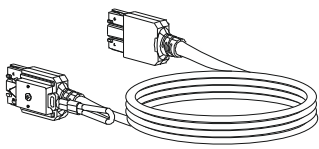




Cavo di Prolunga Pacco Batteria SRTL016

APC™ Smart-UPS™ Ultra

Contenuto della Confezione

A Cavo di comunicazione (15 ft) 	B Cavo di prolunga (15 ft) 	C Cavo di terra (15 ft) con 2 viti per il fissaggio del cavo 	D Staffa di interconnessione con 1 vite per il fissaggio della staffa 
---	--	---	---

Installazione

⚠ ATTENZIONE


RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE

- Non collegare il cavo di prolunga XLBP all'UPS/XLBP fino a quando la staffa di interconnessione non è installata.
- Rimuovere la staffa di interconnessione solo dopo aver scollegato il connettore nell'UPS/XLBP.

La mancata osservanza delle presenti istruzioni può causare lesioni lievi o moderate e danni alle apparecchiature.

NOTA: Il modello UPS SRTL5KRM2Ux viene utilizzato a scopo illustrativo. I passaggi di installazione rimangono gli stessi per SRTL8KRM4Ux e SRTL10KRM4Ux.

XLBP singolo

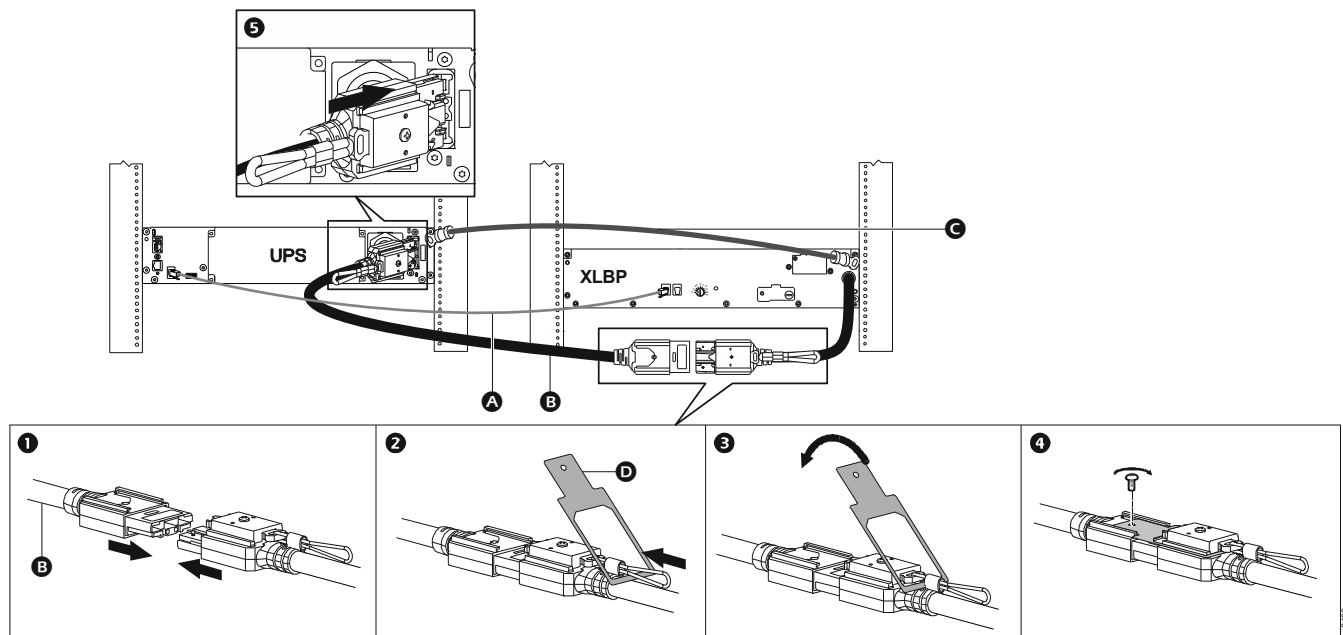

Schneider Electric
 35 rue Joseph Monier
 92500 Rueil Malmaison - France
 Telefono: +33 (0) 1 41 29 70 00
 www.apc.com

Poiché gli standard, le specifiche e il design cambiano di volta in volta, si prega di chiedere conferma delle informazioni fornite in questa pubblicazione.
 © 2023 Schneider Electric. Tutti i diritti riservati.

Schneider
 Electric

XLBP multipli

