


## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Schneider Electric España S.A.  
Centro de Puente la Reina  
Carretera Pamplona a Logrono Km 2  
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA)  
SPAIN


ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*  
**Installationssteckdose, Haushalt**  
*Installation socket-outlet for household*

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02

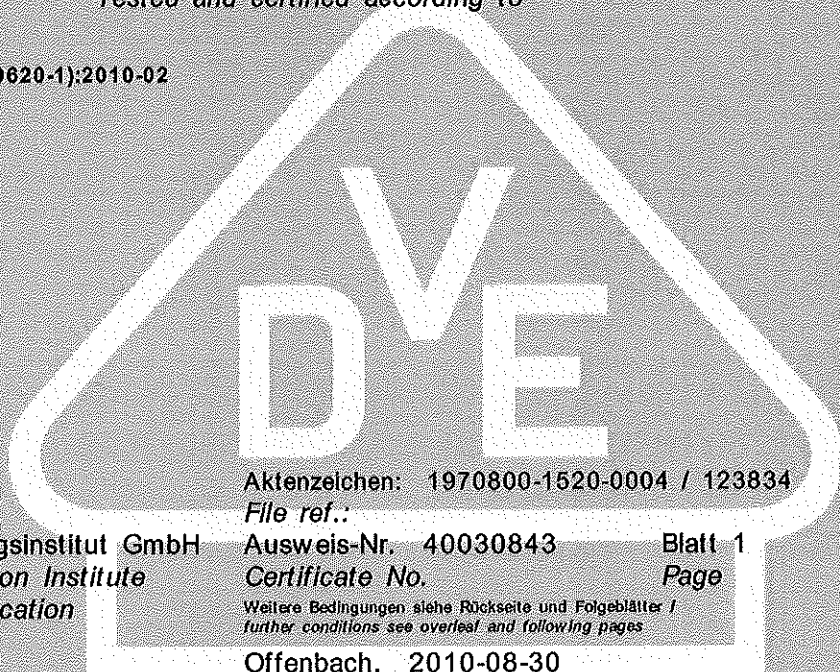

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 1970800-1520-0004 / 123834

*File ref.:*

Ausweis-Nr. 40030843

*Certificate No.*

Blatt 1

*Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2010-08-30

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
*VDE certificates are valid only when published on:*

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric España S.A., Centro de Puente la Reina, Carretera Pamplona a Logrono Km 2,  
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA), SPANIEN

Aktenzeichen / *File ref.*

1970800-1520-0004 / 123834 / FG33 / ZI

Datum / *Date*

2010-08-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030843.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030843.*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

Typ(en) / *Type(s)*:

ALB45287

ALB45288

ALB46287

Bemessungsspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit Schutzkontakt <i>two pole with earthing contact</i>
Bauart <i>Kind of construction</i>	DIN 49 440
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP20
Anbringungsart <i>Method of mounting</i>	Unterputzmontage <i>flush-type</i>
Weitere Angaben siehe Anlage <i>Further information see appendix</i>	Nr. / No. 1
Ausführung(en)	Mit Shutter. Mit schraubenlosen Klemmen.
Construction(s)	<i>With shutter.</i> <i>With screwless terminals.</i>

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**  
**Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. page  
40030843 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Schneider Electric España S.A., Centro de Puente la Reina, Carretera Pamplona a Logrono Km 2,  
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA), SPANIEN

Aktenzeichen / *File ref.*

1970800-1520-0004 / 123834 / FG33 / ZI

Datum / *Date*

2010-08-30

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030843.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030843.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG33  
*Section FG33*

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut**  
**Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Beiblatt /  
Certificate No. Supplement  
40030843

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
Schneider Electric España S.A., Centro de Puente la Reina, Carretera Pamplona a Logrono Km 2,  
31110 PUENTE LA REINA (NAVARRA), SPANIEN

Aktenzeichen / *File ref.*  
1970800-1520-0004 / 123834 / FG33 / ZI

Datum / *Date*  
2010-08-30

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030843.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40030843.*

**Installationssteckdose, Haushalt**  
***Installation socket-outlet for household***

**Fertigungsstätte(n)**  
***Place(s) of manufacture***

Referenz/ <i>Reference</i>	Schneider Electric España S.A.
<b>30006368</b>	Ctra. Pamplona-Logrono s/n
	31100 PUENTE LA REINA (NAVARRA)
	SPANIEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG33  
*Section FG33*