



Replaces / Reemplaza / Remplace 30072-004-82 04/1988

## Fuse Holder for KTK-R Fuses Portafusibles para fusibles KTK-R Porte-fusible pour fusibles KTK-R

Class Clase Classe	Type Tipo Type	For use on Para usarse con Pour utilisation avec
9999	SFR3 SFR4	Class 8903 Type L Lighting Contactors Contactores de alumbrado tipo L clase 8903 Contacteurs d'éclairage type L classe 8903

Retain for future use. / Conservar para uso futuro. / À conserver pour usage ultérieur.

### CONTROL CIRCUIT FUSE SELECTION

When selecting a fuse holder for KTK-R fuses that are installed on Class 8903 Type L lighting contactors, adhere to the following.

- Use only Bussman Type KTK-R fuses or equivalent, 6 A maximum rating.
- Observe the control circuit fusing requirements of the applicable electrical codes.
- Table 1 on page 2 provides a list of fuses that are recommended for applications where fuses are wired in series with the magnet coil of a single Square D Type L Lighting Contactor.

### SELECCIÓN DE FUSIBLES DEL CIRCUITO DE CONTROL

Se deberán observar las siguientes recomendaciones al seleccionar el portafusibles para los fusibles KTK-R instalados en los contactores de alumbrado tipo L clase 8903.


- Emplee sólo fusibles Bussman tipo KTK-R o fusibles equivalentes, de 6 A nominales como máximo.
- Observe los requisitos de fusibles para el circuito de control según los códigos eléctricos correspondientes.
- La tabla 1 en la página 2 proporciona una lista de fusibles recomendados para las aplicaciones en las que los fusibles están conectados en serie con la bobina de imán de un solo contactor de alumbrado tipo L Square D.

### SÉLECTION DE FUSIBLES DE CIRCUIT DE CONTRÔLE

Lors de la sélection d'un porte-fusible pour des fusibles KTK-R installés sur des contacteurs d'éclairage type L classe 8903, procéder comme suit.

- Utiliser uniquement des fusibles Bussman type KTK-R ou équivalent, d'une valeur nominale maximale de 6 A.
- Observer les exigences de fusibles de circuit de contrôle selon les codes d'électricité en vigueur.
- Le tableau 1 de la page 2 donne une liste de fusibles recommandés pour les applications dans lesquelles les fusibles sont câblés en série avec la bobine magnétique d'un seul contacteur d'éclairage type L Square D.

FIG. 1 : Typical Wiring Diagram / Diagrama típico de alambrado / Schéma de câblage typique

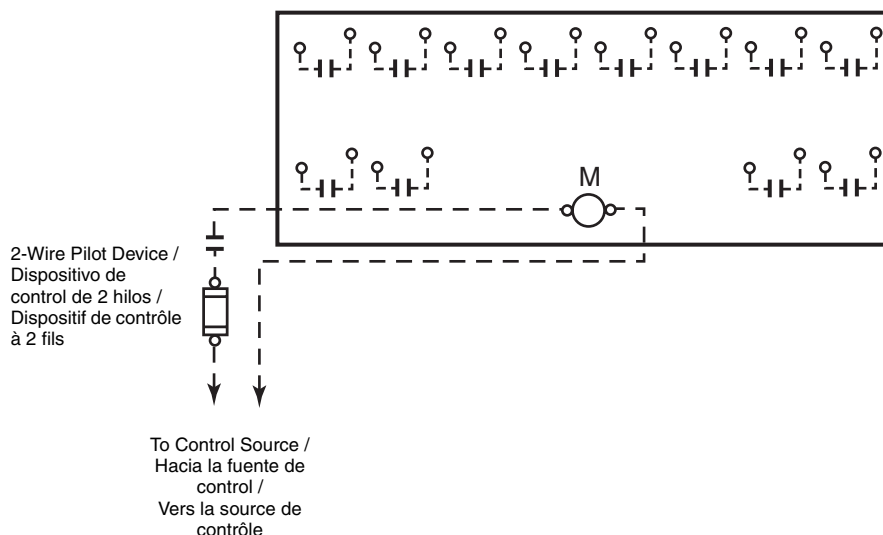

**TABL. 1 : Recommended Fuse Applications / Fusibles recomendados / Fusibles recommandées**

Coil Voltage and Frequency / Frecuencia y tensión de la bobina / Tension et fréquence de la bobine		Class 8903 Type L Coil Number / Núm. de pieza la bobina tipo L clase 8903 / Numéro de pièce de la bobine type L classe 8903	
50 Hz	60 Hz	Recommended Fuse Ratings / Valor nominal de los fusibles recomendados / Valeurs nominales de fusibles recommandées	
		31071-423	31071-424
—	24 V~	5.0 A / 5,0 A	5.0 A / 5,0 A
24 V~	—	5.0 A / 5,0 A	5.0 A / 5,0 A
110 V~	120 V~	1.0 A / 1,0 A	1.0 A / 1,0 A
120 V~	—	1.0 A / 1,0 A	1.0 A / 1,0 A
—	208 V~	0.5 A / 0,5 A	1.0 A / 1,0 A
208 V~	—	0.5 A / 0,5 A	1.0 A / 1,0 A
220 V~	240 V~	0.5 A / 0,5 A	0.5 A / 0,5 A
240 V~	—	0.5 A / 0,5 A	0.5 A / 0,5 A
—	277 V~	0.5 A / 0,5 A	0.5 A / 0,5 A
277 V~	—	0.5 A / 0,5 A	0.5 A / 0,5 A
380 V~	—	0.25 A / 0,25 A	—
440 V~	480 V~	0.25 A / 0,25 A	0.25 A / 0,25 A
480 V~	—	0.25 A / 0,25 A	0.25 A / 0,25 A
550 V~	600 V~	0.25 A / 0,25 A	0.25 A / 0,25 A
600 V~	—	0.25 A / 0,25 A	0.25 A / 0,25 A

*NOTE: If fuses rated less than 1 A are not available, use 1 A fuses.*

*NOTA: Si no se encuentran disponibles fusibles de un valor nominal inferior a 1 A, emplee fusibles de 1 A.*

*REMARQUE : Si des fusibles d'une valeur nominale inférieure à 1 A ne sont pas disponibles, utiliser des fusibles de 1 A.*

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

**Schneider Electric USA**  
 8001 Highway 64 East  
 Knightdale, NC 27545  
 1-888-SquareD (1-888-778-2733)  
 www.us.SquareD.com

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Importado en México por:  
**Schneider Electric México, S.A. de C.V.**  
 Calz. J. Rojo Gómez 1121-A  
 Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.  
 Tel. 55-5804-5000  
 www.schneider-electric.com.mx

Seul un personnel qualifié doit effectuer l'installation, l'utilisation, l'entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric n'assume aucune responsabilité des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cette documentation.

**Schneider Electric Canada**  
 19 Waterman Avenue, M4B 1 Y2  
 Toronto, Ontario  
 1-800-565-6699  
 www.schneider-electric.ca