

A



1



1. Descargue el software **EffiClima** de la página web de **Schneider Electric**.

2




1. Ejecute el archivo de instalación para instalar el software **EffiClima**.
2. Siga las instrucciones para completar la instalación.

B



1



1. Inicie el software **EffiClima**.
2. Una vez que el software **EffiClima** se ha instalado, conecte el dispositivo a través de la interfaz USB. Después de la detección por el PC, el icono del dispositivo aparecerá en la ventana principal de **EffiClima**: 
3. Si no aparece el icono del dispositivo, asegúrese de que el dispositivo está conectado correctamente al puerto USB y vaya a **Unidades > Detectar dispositivo** en el menú principal.


2






Ajuste de fábrica :

El registrador **MiniLog** tiene la opción de encender y ejecutar pulsando el botón sin necesidad de conectar al USB inicialmente. La configuración predefinida es una frecuencia de muestreo de 10 minutos sin niveles de alarma. **Presione para ejecutar** establece 15 min. de retraso de ejecución después de la activación del botón.

Configuración personalizada:

1. Clic derecho en el icono del dispositivo en la ventana principal de **EffiClima** y seleccione **Configuración** desde el menú contextual para abrir la ventana de Configuración.
2. En la ficha **Propiedades**, configure los parámetros relevantes, por ejemplo, velocidad de muestreo, la temperatura, escala, opciones de funcionamiento, el modo cíclico, comentario unidad, etc.
3. En la pestaña de **Sensores**, si el dispositivo debe estar configurado con niveles de alarma, seleccionar la alarma e introduzca los valores de alarma bajo y alto específicos.
4. En cualquier pestaña, haga clic en **Configurar y Ejecutar** para iniciar el registro o **Configuración** para ejecutar el dispositivo más adelante. El icono del dispositivo aparecerá como sigue en el modo de ejecución: 
5. Para detener el dispositivo cuando está conectado al ordenador, clic derecho en el icono del dispositivo y seleccione **Detener** en el menú contextual.




- 3
1. Conectar el dispositivo **MiniLog** al ordenador. El dispositivo se detecta inmediatamente y comienza la descarga de datos de forma automática, según lo indicado por el icono: 
 2. Para descargar manualmente los datos, clic derecho en el icono del dispositivo y seleccione **Descargar datos**.
 3. **MiniLog** entra en un modo de pausa mientras está conectado al USB, y la pausa se libera 15 minutos después de la desconexión. Esto significa que no habrá muestras, y el muestreo se reanuda cuando se libere la pausa.
 4. Vea los datos descargados haciendo doble clic en el icono del dispositivo. Se abre la ventana de Gráficos, desde la cual se muestran datos en las vistas Tabla y/o Estadísticas.
 5. Para abrir los datos archivados, vaya a **Archivo > Abrir**, seleccione los dispositivos relevantes de la lista, utilice el calendario para seleccionar el conjunto de datos y haga clic en **OK**.
- 

- 4
- ### Configuración automática para varios MiniLog
- 
- Utilice esta función cuando muchas unidades requieran un proceso de configuración rápida. Con el modo de configuración automática activado, cada unidad se configurará y se ejecutará automáticamente sin intervención manual.
1. Conecte una unidad **MiniLog** que será la unidad de referencia. Haga clic con el botón derecho en el icono del registrador y seleccione **Configuración**.
 2. Configure la ventana de configuración de acuerdo con la configuración que debe aparecer en todas las unidades **MiniLog** que va a desplegar. Haga clic en **Configurar** cuando haya terminado la primera configuración de **MiniLog**.
 3. Haga clic con el botón derecho en el icono del registrador y seleccione **Archivo de configuración > Guardar configuración**. Introduzca el nombre del archivo de instalación y guárdelo en la ubicación correspondiente.
 4. Vaya a **Unidades > Modo de configuración automática > Agregar archivo de configuración** y busque el archivo de configuración guardado en el paso anterior. Haga clic en **Abrir** para cargar el archivo.
 5. El nombre del archivo de configuración aparecerá en el menú del modo de configuración automática. Una vez que se agrega el archivo, el modo de configuración automática se activa automáticamente.
 6. Un cuadro de información semitransparente aparecerá en la esquina inferior derecha de la ventana de **EffiClima**. Mientras esté activado el **Modo de configuración automática**, aparecerá este cuadro de información. Puede arrastrarlo a cualquier lugar en la **vista de mapa de EffiClima**. Esta casilla proporciona el número de serie, el estado de configuración y el número total de unidades procesadas.
 7. Cuando termine, vaya a **Unidades > Modo de configuración automática > Desactivar la configuración automática**.



Esta instrucción técnica está disponible en otros idiomas. Por favor, consulte la página web de **Schneider Electric**.

C

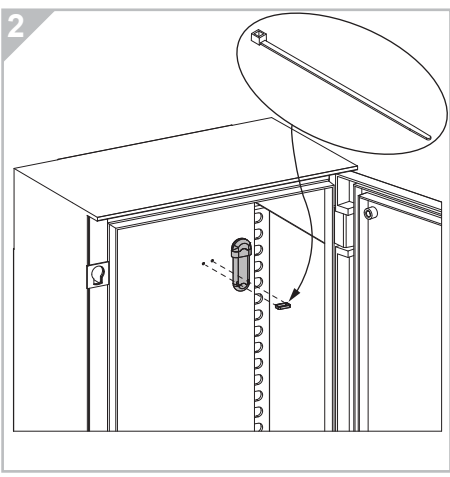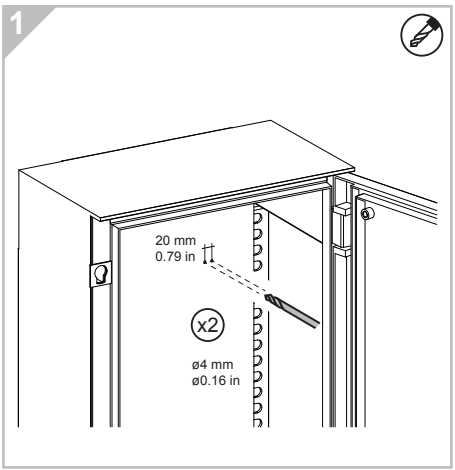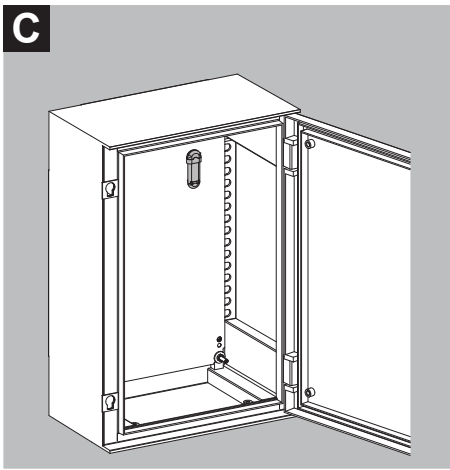

Rango de temperatura	-40 °C a +80 °C
Precisión	0,5 °C
Resolución	0,1 °C
Indicador LED	LED bicolor para muestreo e indicación de alarma
Modos de activación	Inmediato, Presione para ejecutar (con retardo opcional), Ejecución de contador
Modos de conexión	Pausa automática al conectar al PC
Operación del botón	Iniciar, parada
Comunicación de PC	USB
Memoria de muestreo	16,000 muestras
Tasa de muestreo	Una vez por segundo / una vez cada 18 horas
Tipo de batería / Vida de batería	CR2032 / Hasta 6 meses de un muestreo por minuto
Ambiente de funcionamiento	-40 °C a +80 °C
Dimensiones (A x B x C)	74 mm x 30 mm x 13 mm
Peso	15 gr
Cumplimiento de normas	IP68, CE, EN12830

⚠ ATENCIÓN

RIESGO DE DETERIORO DEL MATERIAL

Respetar la información proporcionada en las instrucciones para garantizar el funcionamiento del producto.

Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones personales o daños en el equipo.

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.schneider-electric.com

NVE5838401-01



Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engageant qu'après confirmation par nos services.

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.

As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.