

A



1




1. Загрузите программное обеспечение **EffiClima** с веб-страницы компании **Schneider Electric**.

2




1. Для установки программного обеспечения **EffiClima** запустите установочный файл.
2. Для завершения установки выполняйте инструкции.

B



1



1. Запуск программного обеспечения **EffiClima**.
2. После окончания установки программного обеспечения **EffiClima** подключите устройство через USB-интерфейс. После того как ПК обнаружит устройство, в главном окне **EffiClima** отобразится значок : 
3. Если значок устройства не отображается, убедитесь в том, что оно правильно подключено к USB-порту, и перейдите в меню **Единицы > Обнаружить устройство**.

2

Заводская настройка:

MiniLog регистратор имеет возможность включения регистратора и запустив его нажатием кнопки без необходимости подключать его к USB изначально. Предварительно определенные установки является частота дискретизации 10 минут без уровней тревоги. **Нажмите для Выполнения** устанавливается на 15 минут задержать задержку после активации кнопки.

Персонализированная настройка:

- Щелкните правой кнопкой на значке устройства в главном окне **EffiClima** и выберите из контекстного меню пункт **Начальная установка**, чтобы открыть окно Начальная установка.
- На вкладке **Параметры** настройте соответствующие параметры, такие как частота регистрации выборок, температура, эксплуатационные параметры, циклический режим, комментарий к установке и т. д.
- На вкладке **Датчики**, если конфигурация устройства настраивается с учетом уровней срабатывания аварийных сигналов, выберите поле с флажком **Аварийный сигнал** и введите конкретные значения для нижнего и верхнего пределов срабатывания аварийного сигнала.
- Из любой вкладки нажмите **Установка и запуск**, чтобы начать регистрацию, либо **Начальная установка**, чтобы запустить устройство позже. Значок устройства отобразится, как показано ниже, когда устройство будет в режиме выполнения : 
- Чтобы остановить устройство, подключенное к компьютеру, щелкните правой кнопкой мыши на значке устройства и из контекстного меню выберите **Остановить**.

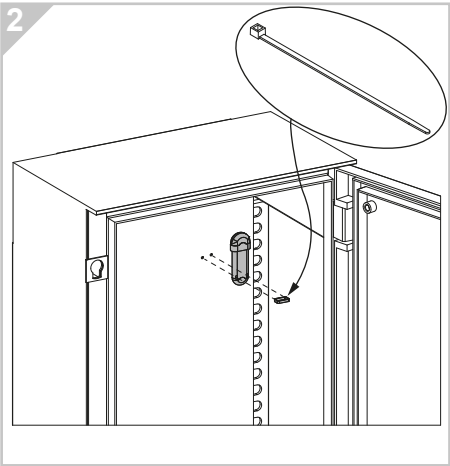
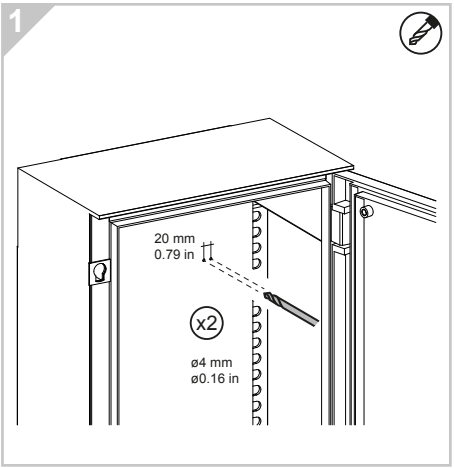
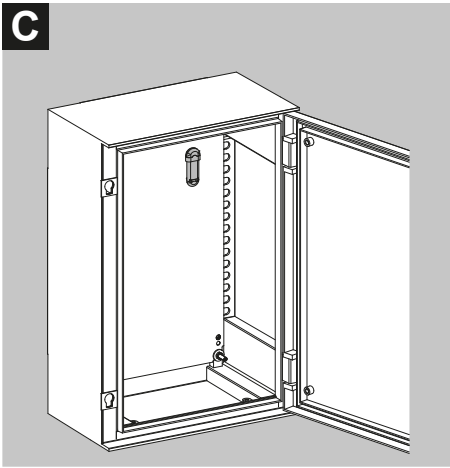


- 3
1. Подключите к компьютеру регистратор **MiniLog**. Устройство сразу же обнаруживается, и автоматически начинается загрузка данных, как показано на этом значке :  
 2. Для загрузки данных вручную щелкните правой кнопкой мыши на значке устройства и выберите **Загрузить данные**.
 3. **MiniLog** входит в режим паузы при подключении к USB, и пауза высвобождается через 15 минут после отключения. Это означает, что не будет каких-либо образцов, и отбор проб будет возобновлена после паузы освобожден.
 4. Просмотрите загруженные данные, выполнив двойной щелчок на значке устройства. Открывается окно Графика. В нем можно также отобразить данные в представлениях Таблица или Статистика.
 5. Чтобы открыть заархивированные данные, перейдите в меню **Файл > Открыть**, выберите из списка соответствующие устройства, воспользуйтесь календарем для выбора набора данных, а затем нажмите **ОК**.

- 4
- #### Автоматическая настройка для нескольких регистраторов MiniLog
- Используйте эту функцию при массовом развертывании подразделений, требующих быстрого процесса настройки. В Режим автоматической настройки включен каждое устройство будет настроен и работать в автоматическом режиме без ручного вмешательства.
1. Подключите устройство **Minilog** которая будет единица измерения задания. Нажмите правую кнопку мыши на иконку логгера и выберите **Начальная установки**.
 2. Настройте окно настройки в соответствии с настройкой которая должны появиться во всех аудиоблоках **Minilog** вы собираетесь применять. Нажмите **Начальная установки** после завершения первая настройка **Minilog**.
 3. Нажмите правую кнопку мыши на значок логгера снова и выберите **файл установки > Сохранить настройку**. Введите имя файла настройки, и сохраните его в соответствующем месте.
 4. Перейдите к **Единицы > Режим автоматической настройки > добавить файл установки** и укажите путь к файлу установки, сохраненного в предыдущем шаге. Нажмите **Открыть**, чтобы загрузить файл.
 5. Имя файла установки будут перечислены в **Режим автоматической настройки**. После того, как файл будет добавлен, Режим автоматической настройки включается автоматически.
 6. Полупрозрачное информационное окно будут появляться в правом нижнем углу окна **EffiClima**. Пока **Режим автоматической настройки** включена, будет появляться это информационное окно. Вы в состоянии перетащить его в любом месте вашего **EffiClima Карта**. Эта коробка обеспечивает серийный номер устройства, состояние настройки и общее количество единиц обработанных.
 7. Закончив, перейдите к **Единицы > Режим автоматической настройки > Отключить автоматической настройки**.



Эта техническая инструкция доступна также на других языках. Проверьте по веб-сайту **Schneider Electric**.

C

Диапазон температур	От -40 °C до +80 °C
Точность	От 0,5 °C по всему диапазону
Разрешающая способность	От 0,1 °C
LED Индикатор	Двухцветный LED выборки и сигнала тревоги индикатор
Режимы активации	Немедленное, Нажмите для выполнения (с дополнительной задержкой), Работа таймера
Режимы подключения	Автоматическая пауза при подключении к ПК
Кнопка Операция	Пуск, остановка
Связь с ПК	USB
Память для выборок	16,000 образцы
Частота регистрации выборок	Один раз в секунду / один раз в 18 часов
Тип батареи / Срок службы батареи	CR2032 / До 6 месяцев один в минуту выборки
Рабочие условия	От -40 °C до +80 °C
Габариты (А x В x С)	74 мм x 30 мм x 13 мм
Вес	15 гр
Соответствие требованиям стандарта	IP68, CE, EN12830

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Следуйте информации, указанной в инструкции, для гарантии правильного функционирования продукта.

Несоблюдение этих инструкций может привести к травме или повреждению оборудования.

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex

www.schneider-electric.com

NVE5838401-01



Ce produit doit être installé, raccordé et utilisé en respectant les normes et/ou les règlements d'installation en vigueur.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

This product must be installed, connected and used in compliance with prevailing standards and/or installation regulations.

As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.