


Unité intelligente de distribution de l'alimentation (PDU)—AP7552

Description

Cette brochure fournit des informations sur l'installation et le fonctionnement de l'AP7552, unité monphasée intelligente de distribution de l'alimentation (PDU).

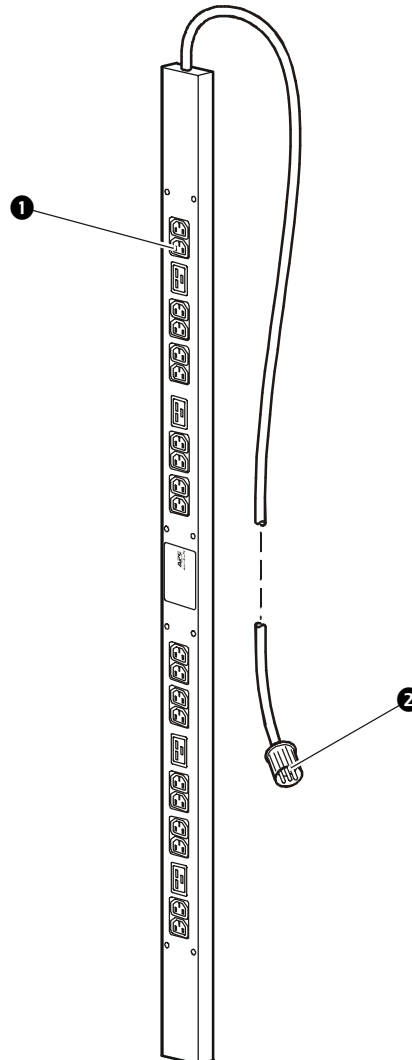

- ❶ 20 prises IEC-320-C13 ; 4 prises IEC-320-C19
- ❷ Prise IEC-320-C20

Inventaire

Quantité	Option
2	Plateau d'arrêt des câbles (avec 8 vis à tête plate et 24 fils métalliques d'attache)
1	CD contenant un <i>utilitaire</i> "Basic and Metered" pour PDU
1	Carte d'enregistrement de la garantie

Traductions

This manual is available in English on the enclosed CD.

Dieses Handbuch ist in Deutsch auf der beiliegenden CD-ROM verfügbar.

Ce manuel est disponible en français sur le CD-ROM ci-inclus.
Questo manuale è disponibile in italiano nel CD-ROM allegato.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ПРИЛАГАЕТСЯ НА ДИСКЕ (CD).

Instrukcja Obsługi w języku polskim jest dostępna na CD.

Este manual está disponible en español en el CD-ROM adjunto.

Bu kılavuzun Türkçe kopyası, verilen CD'de mevcuttur.

Contrôle à la réception

Inspectez l'emballage et son contenu afin de détecter tout dommage survenu en cours de transport et assurez-vous que toutes les pièces ont été envoyées. Indiquez immédiatement tout dommage à l'agent d'expédition et signalez sans tarder toute pièce manquante, endommagée ou autre problème à APC ou à votre revendeur APC.

Recyclage



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables.
Veuillez les conserver pour les réutiliser ou les mettre au rebut tout en veillant à respecter l'environnement.


Certification InfraStruXure

Ce produit est certifié conforme à une utilisation sur les systèmes InfraStruXure. Reportez-vous aux instructions de configuration de InfraStruXure Manager incluses avec votre système.

Installation de la PDU


Fixez les plateaux d'arrêt des câbles

Fixez les plateaux d'arrêt des câbles à la PDU en utilisant quatre vis à tête plate (fournies) pour chaque plateau.

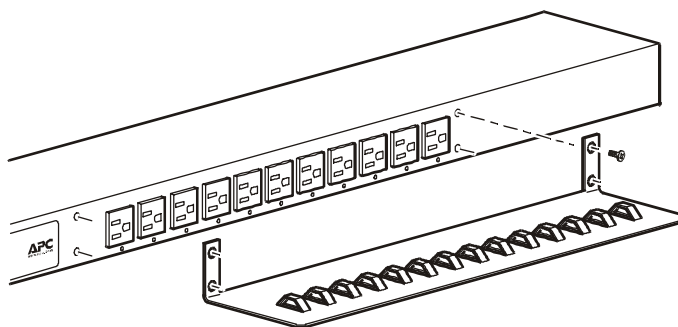

Fixez les câbles au plateau

Fixez les câbles en les enroulant autour du plateau et en les maintenant à l'aide d'un fil métallique d'attache (fourni).

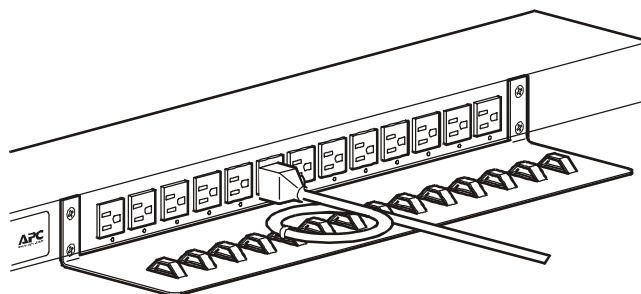

Remarque

Chaque câble doit être fixé au plateau afin que vous puissiez le débrancher de la PDU sans avoir besoin de retirer le fil métallique d'attache.

Options de montage


Installez la PDU à l'arrière de Armoire NetShelter VX, dans la rainure directement derrière les rails verticaux arrières de montage. Il est possible d'installer la PDU de deux manières : à l'aide des chevilles de montage sans outils (fournies) ou des supports de montage (vendus séparément).



Vous pouvez commander un kit de support de montage en armoire chez APC (AR8116BLK).

Montage sans outils

1. Insérez les chevilles de montage dans les trous de la rainure du panneau arrière de l'armoire.
2. Poussez la PDU vers le bas jusqu'à ce qu'elle se mette en place.

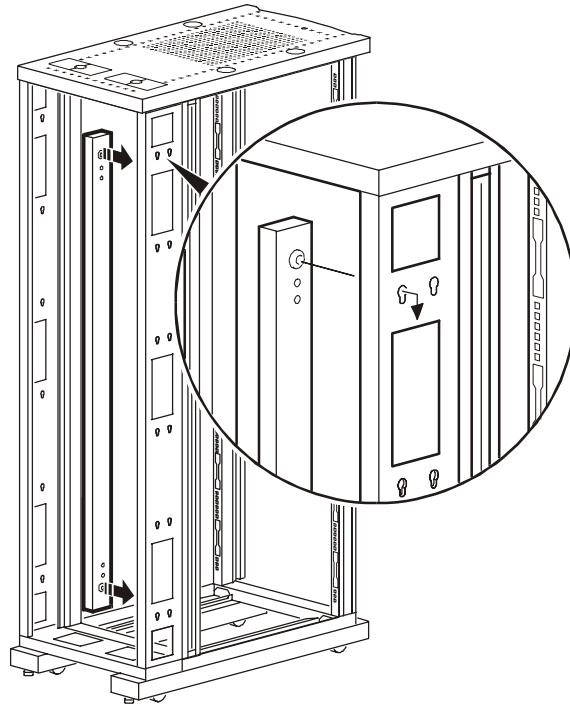




Il est possible de monter deux PDU sur un côté de l'armoire en utilisant la méthode de montage sans outils.

Montage avec supports


Vous pouvez commander un kit de support de montage en armoire chez APC (AR8116BLK). Les supports se fixent à la PDU dans les deux sens, comme le montrent les figures de l'étape 1. Considérez l'orientation de la PDU dans l'armoire avant de fixer les supports. Une orientation encastrée permet de monter la PDU alignée sur l'armoire ; une orientation surélevée permet d'acheminer les câbles par la rainure (voir les figures de l'étape 2).

1. Fixez deux supports à l'arrière de la PDU à l'aide de deux vis cruciformes à tête cylindrique (fournies dans le kit de support) pour chaque support.

– Orientation encastrée

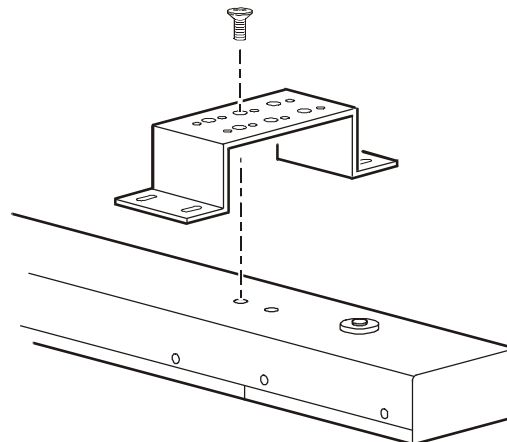

– Orientation surélevée

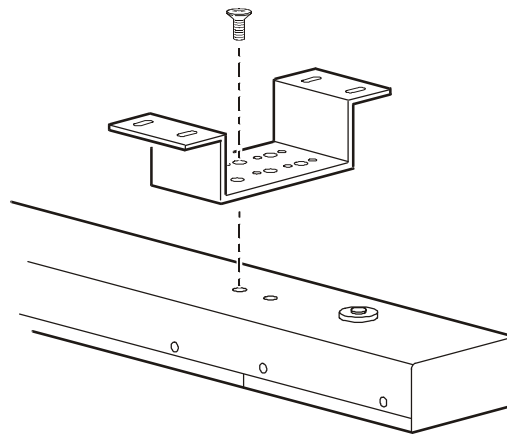


Remarque


Il est possible de monter deux PDU sur un côté de l'armoire en utilisant l'orientation surélevée.

2. Insérez des vis de montage (fournies avec le kit de support) dans les positions supérieure et inférieure de la rainure où les supports s'alignent sur les orifices. Serrez les vis pour fixer la PDU à l'armoire.

– Orientation encastrée

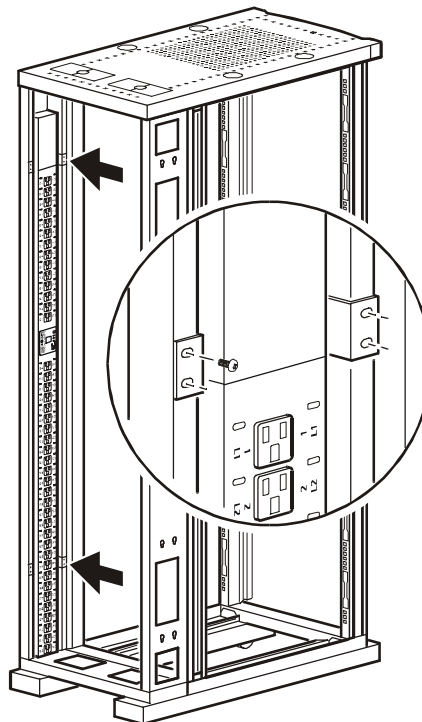

– Orientation surélevée

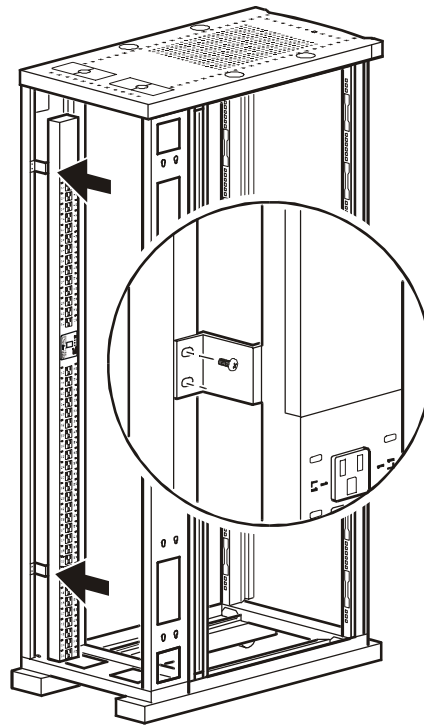

Spécifications

AP7552

Electriques	
Tension en entrée nominale	230 V
Plage de tensions en entrée	± 10 % Tension en entrée nominale
Fréquence en entrée	47–63 Hz
Connecteurs d'entrée	Prise IEC–320–C20
Connecteurs de sortie	20 prises IEC–320–C13 ; 4 prises IEC–320–C19
Consommation électrique maximale	16 A
Physiques	
Taille (H × L × P)	63,75 × 2,19 × 1,73 pouces (161,92 × 5,56 × 4,39 cm)
Poids	4,85 kg (10,7 livres)
Poids (avec emballage)	5,76 kg (12,7 livres)
Environnementales	
Altitude (au-dessus du niveau de la mer) En fonctionnement Hors fonctionnement	0–15 000 pieds (0–4 500 m) 0–50 000 pieds (0–15 000 m)
Température En fonctionnement Hors fonctionnement	0 à 45° C (32 à 115° F) -25 à 65° C (-13 à 149° F)
Humidité En fonctionnement Hors fonctionnement	5–95 % HR sans condensation 5–95 % HR sans condensation
Certifications	
Normes de sécurité	VDE 0805, CE, EN 60950, IEC 60950

Garantie et Services

Garantie limitée

APC garantit que la PDU est exempte de défauts tant de matière que de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'acquisition. Sous cette garantie, la responsabilité d'APC est limitée à la réparation ou au remplacement, à sa discrétion, des seuls produits défectueux. Cette garantie n'est pas applicable à un équipement endommagé par accident, négligence ou mauvaise utilisation, ou à un équipement adapté ou modifié de quelque manière que ce soit. Cette garantie s'applique uniquement à l'acquéreur d'origine.

Limitations de garantie

En dehors des conditions stipulées par la présente, APC ne concède aucune garantie, expresse ou implicite, y compris toute garantie de commerciabilité et d'adéquation à un usage particulier. Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de garanties implicites ; par conséquent, les limitations ou exclusions susdites peuvent ne pas s'appliquer à l'acquéreur.

En dehors des conditions stipulées plus haut, en aucun cas APC ne sera tenu responsable pour tout dommage direct, indirect, particulier, accidentel ou conséquent suite à l'utilisation de ce produit, même si APC a été prévenu de l'éventualité de tels dommages.

Précisément, APC n'est pas responsable des coûts associés, tels que la réduction des bénéfices, la perte d'équipement, de l'usage d'équipement, de logiciels, de données, les coûts liés au remplacement, aux réclamations de tiers ou autres. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits en fonction de votre juridiction.

Obtention d'un service

Pour obtenir une assistance en cas de problème avec votre PDU :

1. Notez le numéro de série et la date d'acquisition. Le numéro de série figure en bas de la PDU.
2. Contactez notre service d'Assistance clients dont le numéro de téléphone figure au dos. Un technicien essaiera de vous aider à résoudre le problème par téléphone.
3. Si vous devez renvoyer le produit, le technicien vous donnera un numéro de Retour de produits défectueux (RMA). Si la garantie est expirée, les frais de réparation ou de remplacement sont à votre charge.
4. Emballez l'unité avec soin. La garantie ne couvre pas les dommages dus au transport. Joignez une lettre indiquant votre nom, adresse, numéro RMA, un numéro de téléphone où vous joindre pendant la journée, une copie de votre facture et, si

- nécessaire, un chèque pour le règlement.
5. Notez clairement le numéro RMA sur le carton d'emballage.
 6. Retournez l'unité en port payé avec assurance à l'adresse indiquée par le technicien du service d'assistance clients.

Politique en matière d'appareils de survie

Politique générale

American Power Conversion (APC) ne recommande pas l'utilisation de ses produits dans les cas suivants :

- Toute situation de survie où une panne ou un dysfonctionnement du produit APC peut entraîner l'arrêt de l'appareil de survie ou sérieusement affecter sa sécurité ou son efficacité.
- Soins hospitaliers.

En connaissance de cause, APC ne vendra pas ses produits s'ils sont destinés à de telles applications, sauf si APC reçoit par écrit l'assurance que (a) les risques de blessure ou de dommage ont été réduits au minimum, (b) le client assume tous les risques et (c) la responsabilité de American Power Conversion est suffisamment limitée dans ces circonstances.

Exemples d'appareils de survie

Le terme *appareil de survie* désigne, entre autres, les analyseurs d'oxygène néonatal, stimulateurs nerveux (utilisés en anesthésie, soins palliatifs ou autre), appareils de transfusion automatique, pompes à sang, défibrillateurs, détecteurs d'arythmie et alarmes, stimulateurs cardiaques, systèmes d'hémodialyse, systèmes de dialyse péritonéale, incubateurs ventilateur néonatal, ventilateurs pour adultes et enfants, ventilateurs utilisés en anesthésie, pompes à infusion et tout autre appareil désigné comme « critique » par la FDA (Food and Drug Administration) des Etats-Unis.

Une installation électrique et une protection contre le courant de fuite pour hôpitaux peuvent être commandées en option avec de nombreux systèmes d'onduleur APC. APC ne déclare pas que ces unités intelligentes comportant de telles modifications sont certifiées ou homologuées par APC ou toute autre organisation pour une utilisation dans un environnement hospitalier. Par conséquent, ces unités intelligentes ne sont pas conformes aux exigences d'utilisation pour les soins directs des patients.

Assistance clients internationale d'APC

L'assistance clients pour ce produit et tout autre produit APC est disponible gratuitement de l'une des manières suivantes :

- Visitez le site Web APC pour consulter les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ), pour accéder aux documents de la base de connaissance APC et soumettre vos demandes d'assistance.
 - **www.apc.com** (Siège social)
Suivez les liens des pages Web APC menant au pays de votre choix, chacun fournissant des informations relatives à l'assistance clients.
 - **www.apc.com/support/**
Assistance globale incluant des FAQ, une base de connaissance et une assistance via Internet.
- Contactez un centre d'assistance clients APC par téléphone ou en envoyant un courrier électronique.
 - Centres régionaux :

APC (Siège social) Etats-Unis, Canada	(1)(800)800-4272 (numéro vert)
Amérique latine	(1)(401)789-5735 (Etats-Unis)
Europe, Moyen-Orient et Afrique	(353)(91)702020 (Irlande)
Japon	(03) 5434-2021

- Centres locaux, relatifs à un pays : connectez-vous à **www.apc.com/support/contact** pour plus d'informations.

Contactez le représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez acheté le produit APC pour obtenir des informations relatives à l'assistance clients.

Contenu entier : Copyright © 2003 American Power Conversion. Tous droits réservés.
La reproduction en tout ou partie sans permission est interdite. APC, le logo APC, InfraStruXure et NetShelter sont des marques commerciales d'American Power Conversion Corporation qui peuvent être enregistrées dans certaines juridictions. Tous les autres noms de produits et de sociétés, les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés uniquement à titre d'information.

