



by Schneider Electric

Guía de instalación en línea de Smart-UPS™ APCRBC155

Mensajes de seguridad

Lea atentamente las instrucciones para familiarizarse con el equipo antes de intentar instalarlo, ponerlo en funcionamiento, o realizar reparaciones o mantenimiento. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este manual o en el equipo para advertirle sobre posibles peligros o para atraer su atención sobre información que explica o simplifica algún procedimiento.



La incorporación de este símbolo en una etiqueta de Peligro o Advertencia indica que existe un peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarle sobre posibles peligros de lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que sigan a este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de posible peligro que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.

AVISO

AVISO se utiliza para abordar prácticas que no se relacionan con la seguridad física.

Información general y de seguridad

**Inspeccione el contenido del embalaje después de recibirlo.
Si observa daños, informe a su distribuidor y a la compañía de transporte.**

- Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.
- Recicle siempre las baterías usadas.
Si desea obtener información sobre el reciclaje de módulos de batería usados, consulte la hoja de información sobre el desecho de baterías que se incluye con el módulo de batería de reemplazo.
- Recicle los materiales del paquete o guárdelos para volver a usarlos.

Medidas de seguridad relativas a la batería

- Antes de instalar o reemplazar las baterías, quítese las alhajas, como relojes y anillos.
La alta corriente de cortocircuito que circula a través de los materiales conductores puede ocasionar quemaduras graves.
- No deseche las baterías incinerándolas. Las baterías pueden explotar.
- No abra o mutile las baterías. El electrolito liberado es perjudicial para la piel y los ojos, y puede ser tóxico.

Reemplace los módulos de baterías

⚠ PRECAUCIÓN

RIESGO DE CAÍDA DEL EQUIPO

- El equipo es pesado. Cada módulo de batería APCRBC155 tiene un peso de 11 kg (24.25 lb).
- Practique siempre técnicas de levantamiento seguras adecuadas para el peso del equipo.
- Respete todos los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.
- Utilice el mango del módulo de batería para deslizar los módulos de batería hacia dentro y fuera del SAI y el paquete de baterías externo (XLBP).
- No utilice el mango para levantar o transportar el módulo de batería.
- Al sustituir módulos de batería, sustitúyalos con el mismo tipo de módulos de batería.


El incumplimiento de estas instrucciones puede producir lesiones graves o la muerte.





Nota: Las baterías se cargarán hasta el 90% de su capacidad en las primeras tres horas de funcionamiento al estar conectadas a la alimentación de la red pública.

No espere un tiempo de funcionamiento completo durante este período de carga inicial.


SRT1000XLA/SRT1000RMXLA/SRT1000RMXLA-NC

SRT1500XLA/SRT1500RMXLA/SRT1500RMXLA-NC UPS models





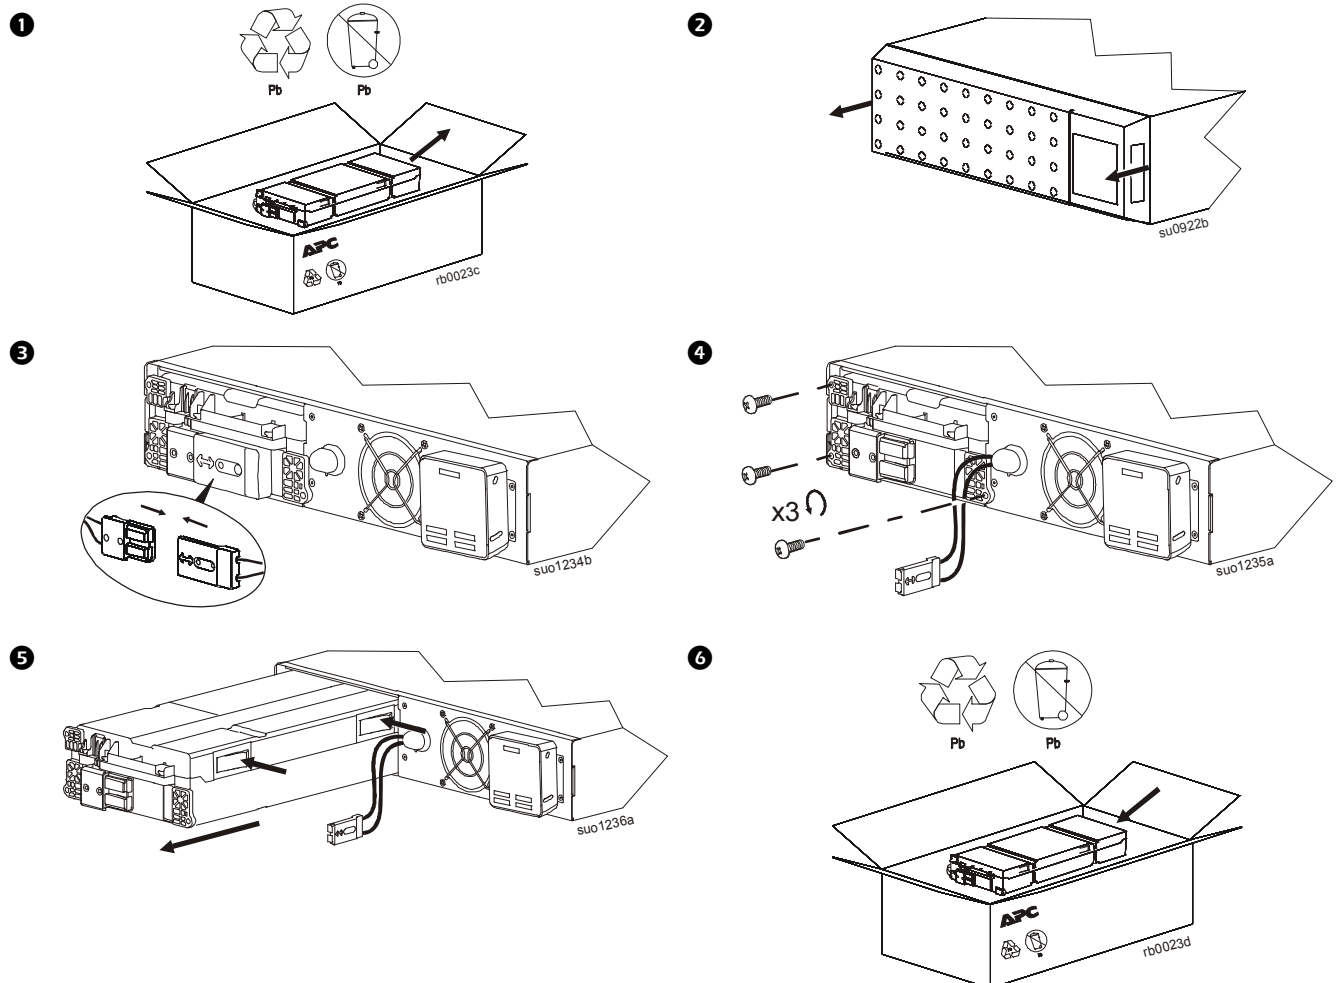


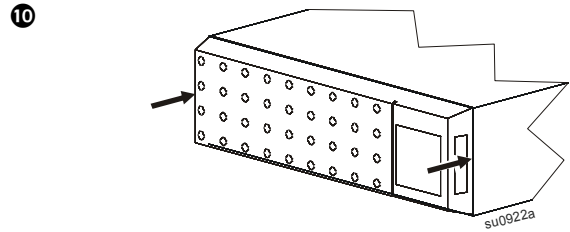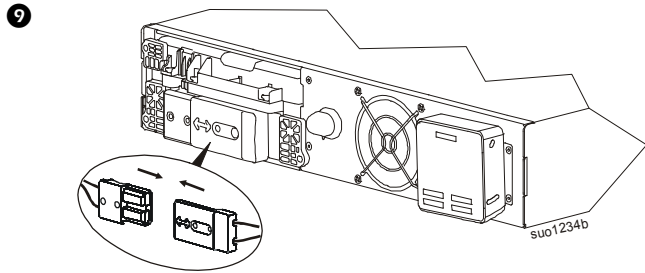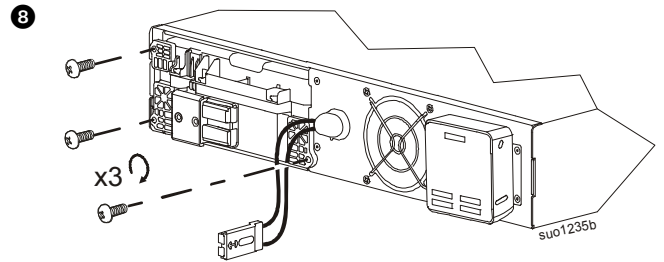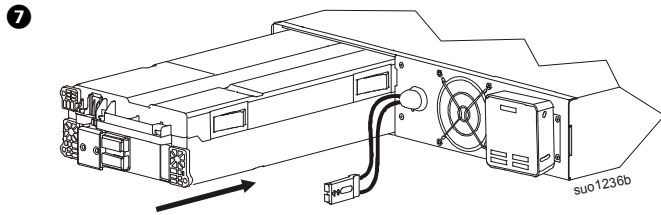


SRT48BP/SRT48RMBP Paquetes de baterías externas

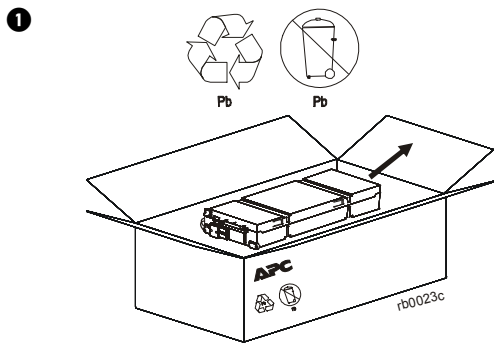


x2 cajas
x2 módulos
de batería

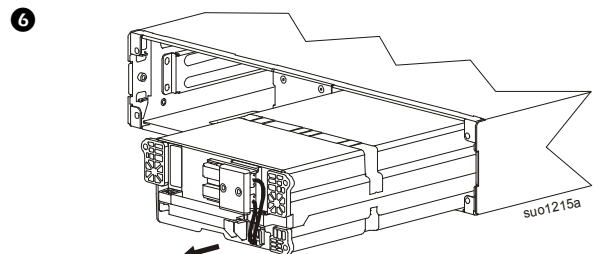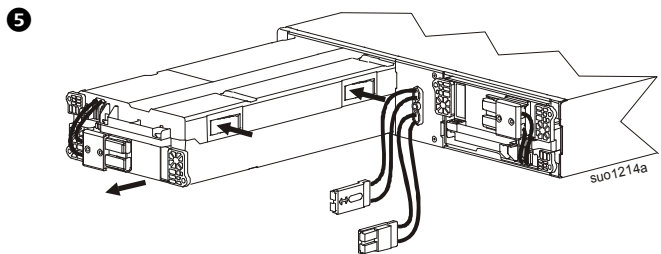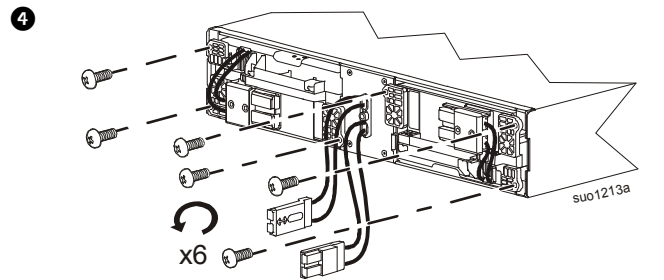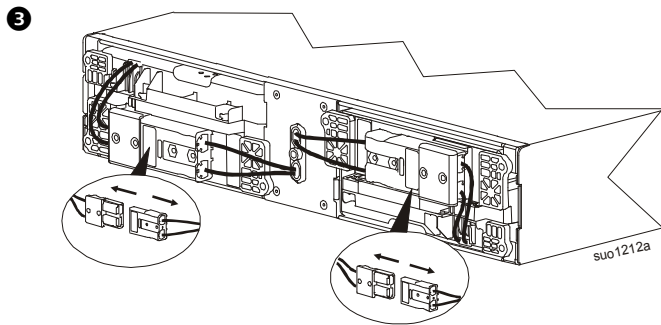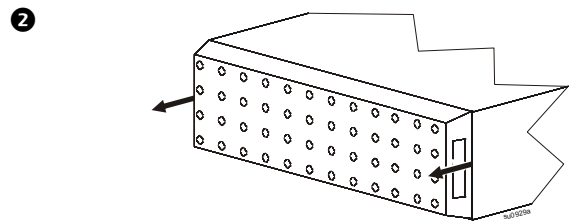


7




x2 cajas
x2 módulos
de batería

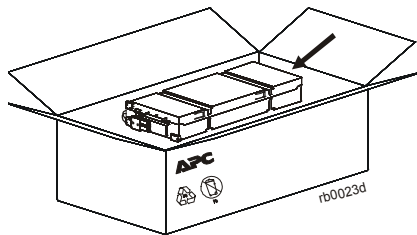


8

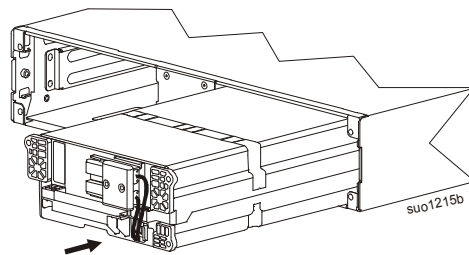


9

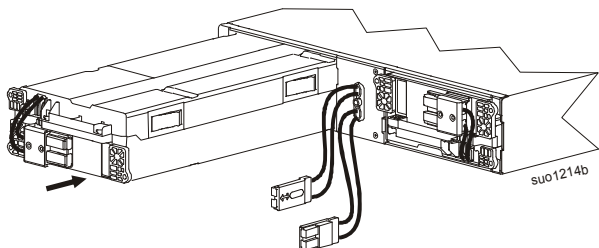


10

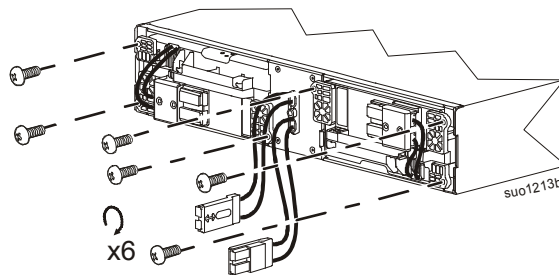


11

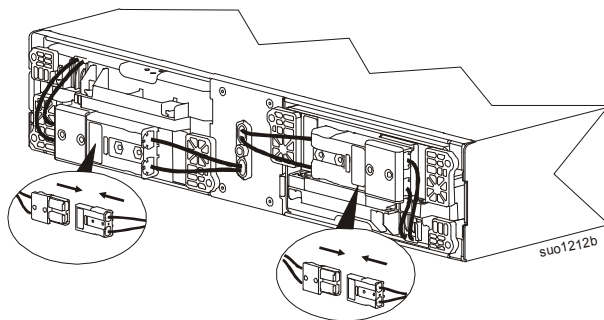

12

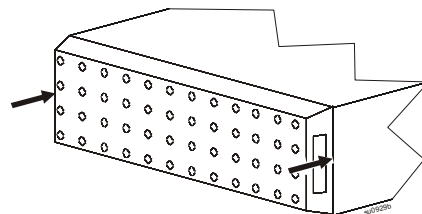

Restablecer fecha de instalación de la batería

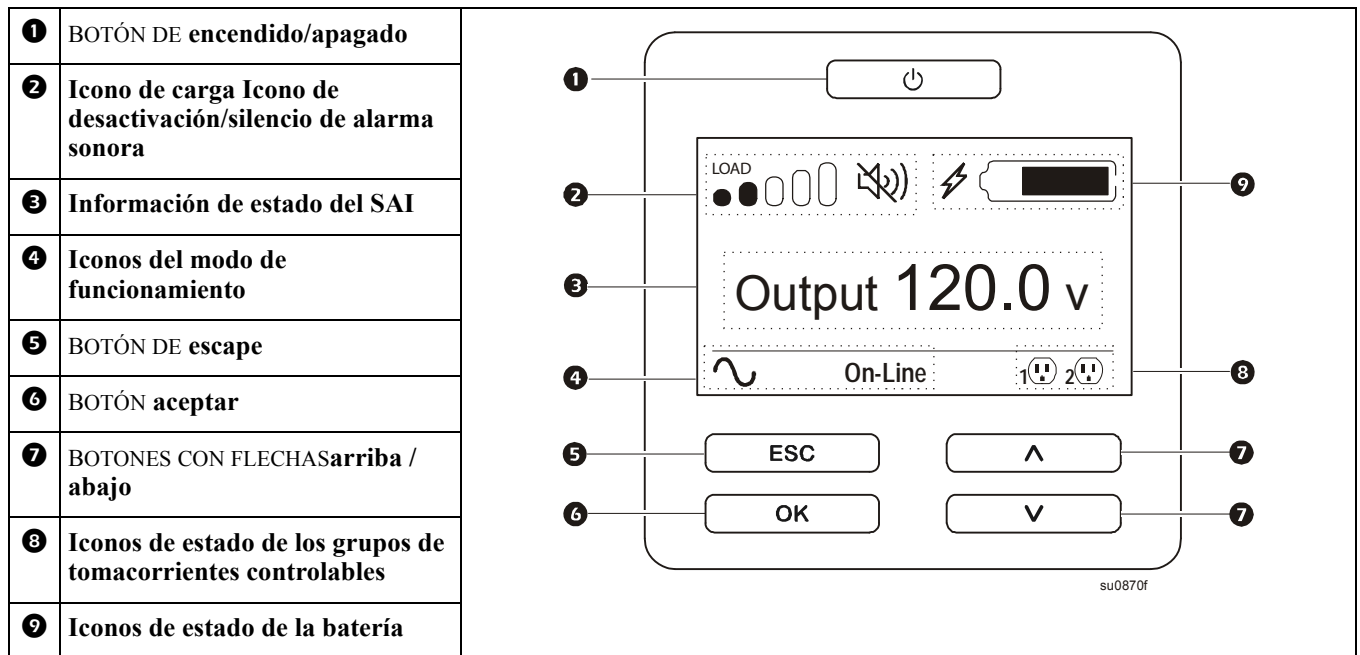

La fecha de instalación de la batería aparecerá en la interfaz de pantalla en un plazo de 2 minutos después de la instalación de la batería. Si la fecha de instalación no aparece en la interfaz de pantalla, utilice los BOTONES CON FLECHAS arriba/abajo para navegar hasta el **Menú de Config. > Batería** e ingrese la correcta **Fecha de Instalación**.

Cuando el cartucho de batería de repuesto (RBC), esté cargado en toda su capacidad, realice una **Prueba Automática** y una **Prueba de Calibración de Tiempo de Funcionamiento**.

El servicio de atención al cliente y la información sobre la garantía están disponibles en el sitio Web APC, www.apc.com.

© 2016 APC by Schneider Electric. APC, el logotipo de APC, Smart-UPS y PowerChute son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S. o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

ES 990-9929
10/2016