

Note! The figure only shows the connection terminals. For further details, please refer to the documentation for the specific applications.

Observera! Figuren visar endast kopplingsplintarna. För detaljer, se dokumentationen till de specifika applikationerna.

Anmerkung! Die Abbildung zeigt lediglich die allgemeine Klemmenbelegung. Weitere Einzelheiten gehen aus der Dokumentation der Anwendung hervor.




Note! Installation of high voltage cables must be performed by qualified personnel!

Observera! Inkoppling av starkströmskablar måste göras av behörig installatör.

Anmerkung! Die Installation von spannungsführenden Kabeln darf ausschließlich durch qualifizierte Personen durchgeführt werden!

mm (in.):

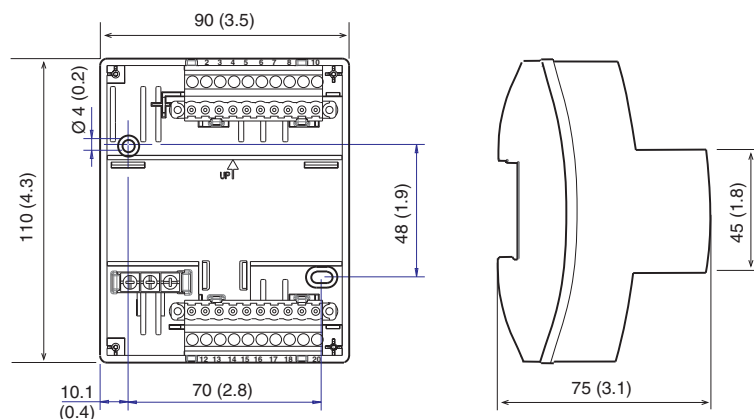


No.	Type	Terminal ref.	Indicators 422A
Antal	Typ	Plintbeteckn.	Statusind. 422A
Anz	Typ	Klemmenbez.	LED-Anz. 422A
4	Universal inputs	U1 - U4	red or green
4	Universella ingångar	U1 - U4	röd el. grön
4	Universaleingänge	U1 - U4	rot oder grün

No.	Type	Terminal ref.	Ind./Override 422A
Antal	Typ	Plintbeteckn.	Ind./Manöver 422A
Anz	Typ	Klemmenbez.	Anz./Schalter 422A
5	Relay outputs	K1 - K5	green/On-Auto-Off
5	Reläutgångar	K1 - K5	grön/ Till-Auto-Från
5	Relaisausgänge	K1 - K5	grün/Ein-Auto-Aus

Type of blocks in TAC Menta	Terminal ref.	Type of I/O
Blocktyper i TAC Menta®	Plintbeteckn.	In/utg.-slag
Blocktypen in TAC Menta	Klemmenbez.	E/A-Typ
AI - Analog inputs	U1 - U4	Analog input
DI - Digital inputs	U1 - U4	Digital input
CNT - Dig inp: Pulse counter	U1 - U4	Digital input
AI - Analoga ingångar	U1 - U4	Analog ingång
DI - Digitala ingångar	U1 - U4	Digital ingång
CNT - Dig ing: Pulsräknare	U1 - U4	Digital ingång
AI - Analogeingänge	U1 - U4	Analogeingang
DI - Digitaleingänge	U1 - U4	Digitaleingang
CNT - Dig.eing: Imp.-Zähler	U1 - U4	Digitaleingang
DO - Digital outputs	K1 - K5	Relay output
DOPU - Digital pulse outp.	K1 - K5	Digital output
DO - Digitala utgångar	K1 - K5	Reläutgång
DOPU - Digital pulsutg.	K1 - K5	Digital utgång
DO - Digitalausgänge	K1 - K5	Relaisausgang
DOPU - Digitale Impulsausg.	K1 - K5	Digitalausgang

TAC Xenta 421A / 422A



Service pin:
Servicebrytare:
Servicetaste:

Red LED (Configuration error)
- blinking: unconfigured node
- steady: appl. less (or hw fault)

Röd LED (Konfigureringsfel)
- blinkande: okonfigurerad nod
- fast: appl. saknas (el. hårdvarufel)

Rote LED (Konfigurationsfehler)
- blinkend: nicht konfigurierter Knoten
- leuchtet ständig: kein Programm

Green LED (Communication)
- SNVT: at communication or ~ once in 10 sec.s
- TAC Xenta I/O mod communication:
on-line ~ every other sec; off-line ~ 5 blinks per sec


Grön LED (Kommunikation)
- SNVT: vid komm. eller ~ en gång var 10:e sek
- TAC Xenta I/O-modul kommunikation:
online ~ varannan sek; off-line ~ 5 blink per sek

Grüne LED (Kommunikation)
- SNVT: bei Komm. oder ~ alle 10 Sekunden
- TAC Xenta E/A-Modul Kommunikation:
online ~ alle zwei Sekunden; offline ~ 5 mal je Sek.

TAC Xenta 421A can replace a TAC Xenta 421.
TAC Xenta 422A can replace a TAC Xenta 422,
but the DI indicators will use the default (green) color.

TAC Xenta 421A kan ersätta TAC Xenta 421.
TAC Xenta 422A kan ersätta TAC Xenta 422,
men DI-indikatorerna kommer att visa standardfärg (grön).

TAC Xenta 422A

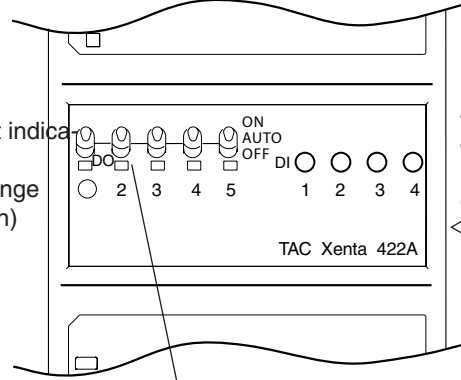

5 Relay output indicators (green)
5 Relaisausgänge Anzeigen (grün)

4 DI indicators
4 DI Anzeigen
röd - red - rot or
grön-green-grün

Neuron ID no. -
Neuronen-ID Nr.
(sidan - side - Seite)

Note! These five indicators always show the AUTO output status, *irrespective of the switch position.*

Observera! Dessa fem indikatorer visar alltid utsignalen för AUTO, *oberoende av omkopplarens läge.*

Anmerkung! Die fünf Anzeige-LEDs zeigen immer den Ausgangszustand im AUTO-Betrieb an, *ungeachtet der Stellung der Handschalter.*

For more information visit

www.schneider-electric.com/buildings